



Control Panel

VAZ CP/2

VAZ CPC/2

VAZ CPW/2

VAZ CPCW/2

cs Návod k obsluze a k instalaci

de Betriebs- und
Installationsanleitung

et Kasutus- ja paigaldusjuhend

hr Upute za rukovanje i instaliranje

hu Üzemeltetési és szerelési
útmutató

it Istruzioni per l'uso e
l'installazione

lt Naudojimo ir įrengimo
instrukcija

pl Instrukcja instalacji i obsługi

pt Instruções de uso e instalação

ro Instrucțiuni de operare și
instalare

sk Návod na obsluhu a inštaláciu


sl Navodila za uporabo in
namestitev

sq Manuali i përdorimit dhe
instalimit

sr Uputstva za rad i instalaciju

en Figures

en Country specifics

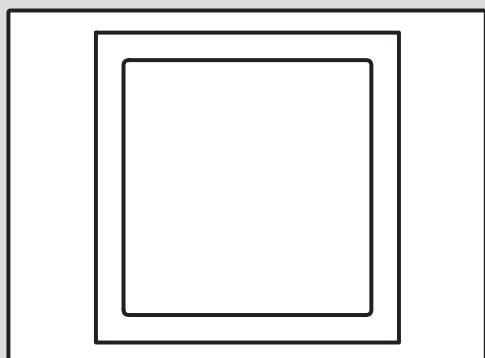

cs	Návod k obsluze a k instalaci	3
de	Betriebs- und Installationsanleitung	13
et	Kasutus- ja paigaldusjuhend	22
hr	Upute za rukovanje i instaliranje	32
hu	Üzemeltetési és szerelési útmutató	41
it	Istruzioni per l'uso e l'installazione	51
lt	Naudojimo ir įrengimo instrukcija	62
pl	Instrukcja instalacji i obsługi	72
pt	Instruções de uso e instalação	82
ro	Instructiuni de operare și instalare	91
sk	Návod na obsluhu a inštaláciu	101
sl	Navodila za uporabo in namestitev	111
sq	Manuali i përdorimit dhe instalimit	120
sr	Uputstva za rad i instalaciju	129
en	Figures	138
en	Country specifics	140

Návod k obsluze a k instalaci

Obsah

1	Bezpečnost	4	10	■ -- Recyklace a likvidace	10
1.1	Výstražná upozornění související s manipulací	4	10.1	Likvidace obalu	10
1.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	4		Příloha	11
1.3	■ -- Bezpečnost/předpisy	5	A	■ -- Schéma zapojení	11
2	Pokyny k dokumentaci	7	B	Technické údaje	11
2.1	Dodržování platné dokumentace	7			
2.2	Uložení dokumentace	7			
2.3	Platnost návodu	7			
3	Popis výrobku	7			
3.1	Popis výrobku	7			
3.2	Ovládací prvky	7			
3.3	Zobrazení	7			
3.4	Sériové číslo	8			
3.5	Údaje na typovém štítku	8			
3.6	Označení CE	8			
3.7	Kontrola rozsahu dodávky	8			
4	■ -- Montáž ovládacího pole	8			
5	Funkce	8			
5.1	Odblokování výrobku	8			
6	■ -- Instalace	8			
6.1	Elektrická instalace	8			
6.2	Dodržování požadavků na místo montáže výrobku	9			
6.3	Elektrické připojení ovládací jednotky	9			
6.4	Nastavení parametrů spínačů DIP	9			
7	Péče a údržba	9			
7.1	Údržba	9			
7.2	Péče o výrobek	9			
8	Odstranění poruch	9			
9	Recyklace a likvidace	9			

1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.2.1 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek smí být používán výhradně k řízení ventilačních zařízení pro obytné prostory VAR 60/2 D, resp. VAR 60/2 DW.

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování přiložených návodů k obsluze výrobku a všech dalších součástí systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsaný účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.2.2 Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy

V důsledku špatné obsluhy můžete ohrozit sebe i další osoby a způsobit věcné škody.

- ▶ Tento návod a všechny platné podklady pečlivě pročtěte, zejm. kapitolu „Bezpečnost“ a výstražné pokyny.
- ▶ Jako provozovatel vykonávejte pouze takové činnosti,

 které jsou uvedené v tomto návodu a které nejsou označené symbolem .

1.2.3 Uložení dokumentace

- ▶ Tento návod a veškerou platnou dokumentaci uchovejte pro další použití.

1.3 -- Bezpečnost/předpisy

1.3.1 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek smí být používán výhradně k řízení ventilačních zařízení pro obytné prostory VAR 60/2 D, resp. VAR 60/2 DW.

- dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku a všech dalších součástí systému
- instalaci a montáž v souladu se schválením výrobků a systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsáný účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmys-

lové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoli zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.3.2 Nebezpečí při nedostatečné kvalifikaci

Následující práce smějí provádět pouze instalatéři, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
- Demontáž
- Instalace
- Uvedení do provozu
- Inspekce a údržba
- Oprava
- Odstavení z provozu
- ▶ Postupujte podle aktuálního stavu techniky.

1.3.3 Riziko věcných škod v důsledku použití nevhodného nářadí

- ▶ Při dotahování nebo povolování šroubových spojů používejte správné nářadí.

1.3.4 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Při dotyku součástí pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Než začnete pracovat na výrobku:

- ▶ Odpojte výrobek od napětí a všech napájení (elektrické odpojovací zařízení přepěťové



kategorie III pro úplné odpojení, např. pojistka nebo elektrický jistič).

- ▶ Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- ▶ Vyčkejte nejméně 3 minuty, až se vybijí kondenzátory.
- ▶ Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

1.3.5 Nebezpečí ohrožení života v důsledku chybějících bezpečnostních zařízení

Schémata obsažená v tomto dokumentu nezobrazují všechna bezpečnostní zařízení nezbytná pro odbornou instalaci.

- ▶ Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.
- ▶ Dodržujte příslušné předpisy, normy a směrnice.

1.3.6 Riziko věcných škod v důsledku mrazu

- ▶ Neinstalujte výrobek v prostorách ohrožených mrazem.

1.3.7 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- ▶ Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice, nařízení a zákony.

2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodržování platné dokumentace

- Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.
- Dodržujte příslušné vnitrostátní pokyny v příloze Country Specifics.

2.2 Uložení dokumentace

- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

2.3 Platnost návodu

Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

Číslo výrobku

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Popis výrobku

3.1 Popis výrobku


Výrobek je ovládací pole pro ventilační zařízení pro obytné prostory VAR 60/2 D a VAR 60/2 DW. Ovládací pole řídí systém ventilačních zařízení pro obytné prostory ručně či pomocí různých automatických režimů.

Kabelová ovládací pole VAZ CP/2 a VAZ CPC/2 lze používat s kabelovými ventilačními zařízeními pro obytné prostory VAR 60/2 D.

Rádiová ovládací pole VAZ CPW/2 a VAZ CPCW/2 lze používat s rádiovými ventilačními zařízeními pro obytné prostory VAR 60/2 DW.


Pouze ovládací pole VAZ CPC/2 a VAZ CPCW/2 mají senzor pro kontrolu:
– obsahu CO₂ ve vzduchu v místnosti.

3.2 Ovládací prvky

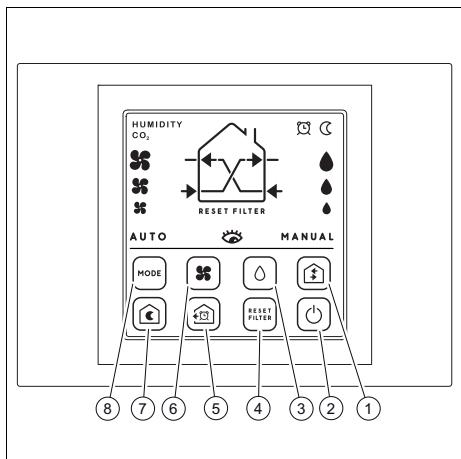

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Výběr režimu proudění vzduchu | 5 | Výběr režimu intenzivní ventilace |
| 2 | Odblokovací tlačítko | 6 | Ruční výběr otáček |
| 3 | Výběr meze relativní vlhkosti | 7 | Výběr nočního režimu |
| 4 | Reset poplachu | 8 | Volba druhu provozu |

3.3 Zobrazení

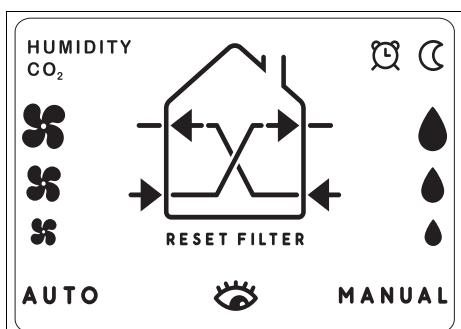

Symbol	Význam
⌚	Režim intenzivního větrání aktivován
🌙	Noční režim aktivován
💧	Mez relativní vlhkosti
👁️	Ruční provoz aktivní
AUTO	Kontrolní režim aktivován
AUTO	Automatika aktivována

Symbol	Význam
RESET FILTER	Potvrzení resetu poplachu filtru
	Otačky ventilátoru
HUMIDITY	Vysoká mez vlhkosti
CO₂	Vysoká mez CO ₂ (zobrazuje se pouze u modelů se snímačem CO ₂)
	Zobrazení aktuálního režimu

3.4 Sériové číslo

Sériové číslo najdete po sejmoutí krytu na zadní straně výrobku.

3.5 Údaje na typovém štítku

Údaje na typovém štítku	Význam
	Čtěte návod k obsluze a k instalaci!
	Třída ochrany II
VAZ CP	Označení výrobku
C	Verze se senzorem CO ₂
W	Rádiová verze
/2	Verze modelu
1 ~ /N	Jednofázové napájení
V	Síťové napětí
Hz	Kmitočet sítě
W	Maximální elektrický příkon

3.6 Označení CE



Označením CE se dokládá, že výrobky podle prohlášení o shodě splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Výrobce tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení popsáný v tomto návodu odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této

internetové adrese: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Kontrola rozsahu dodávky

- Zkontrolujte úplnost dodávky.

Počet	Obsah
1	Ovládací konzola
1	Návod k obsluze a k instalaci

4 -- Montáž ovládacího pole

- Říďte se Návodom k montáži v příloze .

5 Funkce

5.1 Odblokování výrobku



Pokyn

Ovládací pole se po 10 sekundách neaktivního stavu přepne do zablokování režimu.

- Pro odblokování ovládacího pole stiskněte .

6 -- Instalace

6.1 Elektrická instalace

Elektroinstalaci smí provádět pouze specifikovaný elektrikář.



Nebezpečí!

**Nebezpečí ohrožení života
u připojení pod napětím!**

Při práci na vodivých připojeních hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem.

- Před každým zásahem přerušte přívod proudu k výrobku.
- Přívod proudu zajistěte proti opětovnému zapnutí.

- Zkontrolujte, zda jsou přípojky bez napětí.

6.2 Dodržování požadavků na místo montáže výrobku

- Dbejte na to, aby bylo místo montáže suché a trvale zajištěné před mrazem.
- Zajistěte, aby byl regulátor na místě montáže vždy přístupný.
- Zajistěte, aby byl pro instalaci a obsluhu regulátoru dostatek prostoru.

6.3 Elektrické připojení ovládací jednotky

Platnost: Kabelová instalace

- Použijte síťový připojovací kabel (svorka 1 a svorka 2) s průřezem 0,5 mm² až 1 mm².
- Použijte komunikační kabel (svorka 3, svorka 4 a svorka 5) s průřezem 0,35 mm² až 1 mm².



Pokyn

Celková délka komunikačního kabelu (včetně ovládacího pole) musí být menší než 500 m.

1. Připojte ovládací jednotku podle schématu připojení v příloze
(-> Strana 11).

6.4 Nastavení parametrů spínačů DIP

Platnost: Bezkabelová instalace

- Nastavte parametry spínačů DIP podle pokynů v návodu k instalaci ventilačního zařízení pro obytné prostory .

7 Péče a údržba

7.1 Údržba

Zvláštní údržba výrobku není nutná.

7.2 Péče o výrobek

- Plášť čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku mýdla bez obsahu rozpouštědel.
- Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo chlóru.

8 Odstranění poruch

Viz kapitolu k odstranění poruch v Návodu k obsluze ventilačního zařízení pro obytné budovy.

9 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu

- Likvidaci obalu přenechejte autorizovanému instalatérovi, který výrobek instaloval.

Platnost: kromě Francie

Likvidace výrobku



Je-li výrobek označen touto značkou:

- V tomto případě nelikvidujte výrobek v domovním odpadu.
- Místo toho odevzdajejte výrobek do sběrného místa pro stará elektrická nebo elektronická zařízení.

Platnost: Chorvatsko

Odkazy na zákon o udržitelném odpadovém hospodářství a na nařízení o starých elektrických a elektronických zařízeních jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Vaillant www.vaillant.hr.

Likvidace výrobku



- Výrobek a veškeré příslušenství odborně zlikvidujte.
- Dodržujte všechny příslušné předpisy.

Mazání osobních údajů

Osobní údaje mohou zneužít nepovolané třetí strany.

Obsahuje-li výrobek osobní údaje:

- Zajistěte, aby se před likvidací ve výrobku nenacházely osobní údaje (např. on-line přihlašovací údaje).


10 -- Recyklace a likvidace

10.1 Likvidace obalu

- Obal odborně zlikvidujte.
- Dodržujte všechny příslušné předpisy.

Příloha

A -- Schéma zapojení

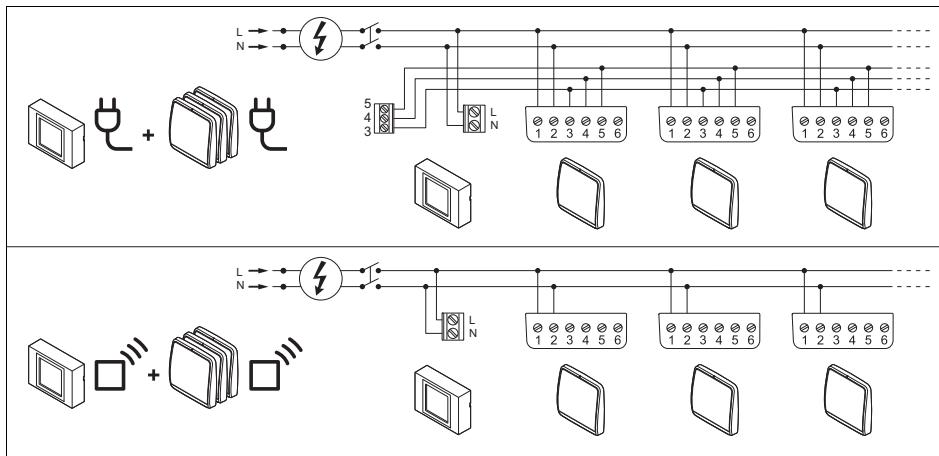

- ▶ Nainstalujte součásti systému podle údajů ve schématu.

B Technické údaje

Technické údaje

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Napájecí napětí	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Kmitočet	50 Hz	50 Hz
Maximální elektrický výkon	1,5 W	1,5 W
Třída ochrany	II	II
Přípustný provozní rozsah	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Rádiová frekvence	—	—
Maximální vysílací výkon	—	—
Maximální dosah na volném prostoru	—	—
Práh rozpoznání CO₂	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Napájecí napětí	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Kmitočet	50 Hz	50 Hz
Maximální elektrický výkon	1,5 W	1,5 W
Třída ochrany	II	II
Přípustný provozní rozsah	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Rádiová frekvence	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maximální vysílací výkon	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Maximální dosah na volném prostředí	20 m	20 m
Práh rozpoznání CO₂	—	1 200 ppm

Betriebs- und Installationsanleitung

Inhalt

1	Sicherheit	10	-- Recycling und Entsorgung.....	20
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	14	10.1 Verpackung entsorgen.....	20
1.2	Allgemeine Sicherheitshin- weise.....	14	Anhang	21
1.3	-- Sicherheit/Vorschriften.....	15		
2	Hinweise zur Dokumentation.....	17		
2.1	Mitgelieferte Unterlagen beachten	17		
2.2	Unterlagen aufbewahren	17		
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	17		
3	Produktbeschreibung.....	17		
3.1	Produktbeschreibung.....	17		
3.2	Bedienelemente.....	17		
3.3	Anzeige.....	17		
3.4	Serialnummer	18		
3.5	Angaben auf dem Typenschild	18		
3.6	CE-Kennzeichnung	18		
3.7	Lieferumfang prüfen.....	18		
4	-- Bedieneinheit montieren	18		
5	Funktion.....	18		
5.1	Produkt entsperren	18		
6	-- Installation	19		
6.1	Elektroinstallation.....	19		
6.2	Anforderungen an den Aufstellort des Produkts beachten	19		
6.3	Stromanschluss der Bedieneinheit herstellen	19		
6.4	DIP-Schalter parametrieren	19		
7	Pflege und Wartung.....	19		
7.1	Wartung	19		
7.2	Produkt pflegen.....	19		
8	Störungsbehebung	19		
9	Recycling und Entsorgung	20		
14	A	-- Verbindungsschaltplan	21	
	B	Technische Daten	21	

1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter

Gefahr!

 Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden

Gefahr!

 Lebensgefahr durch Stromschlag

Warnung!

 Gefahr leichter Personenschäden

Vorsicht!

 Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigun-

gen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt darf ausschließlich zur Steuerung der Wohnungs-lüftungsgeräte VAR 60/2 D bzw. VAR 60/2 DW verwendet werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.2.2 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen.

- Lesen Sie die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und die Warnhinweise.
- Führen Sie als Betreiber nur diejenigen Tätigkeiten durch, die in der vorliegenden Anleitung angegeben und nicht mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.

1.2.3 Unterlagen aufbewahren

- Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

1.3 -- Sicherheit/ Vorschriften

1.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt darf ausschließlich zur Steuerung der Wohnungs-lüftungsgeräte VAR 60/2 D bzw. VAR 60/2 DW verwendet werden.

– das Beachten der beiliegen-den Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage

- die Installation und Montage entsprechend der Produkt- und Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspek tions- und Wartungsbe dingungen.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kom merzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwen dung ist untersagt.

1.3.2 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
 - Demontage
 - Installation
 - Inbetriebnahme
 - Inspektion und Wartung
 - Reparatur
 - Außerbetriebnahme
- Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

1.3.3 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▶ Um Schraubverbindungen anzuziehen oder zu lösen, verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.3.4 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

- ▶ Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III für volle Trennung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- ▶ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ▶ Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.3.5 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte

Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- ▶ Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- ▶ Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

1.3.6 Risiko eines Sachschadens durch Frost

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.3.7 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- Beachten Sie die landesspezifischen Hinweise im Anhang Country Specifics.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Artikelnummer

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine Bedieneinheit für die Wohnungslüftereinheiten VAR 60/2 D und VAR 60/2 DW. Die Bedieneinheit steuert ein System von Wohnungslüftereinheiten manuell oder mittels verschiedener automatischer Modi.


Die kabelgebundenen Bedieneinheiten VAZ CP/2 und VAZ CPC/2 können mit den kabelgebundenen Wohnungslüftereinheiten VAR 60/2 D verwendet werden.

Die Funkbedieneinheiten VAZ CPW/2 und VAZ CPCW/2 können mit den Funkwohnungslüftereinheiten VAR 60/2 DW verwendet werden.

Nur die Bedieneinheiten VAZ CPC/2 und VAZ CPCW/2 besitzen einen Sensor zur Überwachung:


- des CO₂-Gehalts der Raumluft.

3.2 Bedienelemente

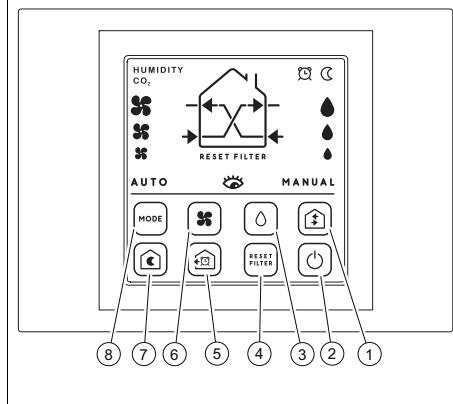

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Auswahl des Luftstrommodus | 5 | Auswahl des Intensiv-Lüftungsmodus |
| 2 | Entsperrtaste | 6 | Manuelle Auswahl der Geschwindigkeit |
| 3 | Auswahl der relativen Feuchteschwelle | 7 | Auswahl des Nachtmodus |
| 4 | Rücksetzung des Filteralarms | 8 | Betriebsart wählen |

3.3 Anzeige

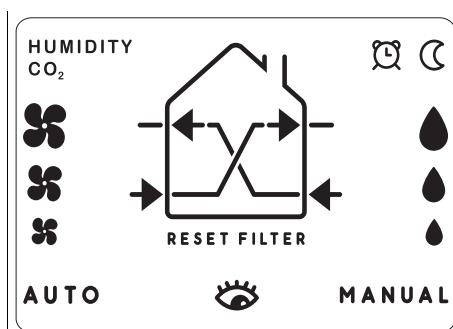

Symbol	Bedeutung
⌚	Intensiv-Lüftungsmodus aktiviert
🌙	Nachtmodus aktiviert
💧	Relative Feuchteschwelle
MANUAL	Manueller Betrieb aktiv

Symbol	Bedeutung
	Überwachungsmodus aktiviert
A U T O	Automatik aktiviert
R E S E T F I L T E R	Bestätigung der Rücksetzung des Filteralarms
	Ventilatordrehzahl
H U M I D I T Y	Hohe Feuchteschwelle
C O₂	Hohe CO ₂ -Schwelle (wird nur bei Modellen mit CO ₂ -Sensor angezeigt)
	Anzeige des aktuellen Modus

3.4 Serialnummer

Die Serialnummer ist nach Abnehmen der Haube auf der Rückseite des Produkts zu finden.

3.5 Angaben auf dem Typenschild

Angaben auf dem Typenschild	Bedeutung
	Betriebs- und Installationsanleitung lesen!
	Schutzklasse II
VAZ CP	Produktbezeichnung
C	Version mit CO ₂ -Sensor
W	Funkversion
/2	Modellversion
1 ~ /N	1-phasige Einspeisung
V	Netzspannung
Hz	Netzfrequenz
W	Maximale elektrische Leistungsaufnahme

3.6 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass der in der vorliegenden Anleitung beschriebene Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Inhalt
1	Bedienkonsole
1	Betriebs- und Installationsanleitung

4 -- Bedieneinheit montieren

- Beachten Sie die Montageanweisungen im Anhang .

5 Funktion

5.1 Produkt entsperren



Hinweis

Die Bedieneinheit schaltet nach 10 Sekunden Inaktivität in den gesperrten Modus.

- Drücken Sie , um die Bedieneinheit zu entsperren.

6 -- Installation

6.1 Elektroinstallation

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.



Gefahr!

Lebensgefahr durch spannungsführende Anschlüsse!

Bei Arbeiten an spannungsführenden Anschläüssen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ▶ Unterbrechen Sie vor jeglichem Eingriff die Stromzufuhr zum Produkt.
- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie die Anschlüsse auf Spannungsfreiheit.

6.2 Anforderungen an den Aufstellort des Produkts beachten

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort trocken und durchgängig frostsicher ist.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass der Regler am Aufstellort jederzeit zugänglich ist.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass genügend Raum für die Installation und Bedienung des Reglers gegeben ist.

6.3 Stromanschluss der Bedieneinheit herstellen

Gültigkeit: Kabelgebundene Installation

- ▶ Verwenden Sie Netzanschlusskabel (Klemme 1 und Klemme 2) mit einem Querschnitt zwischen $0,5 \text{ mm}^2$ und 1 mm^2 .
- ▶ Verwenden Sie Kommunikationskabel (Klemme 3, Klemme 4 und Klemme 5) mit einem Querschnitt zwischen $0,35 \text{ mm}^2$ und 1 mm^2 .



Hinweis

Die Gesamtlänge der Kommunikationskabel (einschließlich Bedieneinheit) muss geringer als 500 m sein.

1. Schließen Sie die Bedieneinheit nach dem Anschlusschema im Anhang (→ Seite 21) an.

6.4 DIP-Schalter parametrieren

Gültigkeit: Kabelfreie Installation

- ▶ Parametrieren Sie die DIP-Schalter nach den Anweisungen in der Installationsanleitung der Wohnungslüftereinheit .

7 Pflege und Wartung

7.1 Wartung

Eine besondere Wartung des Produkts ist nicht erforderlich.

7.2 Produkt pflegen

- ▶ Reinigen Sie die Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas lösungsmittelfreier Seife.
- ▶ Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spülmittel, lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

8 Störungsbehebung

Siehe Kapitel zur Störungsbehebung in der Betriebsanleitung des Wohnungslüftungsgeräts.

9 Recycling und Entsorgung

Verpackung entsorgen

- Überlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.

Gültigkeit: außer Frankreich

Produkt entsorgen



Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist:

- Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- oder Elektronik-Altgeräte ab.

Gültigkeit: Kroatien

Hinweise zum Gesetz zur nachhaltigen Abfallwirtschaft und zur Elektro- und Elektronik-Altgeräteverordnung finden Sie auf der Vaillant-Website www.vaillant.hr.

Gültigkeit: Frankreich

Produkt entsorgen



- Entsorgen Sie das Produkt und dessen Zubehör ordnungsgemäß.
- Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

Personenbezogene Daten löschen

Personenbezogene Daten können durch unbefugte Dritte missbräuchlich verwendet werden.

Wenn das Produkt personenbezogene Daten enthält:

- Stellen Sie sicher, dass sich weder auf dem Produkt noch im Produkt (z. B. Online-Anmeldedaten o. ä.) personenbezogene Daten befinden, bevor Sie das Produkt entsorgen.


10 -- Recycling und Entsorgung

10.1 Verpackung entsorgen

- Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

Anhang

A -- Verbindungsschaltplan

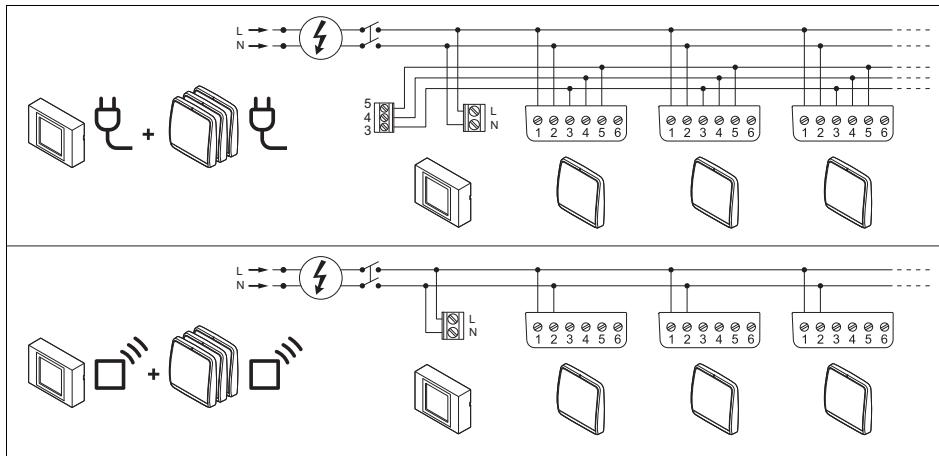

- Installieren Sie die Elemente des Systems gemäß den Anweisungen des Schemas.

B Technische Daten

Technische Daten

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Versorgungsspannung	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Maximale elektrische Leistung	1,5 W	1,5 W
Schutzklasse	II	II
Zulässiger Betriebsbereich	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Funkfrequenz	—	—
Maximale Sendeleistung	—	—
Maximale Reichweite im Freifeld	—	—
CO₂-Erkennungsschwelle	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Versorgungsspannung	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Maximale elektrische Leistung	1,5 W	1,5 W
Schutzklasse	II	II
Zulässiger Betriebsbereich	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Funkfrequenz	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maximale Sendeleistung	< 25 mW	< 25 mW
Maximale Reichweite im Freifeld	20 m	20 m
CO₂-Erkennungsschwelle	—	1.200 ppm

Kasutus- ja paigaldusjuhend

Sisukord

1	Ohutus	23
1.1	Toiminguga seotud hoitavad juhised	23
1.2	Üldised ohutusjuhised.....	23
1.3	-- Ohutus/eeskirjad	24
2	Märkused dokumentatsiooni kohta	26
2.1	Järgige kaaskehtivaid dokumente	26
2.2	Dokumentide säilitamine.....	26
2.3	Juhendi kehtivus.....	26
3	Toote kirjeldus.....	26
3.1	Toote kirjeldus	26
3.2	Juhtelemendid	26
3.3	Näit	26
3.4	Seerianumber	27
3.5	Tüübislidi andmed.....	27
3.6	CE-vastavusmärgis.....	27
3.7	Tarnekomplekti kontrollimine	27
4	-- juhtüksuse paigaldamine	27
5	Funktsoon	27
5.1	Toote deblokeerimine	27
6	-- paigaldamine	27
6.1	Elektritööd	27
6.2	Paigalduskohale esitatavate nõuete järgimine	28
6.3	Juhtüksuse vooluühenduse loomine	28
6.4	DIP-lülitite parameetrväärtuste seadmine	28
7	Korrashoid ja hooldus	28
7.1	Hooldus.....	28
7.2	Seadme hooldamine.....	28
8	Tõrgeote kõrvaldamine	28
9	Ringlussevött ja jäätmekäitus	28
10	-- ringlussevött ja jäätmekäitus	29
10.1	Pakendi jäätmekäitus.....	29
	Lisa.....	30
A	-- ühenduste lülitusskeem.....	30
B	Tehnilised andmed.....	30

1 Ohutus

1.1 Toiminguga seotud hoiatavad juhised

Käsitsemist puudutavate hoiatavate märkuste klassifikatsioon

Käsitsemist puudutavad hoiatavad märkused on alljärgneval viisil hoiatusmärkide ja signaalsõnadega jagatud olenevalt võimaliku ohu raskusest astmeteks:

Hoiatusmärgid ja signaalsõnad



Oht!

Vahetu oht elule või raskeste isikuvigastuste oht



Oht!

Eluohtlik elektrilöök



Hoiatus!

kergete isikuvigastuste oht



Ettevaatust!

materiaalsete kahjude või keskkonnakahjustuse risk

1.2 Üldised ohutusjuhised

1.2.1 Otstarbekohane kasutamine

Asjatundmatul või otstarbele mittevastaval kasutamisel võidakse mõjutada toodet ja muid materiaalseid väärtsusi.

Toodet tohib kasutada ainult koduventilatsiooniseadmete VAR 60/2 D ja VAR 60/2 DW juhtimiseks.

Sihtotstarbelise kasutamise hulka kuulub:

- toote ning süsteemi kõigi ülejäänud komponentidega kaasasolevate kasutusjuhendite järgimine
- kõigi juhendites toodud ülevaatus- ja hooldustingimuste täitmine.

Selles juhendis kirjeldatust erinev või siinkirjeldatut ületav kasutamine on otstarbele mittevastav. Otstarbele mittevastav on ka igasugune kaubanduslik ja tööstuslik kasutamine.

Tähelepanu!

Igasugune väärkasutamine on keelatud.

1.2.2 Valest kasutamisest tingitud oht

Vale kasutamine võib teid enast ja teisi isikuid ohustada ning tekitada materiaalset kahju.

- ▶ Lugege hoolikalt seda juhendit ja kõiki kehtivaid lisadokumente, eriti peatükki „Ohutus“ ja ohutusjuhiseid.
- ▶ Tehke kasutajana ainult neid toiminguid, mis on selles juhendis kirjas ja mis ei ole tähistatud sümboliga .

1.2.3 Dokumentide säilitamine

- Säilitage see juhend ja kõik kaaskehtivad dokumendid edaspidiseks kasutamiseks.

1.3 -- Ohutus/eeskirjad

1.3.1 Otstarbekohane kasutamine

Asjatundmatul või otstarbele mittevastaval kasutamisel võidakse mõjutada toodet ja muid materiaalseid väärtusi.

Toode tohib kasutada ainult koduventilatsiooniseadmete VAR 60/2 D ja VAR 60/2 DW juhtimiseks.

- toote ning süsteemi kõigi ülejäänud komponentidega kaasasolevate kasutus-, paigaldus- ja hooldusjuhendite järgimine;
- toote ja süsteemi kasutusloale vastav paigaldamine ja montaaž
- kõigi juhendites toodud ülevaatus- ja hooldustingimuste täitmine.

Selles juhendis kirjeldatust erinev või siinkirjeldatut ületav kasutamine on otstarbele mittevastav. Otstarbele mittevastav on ka igasugune kaubanduslik ja tööstuslik kasutamine.

Tähelepanu!

Igasugune väärkasutamine on keelatud.

1.3.2 Ebapiisavast kvalifikatsioonist tingitud oht

Järgmisiid töid tohivad teostada ainult piisava kvalifikatsiooniga spetsialistid:

- Paigaldus
- Lahtivõtmine
- Paigaldamine
- Kasutuselevõtt
- Ülevaatus ja tehnohooldus
- Remont
- Kasutuselt kõrvaldamine
- Kasutage tehnika uusimale arengule vastavaid meetodeid.

1.3.3 Sobimatust tööriistast tulenev materiaalse kahju oht

- Kasutage keermesühenduste kinni- ja lahtikeeramiseks sobivaid tööriistu.

1.3.4 Eluohtlik elektrilöök

Kui puudutate pingestatud komponente, võite saada eluohtliku elektrilöögi.

Enne toote juures tehtavate tööde alustamist:

- Lülitage toode pingevabaks, ühendades lahti kõik voolutoite poolused (täislahutusega III ülepingekategooria elektrilahutusseadis, nt kaitse või kaitselüliti).

- ▶ Tõkestage juhusliku sisselülitamise võimalus.
- ▶ Oodake vähemalt 3 min, kuni kondensaatorid on tühjenedud.
- ▶ Veenduge pingevabaduses.

1.3.5 Eluohtlik puuduvate turvaseadiste töttu

Selles dokumendis sisalduvad skeemid ei näita kõiki asjaomaseks paigalduseks vajalikke turvaseadiseid.

- ▶ Paigaldage süsteemi vajaminevad turvaseadised.
- ▶ Järgige asjakohaseid riiklikke ja rahvusvahelisi seadusi, norme ja direktiive.

1.3.6 Materiaalse kahju oht külmutamise töttu

- ▶ Ärge paigaldage toodet külmutumisohuga ruumidesse.

1.3.7 Eeskirjad (direktiivid, seadused, standardid)

- ▶ Järgige siseriiklikke eeskirju, norme, direktiive, määruseid ja seadussätteid.

2 Märkused dokumentatsiooni kohta

2.1 Järgige kaaskehtivaid dokumente

- ▶ Järgige kõiki kasutus- ja paigaldusjuhendeid, mis on küttesüsteemi osadega kaasas.
- ▶ Järgige Lisas toodud riigispetsifilisi juhiseid Country Specifics.

2.2 Dokumentide säilitamine

- ▶ Andke see juhend koos kõigi kaaskehtivate dokumentidega seadme kasutajale edasi.

2.3 Juhendi kehtivus

See juhend kehtib ainult:

Artiklinumber

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Toote kirjeldus

3.1 Toote kirjeldus

Toode on juhtüksus koduventilaatorisõlmede VAR 60/2 D ja VAR 60/2 DW jaoks. Juhtüksusega saab juhtida koduventilaatorisõlmede süsteemi kas kätsi või eri automaatrežiimide abil.


Juhtmega juhtüksusi VAZ CP/2 ja VAZ CPC/2 saab kasutada juhtmega koduventilaatorisõlmedega VAR 60/2 D.

Raadiosidega juhtüksusi VAZ CPW/2 ja VAZ CPCW/2 saab kasutada raadiosidega koduventilaatorisõlmedega VAR 60/2 DW.

Ainult juhtüksustel VAZ CPC/2 ja VAZ CPCW/2 on andur, mis seisab


- ruumiõhu CO₂ sisaldust.

3.2 Juhtelemendid

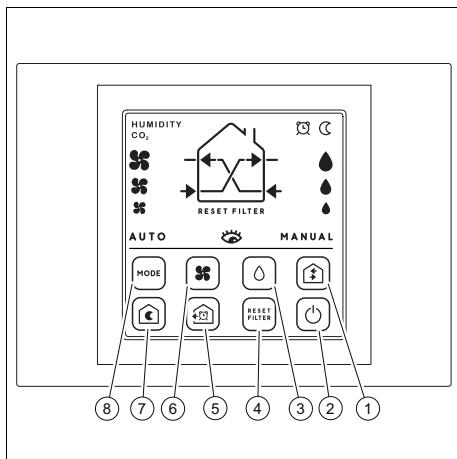

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Õhuvooleurežiimi valimine | 5 | Intensiivse ventilatsioonirežiimi valik |
| 2 | Deblokeerimisnupp | 6 | Kiiruse käsitsi valimine |
| 3 | Suhtelise niiskuse läve valimine | 7 | Öörežiimi valimine |
| 4 | Filtrialarmi lähitestamine | 8 | Töörežiimi valimine |

3.3 Näit

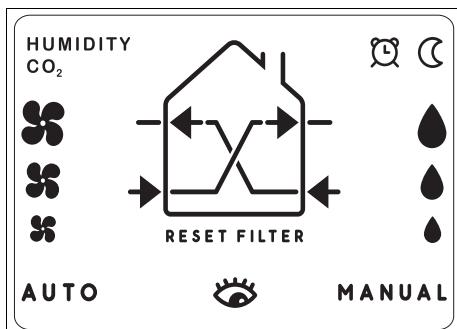

Sümbol	Tähendus
⌚	Intensiivne ventilatsioonirežiim on aktiveeritud
🌙	Öörežiim aktiveeritud
💧	Suhtelise niiskuse läviväärthus
MANUAL	Käsitsirežiim on aktiivne
👁	Seirerežiim aktiveeritud

Sümbol	Tähendus
A U T O	Automaatrežiim aktiveeritud
R E S E T F I L T E R	Filtrialarmi lähtestamise kinnitamine
	Ventilaatori pöörtearv
H U M I D I T Y	Suur niiskuse läliväärtus
C O ₂	Kõrge CO ₂ lävi (kuvatakse ainult CO ₂ anduriga mudeliteil)
	Hetkel aktiivse režiimi näit

3.4 Seerianumber

Seerianumbri leiate päras katte eemaldamist toote tagaküljelt.

3.5 Tüübisisildi andmed

Tüübisisildi andmed	Tähendus
	Lugege kasutus- ja paigaldusjuhendit!
	Kaitseklass II
VAZ CP	Toote nimetus
C	CO ₂ anduriga versioon
W	Raadiosidega versioon
/2	Mudeli versioon
1 ~ /N	Ühefaasiline toide
V	Võrgupinge
Hz	Võrgusagedus
W	Maksimaalne elektriline võimsustarve

3.6 CE-vastavusmärgis



CE-märgisega töendatakse, et tooted vastavad vastavusdeklaratsiooni kohaselt asjasolevate direktiivide põhinõuetele.

Käesolevaga kinnitab tootja, et antud juhendis kirjeldatud raadioside seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst

on saadaval järgmisel veebiaadressil:
<http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Tarnekomplekti kontrollimine

- ▶ Kontrollige tarnekomplekti komplektust.

Arv	Sisukord
1	Juhtkonsool
1	Kasutus- ja paigaldusjuhend

4 -- juhtüksuse paigaldamine

- ▶ Järgige lisas toodud paigaldusjuhiseid.

5 Funktsioon

5.1 Toote deblokeerimine



Märkus

Juhüksus lülitub pärast 10 sekundit tegevusetust blokeeritud režiimi.

- ▶ Juhüksuse deblokeerimiseks vajutage .

6 -- paigaldamine

6.1 Elektritööd

Elektriinstallatsiooni võib teostada ainult elektrispetsialist.



Oht!

Eluohtlik! Ühendused on voolu all!

Töötamine pingestatud ühenustega on elektrilöögi tööttu eluohtlik.

- ▶ Enne tööde tegemist katkestatge alati toote voolutoide.
- ▶ Tökestage voolutoite taassis selülitamisvõimalus.
- ▶ Kontrollige ühenduste pingevabadust.

6.2 Paigalduskohale esitatavate nõuetega järgimine

- ▶ Paigalduskoht peab olema kuiv ja alati külmumiskindel.
- ▶ Hoolitsege selle eest, et regulaator oleks paigalduskohas alati ligipääsetav.
- ▶ Hoolitsege selle eest, et regulaatori paigaldamiseks ja kasutamiseks oleks piisavalt ruumi.

6.3 Juhtüksuse vooluühenduse loomine

Kehtivus: Juhtmega paigaldus

- ▶ Kasutage toitekaablit (klemm 1 ja klemm 2) ristlöikega 0,5 mm² kuni 1 mm².
- ▶ Kasutage sidekaableid (klemm 3, klemm 4 ja klemm 5) ristlöikega 0,35 mm² kuni 1 mm².



Märkus

Sidekaablite kogupikkus (koos juhtüksusega) ei tohi ületada 500 m.

1. Ühendage juhtüksus lisas (→ lk 30) toodud ühendusskeemi järgi.

6.4 DIP-lülitite parameetrväärtuste seadmine

Kehtivus: Juhtmevaba paigaldus

- ▶ Seadke DIP-lülitite parameetrväärtused koduventilaatorisölmme paigaldusjuhendi juhistele järgi.

7 Korras hoid ja hooldus

7.1 Hooldus

Toode ei vaja erihoooldust.

7.2 Seadme hooldamine

- ▶ Puhastage väliskest niiske riidelapi ja vähesse hulga lahustivaba seebiga.
- ▶ Ärge kasutage pihustatavaid vahendeid, küürimisvahendeid, loputusvahendeid, lahusteid või kloori sisaldavaid puhas-tusvahendeid.

8 Tõrgete kõrvaldamine

Vt koduventilaatsiooniseadme kasutusju-hendi peatükki tõrgete kõrvaldamise kohta.

9 Ringlussevõtt ja jäätmekäitus

Pakendi jäätmekäitus

- ▶ Laske pakendijäätmekäitus käidelda toote paigaldanud spetsialistil.

Kehtivus: välja arvatud Prantsusmaa

Toote jäätmekäitus



Kui toode on tähistatud selle mär-giga:

- ▶ ei tohi seda toodet mitte mingil juhul visata olmeprügi hulka.
- ▶ Viige toode selle asemel vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kehtivus: Horvaatia

Suuinised jätkusuutliku jäätmemajanduse seaduse ning vanade elektri- ja elektrooni-kaseadmete määruuse kohta leiate Vaillanti veebilehelt www.vaillant.hr.

Toote jäätmekäitlus



- ▶ Suunake toode ja selle lisavarustus nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.
- ▶ Järgige köiki asjakohaseid eeskirju.

Isikuandmete kustutamine

Volitatamata isikud võivad isikuandmeid kuritarvitada.

Kui toode sisaldab isikuandmeid, toimige nii.


- ▶ Enne toote jäätmekäitlusse andmist veenduge, et ei toote peal ega sees oleks isikuandmeid (nt sisselogimisandmed).

10 -- ringlussevött ja jäätmekäitlus

10.1 Pakendi jäätmekäitlus

- ▶ Käidelge pakend jäätmena nõuetekohaselt.
- ▶ Järgige köiki asjakohaseid eeskirju.

A -- ühenduste lülitusskeem

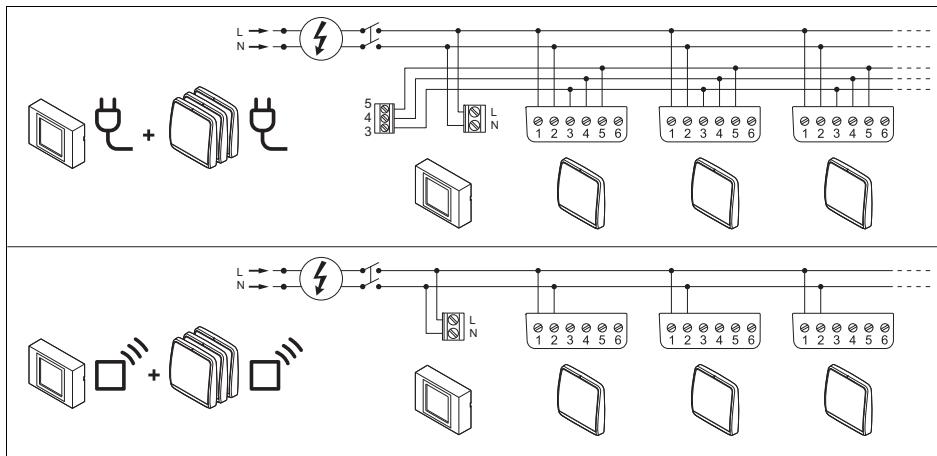

- ▶ Paigaldage süsteemi elemendid skeemi juhist järgi.

B Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Toitepinge	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Sagedus	50 Hz	50 Hz
Maksimaalne elektrivõimsus	1,5 W	1,5 W
Kaitseklass	II	II
Lubatud töövahemik	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Raadiosagedus	—	—
Maksimaalne saatevõimsus	—	—
Maksimaalne tööraadius vaba välja korral	—	—
CO ₂ tuvastuslävi	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Toitepinge	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Sagedus	50 Hz	50 Hz
Maksimaalne elektrivõimsus	1,5 W	1,5 W
Kaitseklass	II	II
Lubatud töövahemik	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Raadiosagedus	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Maksimaalne tööraadius vaba välja korral	20 m	20 m
CO₂ tuvastuslävi	—	1 200 ppm

Upute za rukovanje i instaliranje

Sadržaj

1	Sigurnost.....	33
1.1	Upozorenja koja se odnose na određenu radnju.....	33
1.2	Općeniti sigurnosni zahtjevi	33
1.3	 -- Sigurnost/propisi	34
2	Napomene o dokumentaciji	36
2.1	Poštivanje važeće dokumentacije.....	36
2.2	Čuvanje dokumentacije	36
2.3	Područje važenja uputa	36
3	Opis proizvoda.....	36
3.1	Opis proizvoda	36
3.2	Upravljački elementi.....	36
3.3	Prikaz.....	36
3.4	Serijski broj	37
3.5	Podaci na tipskoj pločici.....	37
3.6	CE oznaka	37
3.7	Provjera opsega isporuke	37
4	 -- montaža upravljačkog polja	37
5	Funkcija.....	37
5.1	Deblokada proizvoda	37
6	 -- Instalacija	37
6.1	Električno povezivanje	37
6.2	Pridržavanje zahtjeva za mjesto postavljanja proizvoda	38
6.3	Uspostava strujnog priključka upravljačke jedinice	38
6.4	Parametrisiranje DIP sklopke	38
7	Čišćenje i održavanje.....	38
7.1	Održavanje	38
7.2	Čišćenje proizvoda	38
8	Uklanjanje smetnji	38
9	Recikliranje i zbrinjavanje otpada	38
10	 -- Recikliranje i zbrinjavanje.....	39
10.1	Zbrinjavanje ambalaže.....	39
	Dodatak	40
A	 -- Spojna shema	40
B	Tehnički podatci	40

1 Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose na određenu radnju

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na određenu radnju

Upozorenja koja se odnose na određenu radnju klasificirana su znakovima upozorenja i signalnim riječima u pogledu moguće opasnosti na sljedeći način:

Znakovi upozorenja i signalne riječi



Opasnost!

Neposredna opasnost po život ili opasnost od teških tjelesnih ozljeda



Opasnost!

Opasnost po život od strujnog udara



Upozorenje!

Opasnost od lakših tjelesnih ozljeda



Oprez!

Rizik od materijalnih ili ekoloških šteta

1.2 Općeniti sigurnosni zahtjevi

1.2.1 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenumjenske uporabe može doći do oštećenja proizvoda i drugih materijalnih vrijednosti.

Proizvod se može koristiti isključivo za upravljanje ventila-

cijskim uređajima za stanove VAR 60/2 D odn. VAR 60/2 DW.

U namjensku uporabu ubraja se:

- pridržavanje priloženih uputa za uporabu proizvoda te svih drugih komponenata postrojenja
- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i servisiranje navedenih u uputama.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je navedena u ovim uputama ili uporaba koja prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra se nemjenskom. U nemjensku uporabu ubraja se i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba.

Pozor!

Zabranjena je svaka zlouporaba uređaja.

1.2.2 Opasnost zbog pogrešnog rukovanja

Pogrešnim rukovanjem možete ugroziti sebe i druge te prouzročiti materijalnu štetu.

- ▶ Pročitajte pozorno ove upute i sve važeće dokumente, posebno poglavje "Sigurnost" i upozoravajuće napomene.
- ▶ Kao operater provedite one aktivnosti koje su navedene u priloženim uputama i nisu označene simbolom

1.2.3 Čuvanje dokumentacije

- Sačuvajte ove upute za rukovanje, kao i svu važeću dokumentaciju kako biste ih mogli koristiti i dalje.

1.3 -- Sigurnost/propisi

1.3.1 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenamjenske uporabe može doći do oštećenja proizvoda i drugih materijalnih vrijednosti.

Proizvod se može koristiti isključivo za upravljanje ventilačskim uređajima za stanove VAR 60/2 D odn. VAR 60/2 DW.

- uvažavanje priloženih uputa za uporabu, instaliranje i servisiranje proizvoda te svih ostalih komponenti postrojenja
- instalaciju i montažu sukladno odobrenju proizvoda i sustava
- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i servisiranje navedenih u uputama.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je navedena u ovim uputama ili uporaba koja prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu ubraja se i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba.

Pozor!

Zabranjena je svaka zloupornjava uređaja.

1.3.2 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedeće poslove smiju provoditi samo ovlašteni serviseri koji su za to kvalificirani:

- Montaža
 - Demontaža
 - Instalacija
 - Puštanje u rad
 - Inspekcija i održavanje
 - Popravak
 - Stavljanje izvan pogona
- Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

1.3.3 Rizik od materijalne štete uslijed neprikladnog alata

- Za pritezanje ili popuštanje vijčanih spojeva koristite profesionalan alat.

1.3.4 Opasnost po život od strujnog udara

U slučaju dodira komponente koja provodi napon postoji smrtna opasnost od strujnog udara.

Prije radova na proizvodu:

- Proizvod dovedite u beznaponsko stanje tako što ćete isključiti sva strujna napajanja u svim polovicima (električni separator prenaponske kategorije III za potpuno odvaja-



nje, npr. osigurač ili zaštitna mrežna sklopka).

- ▶ Osigurajte od ponovnog uključivanja.
- ▶ Pričekajte barem 3 min dok se kondenzatori ne isprazne.
- ▶ Provjerite nepostojanje napona.

1.3.5 Opasnost po život zbog nedostatka sigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentu nije prikazana sva sigurnosna oprema koja je neophodna za stručnu instalaciju.

- ▶ U sustav instalirajte neophodnu sigurnosnu opremu.
- ▶ Pridržavajte se dotičnih nacionalnih i internacionalnih zakona, normi i direktiva.

1.3.6 Rizik od materijalne štete uslijed mraza

- ▶ Proizvod instalirajte u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja.

1.3.7 Propisi (smjernice, zakoni, norme)

- ▶ Pridržavajte se nacionalnih propisa, normi, direktiva, odredbi i zakona.

2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

- Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i instaliranje koje su priložene uz komponente sustava.
- Obratite pozornost na napomene u prilogu koje su specifične za zemlju Country Specifics.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- Ove upute kao i važeću dokumentaciju predajte vlasniku sustava.

2.3 Područje važenja uputa

Ove upute vrijede isključivo za:

Broj artikla

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Opis proizvoda

3.1 Opis proizvoda

Proizvod je upravljačko polje za ventilacijsku jedinicu za stanove VAR 60/2 D i VAR 60/2 DW. Upravljačko polje upravlja sustavom ventilacijskih jedinica za stanove ručno ili različitim automatskim načinima rada.


Upravljačka polja povezana kabelima VAZ CP/2 i VAZ CPC/2 mogu se koristiti s ventilacijskim jedinicama za stanove VAR 60/2 D poveznim kabelima.

Bežična upravljačka polja VAZ CPW/2 i VAZ CPCW/2 mogu se koristiti s bežičnim ventilacijskim jedinicama za stanove VAR 60/2 DW.

Samo upravljačka polja VAZ CPC/2 i VAZ CPCW/2 imaju osjetnik za nadzor:


- sadržaja CO₂ u unutarnjem zraku.

3.2 Upravljački elementi

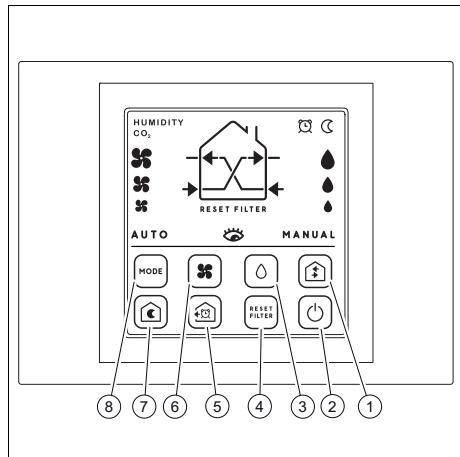

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | Odabir načina rada strujanja zraka | 5 | Odabir intenzivnog načina rada odzračivanja |
| 2 | Tipka za deblokadu | 6 | Ručni odabir brzine |
| 3 | Odabir relativnih pragova vlage | 7 | Odabir noćnog načina rada |
| 4 | Vraćanje alarma za filter | 8 | Odabir načina rada |

3.3 Prikaz

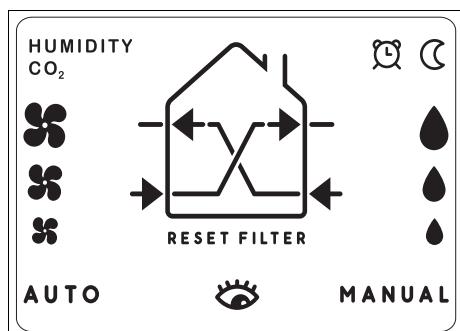

Simbol	Značenje
⌚	Aktiviran intenzivni način rada prozračivanja
🌙	Aktiviran noćni način rada
💧	Relativan prag vlage
MANUAL	Ručni način rada aktiviran
👁️	Aktiviran način rada za nadzor

Simbol	Značenje
A U T O	Aktivirana automatika
R E S E T F I L T E R	Potvrda vraćanja alarma za filter
❖	Broj okretaja ventilokonvektora
H U M I D I T Y	Visoki prag vlage
C O ₂	Visoki prag CO ₂ (prikazuje se kod modela s osjetnikom CO ₂)
❖	Prikaz aktualnog načina rada

3.4 Serijski broj

Serijski broj ćete pronaći nakon skidanja pokrova na stražnjoj strani proizvoda.

3.5 Podaci na tipskoj pločici

Podaci na tipskoj pločici	Značenje
	Pročitajte upute za rad i instaliranje!
	Klasa zaštite II
VAZ CP	Naziv proizvoda
C	Verzija s CO ₂ -osjetnikom
W	Verzija funkcije
/2	Verzija modela
1 ~ /N	1-fazno napajanje
V	Mrežni napon
Hz	Frekvencija mreže
W	Maksimalna potrošnja električne struje

3.6 CE oznaka



Putem CE oznake se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o sukladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajućih direktiva.

Proizvođač ovim izjavljuje da tip bežičnog uređaja opisan u uputama odgovara smjernici 2014/53/EU. Uvid u cijelokupni tekst EU-izjave o suglasnosti raspolo-

živ je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Provjera opsega isporuke

- ▶ Provjerite je li opseg isporuke potpun.

Broj	Sadržaj
1	Upravljačka konzola
1	Upute za rukovanje i instaliranje

4 -- montaža upravljačkog polja

- ▶ Obratite pozornost na upute za montažu u prilogu .

5 Funkcija

5.1 Deblokada proizvoda



Napomena

Upravljačko polje uključuje se nakon 10 sekundi neaktivnosti u blokirani način rada.

- ▶ Pritisnite za deblokadu upravljačkog polja.

6 -- Instalacija

6.1 Električno povezivanje

Elektroinstalaciju smije provoditi samo ovlašteni serviser.



Opasnost!

Opasnost po život zbog priključaka pod naponom!

Prilikom izvođenja radova na priključcima pod naponom postoji opasnost po život uslijed strujnog udara.

- ▶ Prije svakog zahvata prekinite dovod struje prema proizvodu.

- ▶ Dovod struje osigurajte od ponovnog uključivanja.
- ▶ Provjerite nepostojanje napona na priključcima.

6.2 Pridržavanje zahtjeva za mjesto postavljanja proizvoda

- ▶ Uvjerite se da je mjesto postavljanja suho i posve zaštićeno od smrzavanja.
- ▶ Pobrinite se da je regulator na mjestu postavljanja uvijek dostupan.
- ▶ Pobrinite se da ima dovoljno prostora za instalaciju i rukovanje regulatorom.

6.3 Uspostava strujnog priključka upravljačke jedinice

Područje važenja: Instalacija povezana kablovima

- ▶ Koristite mrežni priključni kabel (stezaljke 1 i stezaljke 2) promjera između 0,5 mm² i 1 mm².
- ▶ Koristite komunikacijski kabel (stezaljke 3, stezaljke 4 i stezaljke 5) promjera između 0,35 mm² i 1 mm².



Napomena

Ukupna duljina komunikacijskog kabela (uključujući upravljačko polje) mora biti manja od 500 m.

1. Priključite upravljačku jedinicu prema shemi priključivanja u prilogu (→ stranica 40).

6.4 Parametriranje DIP sklopke

Područje važenja: Bežična instalacija

- ▶ Parametrirajte DIP sklopku prema uputama za instaliranje ventilacijske jedinice za stanove .

7 Čišćenje i održavanje

7.1 Održavanje

Posebno održavanje proizvoda nije potrebno.

7.2 Čišćenje proizvoda

- ▶ Oплату čistite vlažnom krpom natopljenom u otopini vode s malo deterdženta koji ne sadrži otapala.
- ▶ Nemojte koristiti raspršivače, sredstva za ribanje, sredstva za pranje posuđa ili sredstva za čišćenje koja sadrže otapala ili klor.

8 Uklanjanje smetnji

Pogledajte poglavje o uklanjanju smetnji u uputama za korištenje ventilacijskog uređaja za stanove.

9 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje ambalaže

- ▶ Zbrinjavanje ambalaže prepustite stručnom instalateru koji je instalirao uređaj.

Područje važenja: osim Francuske

Zbrinjavanje proizvoda



■ Ako je proizvod obilježen sljedećom oznakom:

- ▶ U tom slučaju nemojte odlagati proizvod u kućni otpad.
- ▶ Umjesto toga predajte proizvod na mjestu za skupljanje električnih i elektroničkih starih uređaja.

Područje važenja: Hrvatska

Napomene o zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uredbi o starim električnim i elektroničkim uređajima možete pronaći na Vaillantovoj internetskoj stranici www.vaillant.hr.

Zbrinjavanje proizvoda



- ▶ Propisno zbrinite proizvod i njegov do-datni pribor u otpad..
- ▶ Pridržavajte se relevantnih propisa.

Brisanje osobnih podataka

Osobne podatke mogu zloupotabiti neovlaštene treće osobe.

Ako proizvod sadrži osobne podatke:

- ▶ Prijе zbrinjavanja proizvoda provjerite nalaze li se na ili u proizvodu osobni podaci (npr. podaci za online prijavu).


10 🏠 -- Recikliranje i zbrinjavanje

10.1 Zbrinjavanje ambalaže

- ▶ Ambalažu propisno zbrinite u otpad.
- ▶ Pridržavajte se relevantnih propisa.

Dodatak

A -- Spojna shema

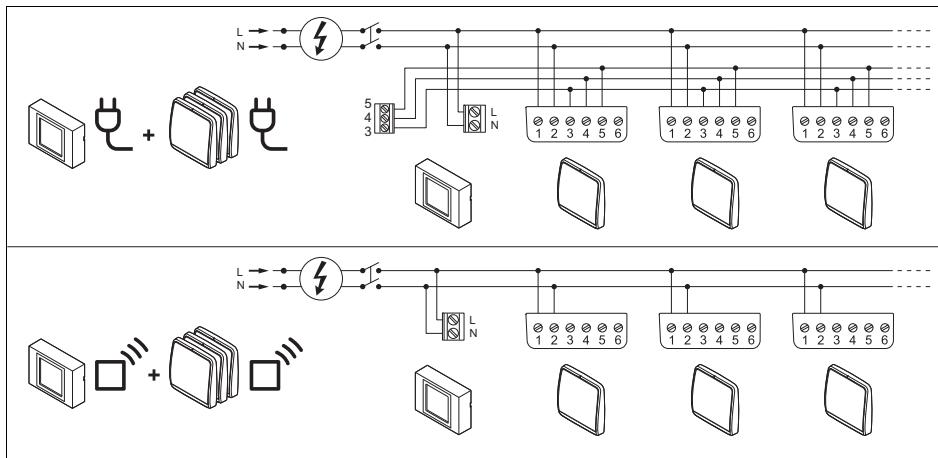

- ▶ Instalirajte elemente sustava sukladno uputama iz sheme.

B Tehnički podatci

Tehnički podaci

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Priklučni napon	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Maksimalna električna snaga	1,5 W	1,5 W
Klasa zaštite	II	II
Dopušteno područje rada	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Bežična frekvencija	—	—
Maksimalna snaga odašiljača	—	—
Maksimalni dojem na otvorenom	—	—
Prag prepoznavanja CO ₂	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Priklučni napon	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Maksimalna električna snaga	1,5 W	1,5 W
Klasa zaštite	II	II
Dopušteno područje rada	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Bežična frekvencija	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maksimalna snaga odašiljača	< 25 mW	< 25 mW
Maksimalni dojem na otvorenom	20 m	20 m
Prag prepoznavanja CO ₂	—	1.200 ppm

Üzemeltetési és szerelési útmutató

Tartalom

1	Biztonság	42	7	Ápolás és karbantartás	47
1.1	Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések	42	7.1	Karbantartás	47
1.2	Általános biztonsági utasítások	42	7.2	A termék ápolása	47
1.3	-- biztonság/előírások	43	8	Zavarelhárítás	48
2	Megjegyzések a dokumentációhoz.....	45	9	Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	48
2.1	Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat	45	10	– Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	48
2.2	A dokumentumok megőrzése	45	10.1	A csomagolás ártalmatlanítása	48
2.3	Az útmutató érvényessége	45	Melléklet	49	
3	A termék leírása.....	45	A	– Bekötési kapcsolási rajz	49
3.1	A termék leírása.....	45	B	Műszaki adatok	49
3.2	Kezelőelemek	45			
3.3	Kijelzés	45			
3.4	Sorozatszám.....	46			
3.5	Adatok az adattáblán	46			
3.6	CE-jelölés	46			
3.7	A szállítási terjedelem ellenőrzése	46			
4	-- A kezelőegység felszerelése	46			
5	Funkció	47			
5.1	Termék feloldása	47			
6	-- Beszerelés.....	47			
6.1	Elektromos bekötés	47			
6.2	A termék felállítási hellyel szembeni követelményeinek figyelembe vétele	47			
6.3	Kezelőegység áramcsatlakozásának létrehozása	47			
6.4	DIP-kapcsoló konfigurálása	47			

1 Biztonság

1.1 Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak

Veszély!

Közvetlen életveszély vagy súlyos személyi sérvülések veszélye

Veszély!

Áramütés miatti életveszély

Figyelmeztetés!

Könnyebb személyi sérülés veszélye

Vigyázat!

Anyagi és környezeti károk kockázata

1.2 Általános biztonsági utasítások

1.2.1 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megsérülhet a termék vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék kizárálag a VAR 60/2 D ill. VAR 60/2 DW lakásszellőztető készülékek vezérlésére használható.

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék és a berendezés további komponenseihez mellékelt kezelési utasítások betartása
- az útmutatóban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék a termék minden közvetlen kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.2.2 Hibás kezelés miatti veszély

A hibás kezeléssel saját magát vagy másokat veszélyeztethet, és anyagi károkat okozhat.

- ▶ Gondosan olvassa végig a szóban forgó útmutatót, és az összes kapcsolódó dokumentumot, különösen a "Biztonság" című fejezetet és a figyelmeztető információkat.

- Üzemeltetőként csak azokat a műveleteket végezze el, amelyek szerepelnek ebben az útmutatóban, és nincsenek megjelölve  szimbólummal.

1.2.3 A dokumentumok megőrzése

- További használat céljából őrizze meg ezt az útmutatót, valamint az összes kapcsolódó dokumentumot.

1.3 -- biztonság/előírások

1.3.1 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megsérülhet a termék vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék kizárolag a VAR 60/2 D ill. VAR 60/2 DW lakásszellőztető készülékek vezérlésére használható.

- a termék, valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele
- a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés
- az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az

azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék a termék minden közvetlen kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.3.2 Nem megfelelő szakképzettség miatti veszély

A következő munkálatokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti:

- Szerelés
 - Szétszerelés
 - Telepítés
 - Üzembe helyezés
 - Ellenőrzés és karbantartás
 - Javítás
 - Üzemen kívül helyezés
- A technika jelenlegi állása szerint járjon el.

1.3.3 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén

- A csavarkötések meghúzáshoz és oldásához mindig megfelelő szerszámot használjon.

1.3.4 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint meg, akkor fennáll az áramütés miatti életveszély.

Mielőtt dolgozna a termékkel:

- ▶ Kapcsolja feszültségmentesre a terméket a teljes áramellátás minden pólust érintő kikapcsolásával (elektromos leválasztókészülék az áramelátás teljes megszakításához a III. túlfeszültség kategória esetén, pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló segísgével).
- ▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
- ▶ Várjon legalább 3 percert, míg a kondenzátorok kisülnek.
- ▶ Ellenőrizze a feszültségmennességet.

1.3.5 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található vázlatokon nem szerepel minden, a szakszerű telepítéshez szükséges biztonsági berendezés.

- ▶ Telepítse a szükséges biztonsági berendezéseket a rendszerben.
- ▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és nemzetközi

szabványokat, irányelveket és törvényeket.

1.3.6 Fagyveszély miatti anyagi kár

- ▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes helyiségbe.

1.3.7 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

- ▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket, rendeleteket és törvényeket.

2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat

- ▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemelhetési és szerelési útmutatókat.
- ▶ Vegye figyelembe a Country Specifics mellékletben szereplő ország-specifikus információkat.

2.2 A dokumentumok megőrzése

- ▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárolag az alábbiakra érvényes:

Cikkszám

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 A termék leírása

3.1 A termék leírása

A termék egy kezelőegység a VAR 60/2 D és VAR 60/2 DW lakásszellőztető egységekhez. A kezelőegység a lakásszellőztető egységek rendszerét szabályozza manuálisan vagy különböző automatikus módokkal.


A VAZ CP/2 és VAZ CPC/2 vezetékes kezelőegységek a VAR 60/2 D vezetékes lakásszellőztető egységekkel használhatók együtt.

A VAZ CPW/2 és VAZ CPCW/2 távvezérléses kezelőegységek a VAR 60/2 DW távvezérléses lakásszellőztető egységekkel használhatók együtt.

Csak a VAZ CPC/2 és a VAZ CPCW/2 kezelőegységek rendelkeznek felügyelő érzékelővel:


- a helyiséglevégő CO₂-tartalmának elenőrzéshez.

3.2 Kezelőelemek

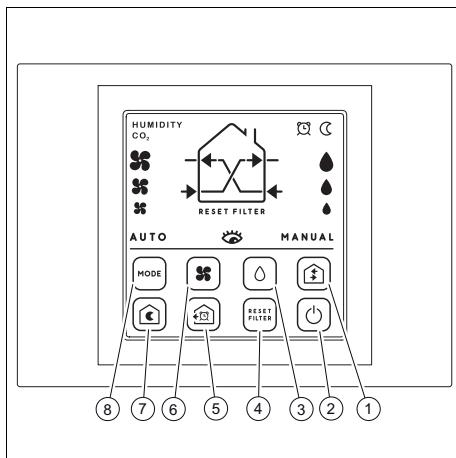

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | A légáramlás mód kiválasztása | 5 | Intenzív szellőztetési mód kiválasztása |
| 2 | Újraindító gomb | 6 | A sebesség manuális kiválasztása |
| 3 | A relatív páratartalom küszöbértékkének kiválasztása | 7 | Az éjszakai üzemmód kiválasztása |
| 4 | A szűrörriasztás visszaállítása | 8 | Üzemmod kiválasztása |

3.3 Kijelzés

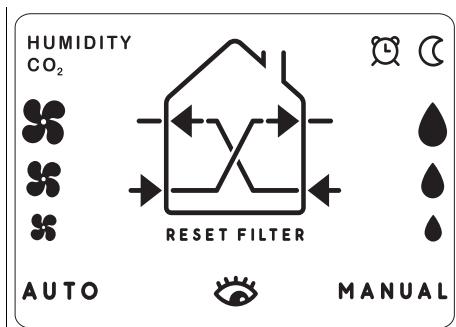

Szimbólum	Jelentés
	Intenzív szellőztetési mód aktiválva
	Éjszakai üzemmód aktiválva
	Relatív páratartalom küszöb
MANUAL	Manuális üzem aktív
	Eco üzemmód aktiválva
AUTO	Automatikus üzem aktív
RESET FILTER	A szűrőriasztás visszaállításának nyugtázása
	Ventilátor fordulatszáma
HUMIDITY	Magas páratartalom küszöb
CO₂	Magas CO ₂ küszöb (csak levegőminőség-érzékelővel rendelkező modellek esetén)
	Az aktuális üzemmód ki-jelzése

3.4 Sorozatszám

A sorozatszám a fedél levétele után, a termék hátoldalán található.

3.5 Adatok az adattáblán

Adatok az adattáblán	Jelentés
	Olvassa el az üzemeltetési és szerelési útmutatót!
	II. érintésvédelmi osztály
VAZ CP	Termék jelölése
C	CO ₂ -érzékelős verzió
W	Távvezérlős változat
/2	Modellverzió
1 ~ /N	1 fázisú betáplálás
V	Névleges feszültség
Hz	Hálózati frekvencia
W	Maximális elektromos teljesítményfelvétel

3.6 CE-jelölés



A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelelnek a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a jelen útmutatóban leírt rádióberendezésének típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtekinthető a következő webhelyen: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>

3.7 A szállítási terjedelem ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljes ségét.

Da-rab-szám	Tartalom
1	Kezelőkonzol
1	Üzemeltetési és szerelési útmutató

4 -- A kezelőegység felszerelése

- ▶ Vegye figyelembe a függelékben található szerelési útmutatót.

5 Funkció

5.1 Termék feloldása



Tudnivaló

A kezelőegység 10 másodperc inaktivitás után zárt üzemmódba lép.

- ▶ Nyomja meg a szimbólumot a kezelőegység feloldásához.

6 -- Beszerelés

6.1 Elektromos bekötés

A elektromos telepítést csak elektromos szakember végezheti.



Veszély!

Életveszély a feszültség alatt álló csatlakozók miatt!

A feszültség alatt álló csatlakozásoknál végzett munkák során áramütés miatti életveszély áll fenn.

- ▶ minden beavatkozás előtt szakítsa meg a termékhez menő áramellátást.
- ▶ Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás ellen.
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozások feszültségmentességét.

6.2 A termék felállítási hellyel szembeni követelményeinek figyelembe vétele

- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a felállítási hely száraz, és általában fagymenete.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a szabályozó bármikor hozzáférhető legyen a felállítási helyen.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szabályozó szereléséhez és kezeléséhez elegendő tér álljon rendelkezésre.

6.3 Kezelőegység áramcsatlakozásának létrehozása

Érvényesség: Vezetékes szerelés

- ▶ Használjon $0,5 \text{ mm}^2$ és 1 mm^2 keresztmetszet közötti hálózati csatlakozókábelt (1-es kapocs és 2-es kapocs).
- ▶ Használjon $0,35 \text{ mm}^2$ és 1 mm^2 keresztmetszet közötti kommunikációs kábelt (3-as kapocs, 4-es kapocs és 5-ös kapocs).



Tudnivaló

A kommunikációs kábel teljes hosszának (a kezelőegységet is beleértve) 500 méternél rövidebbnek kell lennie.

1. Csatlakoztassa a kezelőegységet a függelékben (\rightarrow Oldal: 49) található csatlakozási séma szerint.

6.4 DIP-kapcsoló konfigurálása

Érvényesség: Vezeték nélküli szerelés

- ▶ Konfigurálja a DIP-kapcsolót lákásszellőztető egység szerelési útmutatójának utasításai szerint.

7 Ápolás és karbantartás

7.1 Karbantartás

A termék nem igényel különleges karbantartást.

7.2 A termék ápolása

- ▶ A burkolatot kevés, oldószermentes tisztítószerrel átitatott, nedves kendővel törölje le.
- ▶ Ne használjon spray-t, súrolószereket, mosogatószereket, oldószer- vagy klórtartalmú tisztítószereket..

8 Zavarelhárítás

Lásd a zavarelhárításra vonatkozó fejezetet a lakásszellőztető készülék kezelési utasításában.

9 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása

- A csomagolás ártalmatlanítását bízza a terméket telepítő szakemberre.

Érvényesség: kivéve Franciaország

Termék ártalmatlanítása



■ Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel látták el:

- A terméket tilos a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.
- Ehelyett adjon le a terméket egy elektromos és elektronikus készülékekre szakosodott gyűjtőhelyen.

Érvényesség: Horvátorzág

A fenntartható hulladéksgazdálkodásról szóló törvényteljes és a használt elektromos és elektronikus készülékekről szóló rendelettel kapcsolatos tudnivalókat a Vaillant weboldalán találja: www.vaillant.hr.

Érvényesség: Franciaország

Termék ártalmatlanítása



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE

À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER

EN DÉCHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- A terméket és tartozékait előírásszerűen ártalmatlanítja.
- Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

Személyes adatok törlése

A személyes adatokkal jogosulatlan harmadik felek visszaélhetnek.

Ha a termék személyes adatokat tartalmaz:

- A termék ártalmatlanítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy sem a terméken, sem a termékben (pl. online bejelentkezési adatok vagy hasonló) nem találhatók személyes adatok.


10 – Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

10.1 A csomagolás ártalmatlanítása

- A csomagolást előírásszerűen ártalmatlanítja.
- Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

Melléklet

A – Bekötési kapcsolási rajz

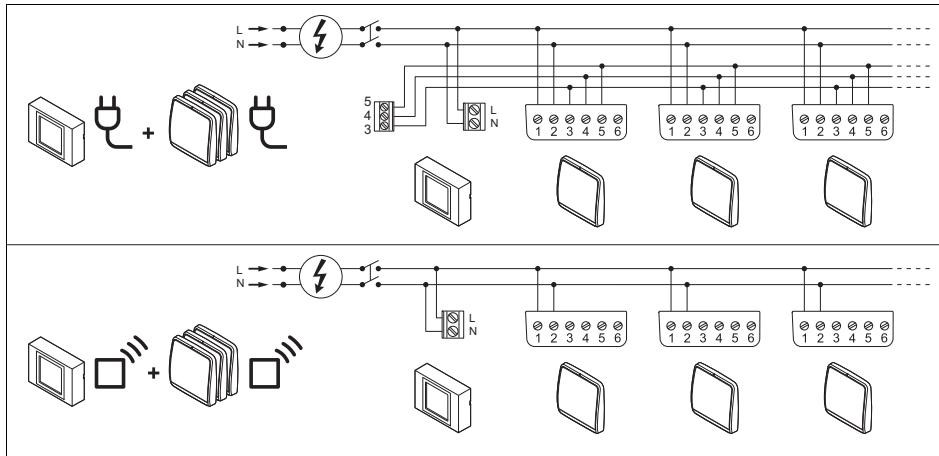

- A sémában szereplő utasítások szerint szerelje be az elemeket.

B Műszaki adatok

Műszaki adatok

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Tápfeszültség	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Maximális elektromos teljesítmény	1,5 W	1,5 W
Érintésvédelmi osztály	II	II
Megengedett üzemi tartomány	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Rádiófrekvencia	—	—
Maximális adóteljesítmény	—	—
Maximális hatótávolság a szabadban	—	—
CO ₂ -észlelési küszöb	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Tápfeszültség	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Maximális elektromos teljesítmény	1,5 W	1,5 W
Érintésvédelmi osztály	II	II
Megengedett üzemi tartomány	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Rádiófrekvencia	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maximális adóteljesítmény	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Maximális hatótávolság a szabadban	20 m	20 m
CO₂-észlelési küszöb	—	1 200 ppm

Istruzioni per l'uso e l'installazione

Indice

1	Sicurezza	52
1.1	Avvertenze relative alle azioni	52
1.2	Avvertenze di sicurezza generali	52
1.3	 -- Sicurezza/Prescrizioni.....	53
2	Avvertenze sulla documentazione	55
2.1	Osservanza della documentazione complementare	55
2.2	Conservazione della documentazione	55
2.3	Validità delle istruzioni	55
3	Descrizione del prodotto.....	55
3.1	Descrizione del prodotto	55
3.2	Interfaccia di controllo.....	55
3.3	Display	56
3.4	Numero di serie	56
3.5	Indicazioni sulla targhetta identificativa	56
3.6	Marcatura CE.....	56
3.7	Controllo della fornitura.....	57
4	 -- Montaggio del quadro di comando	57
5	Funzione	57
5.1	Sbloccaggio del prodotto	57
6	 -- Installazione	57
6.1	Impianto elettrico	57
6.2	Rispetto dei requisiti del luogo d'installazione del prodotto	57
6.3	Ripristino del collegamento elettrico del quadro di comando	57
6.4	Parametrizzazione dell'interruttore DIP	58
7	Cura e manutenzione	58
7.1	Manutenzione	58
7.2	Cura del prodotto	58
8	Soluzione dei problemi	58
9	Riciclaggio e smaltimento	58
10	 -- Riciclaggio e smaltimento.....	59
10.1	Smaltimento dell'imballaggio	59
	Appendice	60
A	 -- Schema elettrico	60
B	Dati tecnici.....	60

1 Sicurezza

1.1 Avvertenze relative alle azioni

Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali

Pericolo!

Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali

Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione

Attenzione!

Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambientali

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

1.2.1 Uso previsto

Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle disposizioni il prodotto e altri beni possono essere danneggiati.

Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per il comando degli apparecchi di ven-

tilazione domestica VAR 60/2 D o VAR 60/2 DW.

L'uso previsto comprende:

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto in allegato
- Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e manutenzione riportate nei manuali.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.2.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato è possibile mettere a rischio se stessi e altre persone e causare danni materiali.

- ▶ Leggere attentamente queste istruzioni e tutta la documentazione complementare, in particolare il capitolo "Sicurezza" e le avvertenze.
- ▶ In qualità di utente, eseguire solo le attività spiegate nelle presenti istruzioni e non contraddistinte dal simbolo .

1.2.3 Conservazione della documentazione

- Conservare il presente manuale e tutti altri documenti validi per l'ulteriore uso.

1.3 -- Sicurezza/ Prescrizioni

1.3.1 Uso previsto

Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle disposizioni il prodotto e altri beni possono essere danneggiati.

Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per il comando degli apparecchi di ventilazione domestica VAR 60/2 D o VAR 60/2 DW.

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto
- L'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazione dei prodotti e del sistema
- Il rispetto di tutti i requisiti di controllo e manutenzione riportate nei manuali.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo

commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.3.2 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente

I seguenti interventi possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati con le necessarie competenze:

- Montaggio
- Smontaggio
- Installazione
- Messa in servizio
- Controllo e manutenzione
- Riparazione
- Messa fuori servizio
- Procedere conformemente allo stato dell'arte.

1.3.3 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

- Per serrare o allentare i collegamenti a vite, utilizzare un attrezzo adatto.

1.3.4 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

- Staccare il prodotto dalla tensione disattivando tutte le li-

nee di alimentazione di corrente su tutti i poli (dispositivo di sezionamento elettrico della categoria di sovratensione III per la separazione completa, ad esempio fusibili o interruttori automatici).

- ▶ Assicurarsi che non possa essere reinserito.
- ▶ Attendere almeno 3 min., fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- ▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.3.5 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza necessari ad una installazione a regola d'arte.

- ▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.
- ▶ Rispettare le leggi, le norme e le direttive pertinenti nazionali e internazionali.

1.3.6 Rischio di un danno materiale causato dal gelo

- ▶ Installare il prodotto solo in ambienti non soggetti a gelo.

1.3.7 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

- ▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e leggi nazionali vigenti.

2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione complementare

- ▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.
- ▶ Attenersi alle avvertenze specifiche nazionali riportate nell'appendice Country Specifics.

2.2 Conservazione della documentazione

- ▶ Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Descrizione del prodotto

3.1 Descrizione del prodotto

Il prodotto è un quadro di comando per le unità di ventilazione domestica VAR 60/2 D e VAR 60/2 DW. Il quadro di comando gestisce un sistema di unità di ventilazione domestica manualmente o tramite diverse modalità di funzionamento automatiche.

I quadri di comando a fili VAZ CP/2 e VAZ CPC/2 possono essere utilizzati con le unità di ventilazione domestica a fili VAR 60/2 D.


I quadri di comando wireless VAZ CPW/2 e VAZ CPCW/2 possono essere utilizzati

con le unità di ventilazione domestica wireless VAR 60/2 DW.

Solo i quadri di comando VAZ CPC/2 e VAZ CPCW/2 sono dotati di un sensore per il monitoraggio:


- del tenore di CO₂ dell'aria.

3.2 Interfaccia di controllo

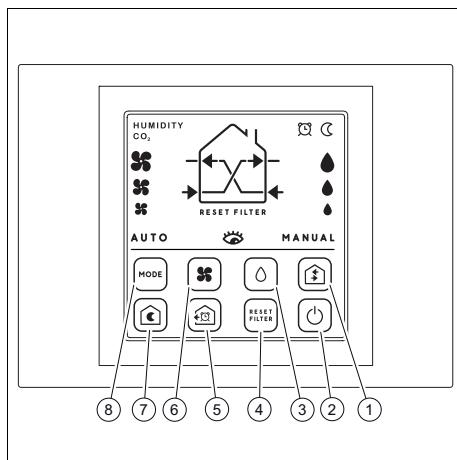

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Selezione della modalità del flusso d'aria | 5 | Selezione della modalità di ventilazione intensiva |
| 2 | Tasto di sblocco | 6 | Selezione manuale della velocità |
| 3 | Selezione della soglia di umidità relativa | 7 | Selezione della modalità notturna |
| 4 | Ripristino dell'allarme filtro | 8 | Scelta della modalità di funzionamento |

3.3 Display

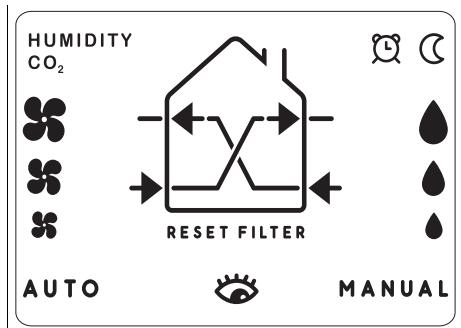

Simbolo	Significato
⌚	Modalità di ventilazione intensiva attivata
🌙	Modalità notturna attivata
💧	Soglia di umidità relativa
MANUAL	Modalità manuale attiva
👁️	Modalità eco attivata
AUTO	Modalità automatica attivata
RESET FILTER	Conferma del ripristino dell'allarme filtro
⚡	Velocità ventola
HUMIDITY	Soglia di umidità elevata
CO ₂	Soglia di CO ₂ elevata (visualizzata soltanto con modelli dotati di sensore di CO ₂)
🏡	Visualizzazione della modalità attuale

3.4 Numero di serie

Il numero di serie può essere letto dopo aver rimosso la cappa sul lato posteriore del prodotto.

3.5 Indicazioni sulla targhetta identificativa

Indicazioni sulla targhetta identificativa	Significato
📖	Leggere le istruzioni per l'uso e installazione!
▣	Classe di protezione II
VAZ CP	Denominazione del prodotto
C	Versione con sensore di CO ₂
W	Versione radio
/2	Versione modello
1 ~ /N	Alimentazione monofase
V	Tensione di rete
Hz	Frequenza di rete
W	Potenza elettrica massima assorbita

3.6 Marcatura CE



Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, conformemente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

Con la presente il produttore dichiara che il tipo di impianto wireless descritto nelle presenti istruzioni è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Controllo della fornitura

- ▶ Controllare la completezza della fornitura.

Quan- tità	Indice
1	Consolle di comando
1	Istruzioni per l'uso e l'installazione

4 -- Montaggio del quadro di comando

- ▶ Osservare le istruzioni di montaggio in appendice .

5 Funzione

5.1 Sbloccaggio del prodotto



Avvertenza

Il quadro di comando passa in modalità bloccata dopo 10 secondi di inattività.

- ▶ Premere  per sbloccare il quadro di comando.

6 -- Installazione

6.1 Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico elettricista.



Pericolo!

Pericolo a causa dei collegamenti sotto tensione!

Nei lavori su connettori sotto tensione esiste il rischio di morte per folgorazione.

- ▶ Interrompere l'alimentazione di corrente diretta al prodotto prima di qualsiasi intervento.

- ▶ Bloccare l'alimentazione di corrente per evitare il reinserimento.
- ▶ Verificare l'assenza di tensione nei connettori.

6.2 Rispetto dei requisiti del luogo d'installazione del prodotto

- ▶ Assicurarsi che il luogo d'installazione sia asciutto e sempre esente dal gelo.
- ▶ Fare in modo che la centralina sia accessibile in qualsiasi momento nel luogo d'installazione.
- ▶ Fare in modo che ci sia spazio a sufficienza per l'installazione e il comando della centralina.

6.3 Ripristino del collegamento elettrico del quadro di comando

Validità: Installazione a fili

- ▶ Utilizzare il cavo di allacciamento alla rete elettrica (morsetto 1 e morsetto 2) con una sezione trasversale compresa tra 0,5 mm² e 1 mm².
- ▶ Utilizzare il cavo di comunicazione (morsetto 3, morsetto 4 e morsetto 5) con una sezione trasversale compresa tra 0,35 mm² e 1 mm².



Avvertenza

La lunghezza totale del cavo di comunicazione (incluso quadro di comando) deve essere inferiore a 500 m.

1. Collegare il quadro di comando in base allo schema di collegamento in appendice (→ Pagina 60).

6.4 Parametrizzazione dell'interruttore DIP

Validità: Installazione senza fili

- ▶ Parametrare l'interruttore DIP in base alle indicazioni nelle istruzioni per l'installazione dell'unità di ventilazione domestica .

7 Cura e manutenzione

7.1 Manutenzione

Non è necessaria una particolare manutenzione del prodotto.

7.2 Cura del prodotto

- ▶ Pulire il rivestimento con un panno umido ed un po' di sapone privo di solventi.
- ▶ Non utilizzare spray, sostanze abrasive, detergenti, solventi o detergenti che contengano cloro.

8 Soluzione dei problemi

Si veda il capitolo relativo alla soluzione dei problemi contenuto nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio di ventilazione domestica.

9 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

- ▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballaggio del prodotto il tecnico qualificato che lo ha installato.

Validità: eccetto Francia

Smaltimento del prodotto



■ Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

- ▶ In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

- ▶ Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per apparecchi elettrici o elettronici usati.

Validità: Croazia

Consultare il sito web Vaillant www.vaillant.hr per informazioni sulla legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sul regolamento sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Validità: Francia

Smaltimento del prodotto



- ▶ Smaltire correttamente il prodotto e i relativi accessori.
- ▶ Osservare tutte le norme vigenti.

Eliminazione dei dati personali

I dati personali possono essere utilizzati impropriamente da soggetti terzi non autorizzati.

Se il prodotto contiene dati personali:

- ▶ Prima di smaltire il prodotto, assicurarsi che non vi siano apposti né contenuti dati personali (per esempio dati di registrazione online o simili).


10 -- Riciclaggio e smaltimento

10.1 Smaltimento dell'imballaggio

- ▶ Smaltire correttamente gli imballaggi.
- ▶ Osservare tutte le norme vigenti.

Appendice

A -- Schema elettrico

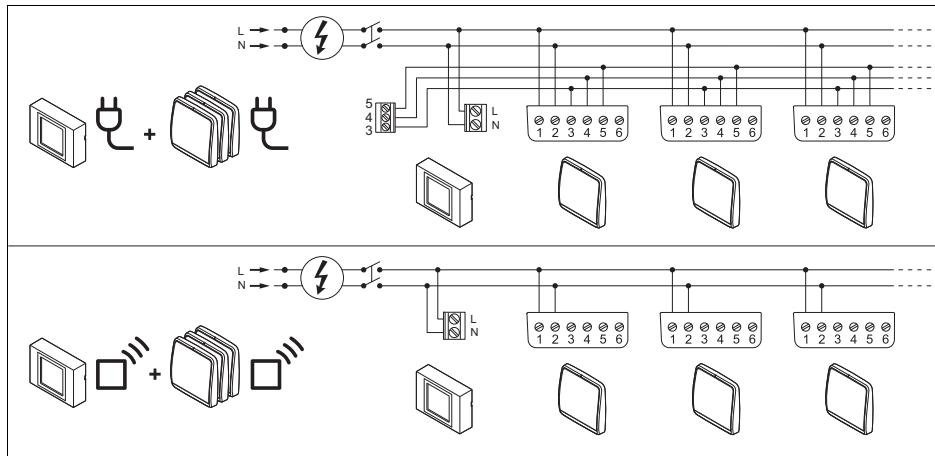

- ▶ Installare gli elementi del sistema seguendo le istruzioni degli schemi.

B Dati tecnici

Dati tecnici

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Tensione di alimentazione	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Potenza elettrica massima	1,5 W	1,5 W
Classe di protezione	II	II
Campo di funzionamento consentito	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Frequenza radio	—	—
Potenza massima di trasmissione	—	—
Portata massima in campo aperto	—	—
Soglia di rilevamento della CO₂	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Tensione di alimentazione	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Potenza elettrica massima	1,5 W	1,5 W
Classe di protezione	II	II
Campo di funzionamento consentito	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Frequenza radio	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Potenza massima di trasmissione	< 25 mW	< 25 mW
Portata massima in campo aperto	20 m	20 m
Soglia di rilevamento della CO₂	—	1.200 ppm

Naudojimo ir įrengimo instrukcija

Turinys

1	Sauga.....	63	9	Perdirbimas ir šalinimas.....	68
1.1	Su veiksmais susijusios išpėjamosios nuorodos	63	10	 -- Perdirbimas ir šalinimas	69
1.2	Bendrosios saugos nuorodos	63	10.1	Pakuotės šalinimas.....	69
1.3	 -- Sauga / reglamentai.....	64	Priedas	70	
2	Nuorodos dėl dokumentacijos	66	A	 -- Sujungimų schema.....	70
2.1	Kitų galiojančių dokumentų laikymasis	66	B	Techniniai duomenys	70
2.2	Dokumentų saugojimas	66			
2.3	Instrukcijos galiojimas.....	66			
3	Gaminio aprašymas	66			
3.1	Gaminio aprašymas.....	66			
3.2	Valdymo elementai	66			
3.3	Rodmuo	66			
3.4	Serijos numeris	67			
3.5	Duomenys specifikacijų lentelėje	67			
3.6	CE ženklas.....	67			
3.7	Komplektacijos tikrinimas	67			
4	 -- Valdymo pulto montavimas.....	67			
5	Funkcija.....	67			
5.1	Išblokuoti gaminį.....	67			
6	 įrengimas	68			
6.1	Elektros instalacija	68			
6.2	Reikalavimų gaminio įrengimo vietai vykdymas	68			
6.3	Irenkite valdymo bloko elektros jungti	68			
6.4	DIP jungiklio parametru nustatymas	68			
7	Techninė priežiūra ir patikra.....	68			
7.1	Techninė priežiūra	68			
7.2	Gaminio priežiūra.....	68			
8	Sutrikimų šalinimas	68			

1 Sauga

1.1 Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos

Su veiksmais susijusių įspėjamų nuorodų klasifikacija

Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos pagal galimo pavojaus sunkumą klasifikuojamos su šiaisiai įspėjamaisiais ženklais ir signaliniais žodžiais:

Įspėjamieji ženklai ir signaliniai žodžiai

Pavojas!

Tiesioginis pavojas gyvybei arba sunkių sužalojimų pavojas

Pavojas!

Pavojas gyvybei dėl elektros smūgio

Įspėjimas!

Lengvų sužalojimų pavojas

Atsargai!

Materialinės žalos arba žalos aplinkai rizika

1.2 Bendrosios saugos nuorodos

1.2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį, gali būti padaryta žala gaminui ir kitam turtui.

Gaminį galima naudoti tik butų vėdinimo įrenginiams VAR 60/2 D arba VAR 60/2 DW valdyti.

Naudojimas pagal paskirtį apima:

- pateiktų gaminio bei visų kitų įrangos dalij naudojimo instrukcijų laikymąsi;
- visų instrukcijoje nurodytų kontrolės ir techninės priežiūros sąlygų laikymąsi.

Kitoks nei pateikiamoje instrukcijoje aprašytas naudojimas arba jo ribas peržengiantis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal paskirtį taip pat laikomas bet koks tiesioginis naudojimas komerciniais arba pramoniniaiems tikslais.

Dėmesio!

Bet koks neleistinas naudojimas yra draudžiamas.

1.2.2 Pavojas dėl netinkamo valdymo

Netinkamai atlikdami valdymo darbus galite sukelti grėsmę sau ir kitiems bei padaryti materialinės žalos.

- ▶ Atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją ir kartu naudojamus dokumentus, o svarbiausia – skyrių „Sauga“ ir įspėjamasias nuorodas.
- ▶ Jūs kaip ekspluatuotojas atlikite tik tuos darbus, kurie nurodyti šioje instrukcijoje ir kurie nepažymėti simboliu .

1.2.3 Dokumentų saugojimas

- Išsaugokite šią instrukciją bei visus kitus galiojančius dokumentus tolesniams naudojimui.

1.3 -- Sauga / reglamentai

1.3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį, gali būti padaryta žala gaminui ir kitam turtui.

Gaminį galima naudoti tik buvę vėdinimo įrenginiams VAR 60/2 D arba VAR 60/2 DW valdyti.

- pateiktų gaminio bei visų kitų įrangos dalių naudojimo, įrengimo ir techninės priežiūros instrukcijų laikymąsi;
- įrengimą ir montavimą pagal gaminio ir sistemos patvirtinimą;
- visų instrukcijose nurodytų kontrolės ir techninės priežiūros sąlygų laikymąsi.

Kitoks nei pateikiame instrukcijoje aprašytas naudojimas arba jo ribas peržengiantis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal paskirtį taip pat laikomas bet koks tiesioginis naudojimas komerciniais arba pramoniniaiems tikslais.

Dėmesio!

Bet koks neleistinas naudojimas yra draudžiamas.

1.3.2 Pavojus dėl nepakankamos kvalifikacijos

Šiuos darbus leidžiama atlikti tik šildymo sistemų specialistui, turinčiam pakankamą kvalifikaciją:

- Montavimas
 - Išmontavimas
 - Įrengimas
 - Paleidimas
 - Tikrinimas ir techninė priežiūra
 - Remontas
 - Eksplotacijos sustabdymas
- Atsižvelkite į esamą technikos lygį.

1.3.3 Materialinės žalos rizika dėl netinkamų įrankių

- Varžtinėmis jungtimis priveržti arba atlaisvinti naudokite tinkamą įrankį.

1.3.4 Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio

Palietus įtampingąsias dalis, kyla pavojus patirti elektros smūgį.

Prieš pradėdami dirbtį prie gaminio, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Atjunkite įtampos tiekimą gaminui atjungdami visų maitinimo šaltinių visus polius (III viršĮtamplio kategorijos viško atjungimo elektrinio skr.



riamojo įtaiso, pvz., saugiklio arba apsauginio linijos jungiklio).

- ▶ Apsaugokite, kad nebūtų jungti iš naujo.
- ▶ Palaukite mažiausiai 3 min., kol kondensatoriuose neliks įtampos.
- ▶ Patikrinkite, ar neliko įtampos.

1.3.5 Pavojus gyvybei dėl trūkstamų saugos įtaisų

Šiame dokumente esančiose schemose nurodyti ne visi tinkamam įrengimui būtini saugos įtaisai.

- ▶ Irenkite būtinus saugos įtaisus sistemoje.
- ▶ Laikykitės specialiųjų šalies ir tarptautinių įstatymų, standartų ir direktyvų.

1.3.6 Šaltis gali padaryti žalos.

- ▶ Nemontuokite produkto patalpose, kuriose gali būti didelis šaltis.

1.3.7 Teisės aktai (direktyvos, įstatymai, standartai)

- ▶ Vadovaukitės nacionaliniais teisės aktais, standartais, direktyvomis, potvarkiais ir įstatymais.

2 Nuorodos dėl dokumentacijos

2.1 Kitų galiojančių dokumentų laikymasis

- Būtinai laikykitės visų eksploatacijos ir įrengimo instrukcijų, pridedamų prie sistemos komponentų.
- Atkreipkite dėmesį į šalyje galiojančias nuorodas, pateiktus priede Country Specifics.

2.2 Dokumentų saugojimas

- Perduokite šią instrukciją bei visus kitus galiojančius dokumentus sistemos eksplauotojui.

2.3 Instrukcijos galiojimas

Ši instrukcija taikoma tik:

Prekės kodas

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Gaminio aprašymas

3.1 Gaminio aprašymas

Gaminys yra buto vėdinimo blokų VAR 60/2 D ir VAR 60/2 DW valdymo pultas. Valdymo pultu rankiniu būdu arba skirtingais automatiniais režimais valdoma butų vėdinimo blokų sistema.


Laidiniai valdymo pultai VAZ CP/2 ir VAZ CPC/2 gali būti naudojami su laidiniais butų vėdinimo blokais VAR 60/2 D.

Radijo ryšiu veikiantys valdymo pultai VAZ CPW/2 ir VAZ CPCW/2 gali būti naudojami su radijo ryšiu veikiančiais butų vėdinimo blokais VAR 60/2 DW.

Kontrolės jutiklis yra tik valdymo pultuose VAZ CPC/2 ir VAZ CPCW/2:


- CO₂ kiekių patalpos ore jutiklis.

3.2 Valdymo elementai

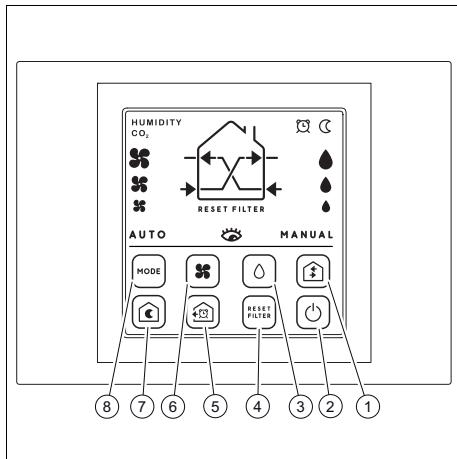

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Oro srauto režimo pasirinkimas | 4 | Filtro aliarmo atstata |
| 2 | Išblokovimo mygtukas | 5 | Intensyvios ventiliacijos režimo parinkimas |
| 3 | Santykinės drėgmės ribinės vertės pasirinkimas | 6 | Rankinis greičio pasirinkimas |
| 7 | Naktinio režimo pasirinkimas | 7 | Naktinio režimo pasirinkimas |
| 8 | Darbo režimo parinktis | 8 | Darbo režimo parinktis |

3.3 Rodmuo

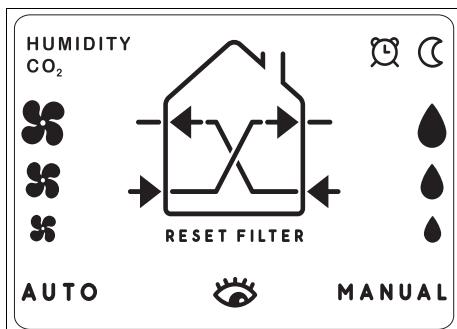

Simbolis	Reikšmė
🕒	Suaktyvintas intensyvios ventiliacijos režimas
🌙	Naktinis režimas suaktyvintas
💧	Santykinės drėgmės ribinė vertė

Simbolis	Reikšmė
MANUAL	Rankinis režimas aktyvus
	Kontrolės režimas suaktyvintas
AUTO	Automatinis režimas suaktyvintas
RESET FILTER	Filtro aliarmo atstatos patvirtinimas
	Ventiliatoriaus sūkių skaičius
HUMIDITY	Drėgmės didelė ribinė vertė
CO₂	Didelė CO ₂ ribinė vertė (rodoma tik modeliuose su CO ₂ jutikliu)
	Naudojamo režimo rodymuo

3.4 Serijos numeris

Serijos numerį matysite nuémę gaubtą nuo gaminio galinės sienelės.

3.5 Duomenys specifikacijų lentelėje

Duomenys specifikacijų lentelėje	Reikšmė
	Perskaitykite naudojimo ir įrengimo instrukciją!
	II apsaugos klasė
VAZ CP	Gaminio pavadinimas
C	Versija su CO ₂ jutikliu
W	Radijo ryšio versija
/2	Modelio versija
1 ~ /N	1-os fazės maitinimas
V	Ei. tinklo įtampa
Hz	Ei. tinklo dažnis
W	Maksimali imamoji elektros galia

3.6 CE ženklas



CE ženklu užtikrinama, kad gaminiai pagal atitinkies deklaraciją atitinka pagrindinius galiojančių direktyvų reikalavimus.

Šiuo gamintojas deklaruoja, kad šioje instrukcijoje aprašyto tipo radio įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visa ES atitinkies deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu interneto adresu: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Komplektacijos tikrinimas

- Patikrinkite, ar pristatytais komplekte yra visos dalys.

Skaičius	Turinys
1	Valdymo pultas
1	Naudojimo ir įrengimo instrukcija

4 -- Valdymo pulto montavimas

- Vadovaukitės montavimo nurodymais, pateiktais priede .

5 Funkcija

5.1 Išblokuoti gaminį



Nuoroda

Valdymo pultas po 10 sekundžių neveikos persijungia į užblokuotą režimą.

- Norėdami atrakinti valdymo pultą, pašpauskite .

6 įrengimas

6.1 Elektros instaliacija

Elektros instalacijos darbus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.



Pavojus!

Pavojus gyvybei dėl įtampą turinčių jungčių!

Atliekant darbus prie įtampinguų jungčių, dėl elektros smūgio kyla pavojus gyvybei.

- ▶ Prieš pradédami bet kokius veiksmus, išjunkite elektros tiekimą gaminui.
- ▶ Apsaugokite srovės tiekimą nuo įjungimo.
- ▶ Patirkinkite, ar jungtyse ne liko įtampos.

6.2 Reikalavimų gaminio įrengimo vietai vykdymas

- ▶ Išsitinkite, kad pastatymo vieta sausa ir visa apsaugota nuo užšalimo.
- ▶ Pasirūpinkite, kad prie regulatoriaus pastatymo vietoje būtų įmanoma prieiti bet kuriuo metu.
- ▶ Pasirūpinkite, kad regulatoriu sumontuoti ir jam valdyti būtų pakankamai erdvės.

6.3 Įrenkite valdymo bloko elektros jungti

Giliojimas: Laidinis montavimas

- ▶ Naudokite maitinimo laidą (gnybtas 1 ir gnybtas 2), kurio skerspjūvis yra nuo 0,5 mm² iki 1 mm².
- ▶ Naudokite ryšio laidą (gnybtas 3, gnybtas 4 ir gnybtas 5), kurio skerspjūvis yra nuo 0,35 mm² iki 1 mm².



Nuoroda

Bendras ryšio laidų ilgis (išk. valdymo pultą) turi būti mažesnis nei 500 m.

1. Valdymo pultą prijunkite pagal prijungimo schemą, pateiktą priede (→ Puslapis 70).

6.4 DIP jungiklio parametru nustatymas

Giliojimas: Belaidis montavimas

- ▶ DIP jungiklio parametrus nustatykite pagal butų vėdinimo bloko įrengimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

7 Techninė priežiūra ir patikra

7.1 Techninė priežiūra

Gaminui netaikoma speciali techninė priežiūra.

7.2 Gaminio priežiūra

- ▶ Dangtį valykite drėgna šluoste ir trupučiu muilo be tirpiklių.
- ▶ Nenaudokite purškalų, šveitiklių, ploviklių, tirpiklių arba chloro turinčių valymo priemonių.

8 Sutrikimų šalinimas

Žr. butų vėdinimo įrenginio naudojimo instrukcijos skyrių „Trikties šalinimas“.

9 Perdirbimas ir šalinimas

Pakuotės šalinimas

- ▶ Pakuočės šalinimą paveskite kvalifikuotam meistrui, kuris įrengė gaminį.

Giliojimas: Išskyrus Prancūziją

Produkto utilizavimas



■ Jei gaminys yra paženklintas šiuo ženklu:

- ▶ Šiuo atveju nešalinkite gaminio su buitinėmis atliekomis.
- ▶ Vietoj to atiduokite gaminį elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punkte.

Galiojimas: Kroatija

Nuorodas į tvaraus atliekų tvarkymo įsta-
tymą ir potvarkį dėl elektros ir elektroninės
įrangos tvarkymo atliekų rasite „Vaillant“
internetinėje svetainėje www.vaillant.hr.

Galiojimas: Prancūzija

Produkto utilizavimas



- ▶ Tinkamai utilizuokite gaminj ir jo prie-dus.
- ▶ Laikykite visų susijusių reglamentų.

Asmens duomenų ištrynimas

Pašaliniai gali piktaudžiauti asmens duomenimis.

Jei gaminyje panaudoti asmens duomenys:

- ▶ Išsitinkite, kad nei ant gaminio, nei ga-minyje (pvz., internetinės registracijos duomenys ir pan.) nėra asmens duo-menų ir tik tuomet gaminj utilizuokite.


10 -- Perdirbimas ir šalinimas

10.1 Pakuotės šalinimas

- ▶ Tinkamai utilizuokite pakuoṭę.
- ▶ Laikykite visų susijusių reglamentų.

Priedas

A -- Sujungimų schema

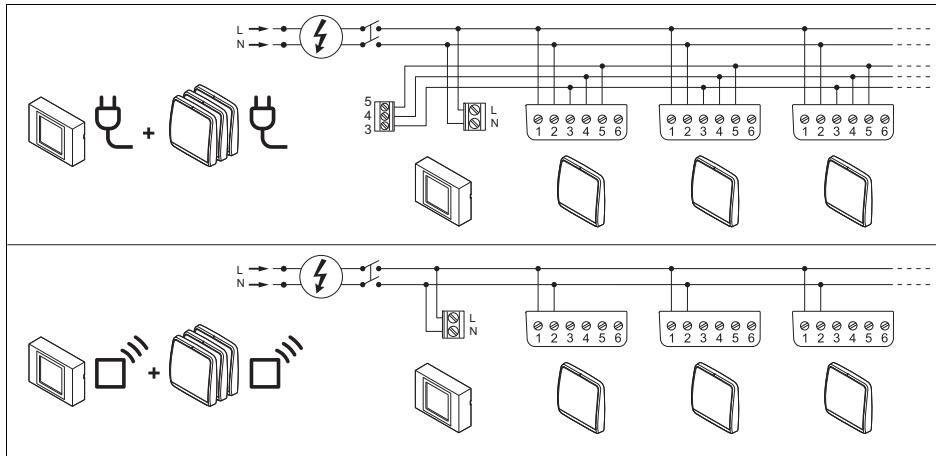

- ▶ Sistemos elementus sumontuokite pagal schemas nurodymus.

B Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Elektros tinklo jėtampa	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Dažnis	50 Hz	50 Hz
Maks. elektros galia	1,5 W	1,5 W
Apsaugos klasė	II	II
Leidžiamas darbinis diapazonas	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radijo dažnis	—	—
Maks. spinduliuojamoji galia	—	—
Maksimalus veikimo nuotolis laisvame lauke	—	—
CO₂ atpažinimo slenkstis	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Elektros tinklo jėtampa	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Dažnis	50 Hz	50 Hz
Maks. elektros galia	1,5 W	1,5 W
Apsaugos klasė	II	II
Leidžiamas darbinis diapazonas	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radijo dažnis	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maks. spinduliuojamoji galia	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Maksimalus veikimo nuotolis lais-vame lauke	20 m	20 m
CO₂ atpažinimo slėnkstis	—	1 200 ppm

Instrukcja instalacji i obsługi

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	73	7	Pielęgnacja i konserwacja.....	78
1.1	Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami	73	7.1	Konserwacja	78
1.2	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	73	7.2	Pielęgnacja produktu	78
1.3	-- Bezpieczeństwo/przepisy....	74	8	Rozwiązywanie problemów.....	79
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji.....	76	9	Recykling i usuwanie odpadów	79
2.1	Przestrzegać dokumentacji dodatkowej.....	76	10	-- recykling i utylizacja	79
2.2	Przechowywanie dokumentów	76	10.1	Usuwanie opakowania.....	79
2.3	Zakres stosowalności instrukcji.....	76	Załącznik	80	
3	Opis produktu.....	76	A	-- schemat połączeń	80
3.1	Opis produktu	76	B	Dane techniczne	80
3.2	Elementy obsługowe.....	76			
3.3	Wskazanie	76			
3.4	Numer seryjny.....	77			
3.5	Dane na tabliczce znamionowej.....	77			
3.6	Oznaczenie CE.....	77			
3.7	Sprawdzanie zakresu dostawy	77			
4	-- montaż pulpitu sterowania pracą urządzenia	77			
5	Działanie	77			
5.1	Odblokowanie produktu	77			
6	-- instalacja	78			
6.1	Instalacja elektryczna	78			
6.2	Przestrzeganie wymagań dotyczących miejsca ustawienia produktu.....	78			
6.3	Wykonanie przyłącza prądu pulpitu sterowania pracą urządzenia	78			
6.4	Parametryzacja wyłącznika DIP	78			

1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze



Niebezpieczeństwo!

Bezpośrednie zagrożenie życia lub bezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała



Niebezpieczeństwwo!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

1.2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niefachowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu może spowodować zakłócenie działania produktu lub inne szkody materialne.

Produkt wolno stosować wyłącznie do sterowania domowych urządzeń wentylacyjnych VAR 60/2 D lub VAR 60/2 DW.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi produktu oraz wszystkich innych podzespołów instalacji
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.2.2 Niebezpieczeństwo związane z nieprawidłową obsługą

Nieprawidłowa obsługa powoduje zagrożenia dla użytkownika oraz innych osób, a także może doprowadzić do strat materialnych.

- ▶ Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe, w szczególności rozdział „Bezpieczeństwo” i wskazówki ostrzegawcze.
- ▶ Użytkownik wykonuje tylko te czynności, które wymieniono w niniejszej instrukcji i nie są oznaczone symbolem .

1.2.3 Przechowywanie dokumentów

- ▶ Zachować niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe do późniejszego wykorzystania.

1.3 --

Bezpieczeństwo/przepisy

1.3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niefachowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu może spowodować zakłócenie działania produktu lub inne szkody materialne.

Produkt wolno stosować wyłącznie do sterowania domo-

wych urządzeń wentylacyjnych VAR 60/2 D lub VAR 60/2 DW.

- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu oraz wszystkich innych podzespołów układu
- instalację i montaż w sposób zgodny z dopuszczeniem do eksploatacji produktu i systemu
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.3.2 Niebezpieczeństwo związane z niewystarczającymi kwalifikacjami

Poniższe prace mogą wykonywać tylko instalatorzy posiadające odpowiednie kwalifikacje:

- Montaż

- Demontaż
- Instalacja
- Uruchamianie
- Przegląd i konserwacja
- Naprawa
- Wyłączenie z eksploatacji
- ▶ Postępować zgodnie z aktualnym stanem techniki.

1.3.3 Ryzyko szkód materialnych spowodowane stosowaniem niewłaściwych narzędzi.

- ▶ W celu dokręcenia lub odkręcenia śrubunków prosimy stosować specjalistyczne narzędzie.

1.3.4 Niebezpieczeństwo porażenia prądem

W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:

- ▶ Odłączyć produkt od napięcia przez wyłączenie zasilania elektrycznego na wszystkich biegunach (wyłącznik elektryczny kategorii przepięciowej III dla pełnego odłączenia, np. bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczenia linii).
- ▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

- ▶ Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory.
- ▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia.

1.3.5 Zagrożenie życia wskutek braku urządzeń zabezpieczających

Schematy zawarte w niniejszym dokumencie nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpieczających potrzebnych do fachowej instalacji.

- ▶ Zamontować w instalacji niezbędne urządzenia zabezpieczające.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych ustaw, norm i dyrektyw.

1.3.6 Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez mróz

- ▶ Instalować produkt w pomieszczeniach w których zawsze panują dodatnie temperatury.

1.3.7 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

- ▶ Przestrzegać krajowych przepisów, norm, dyrektyw, rozporządzeń i ustaw.

2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej

- ▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i instalacji dołączonych do podzespołów układu.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek właściwych dla danego kraju w załączniku Country Specifics.

2.2 Przechowywanie dokumentów

- ▶ Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

2.3 Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Numer katalogowy

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Opis produktu

3.1 Opis produktu

Produkt to pulpit sterowania pracą urządzenia do domowych urządzeń wentylacyjnych VAR 60/2 D i VAR 60/2 DW. Pulpit sterowania pracą urządzenia steruje jednym systemem domowych urządzeń wentylacyjnych ręcznie bądź z wykorzystaniem różnych automatycznych trybów pracy.


Pulpity sterowania pracą urządzenia na kabel VAZ CP/2 i VAZ CPC/2 mogą być używane z domowymi urządzeniami wentylacyjnymi VAR 60/2 D na kabel.

Radiowe jednostki obsługi VAZ CPW/2 i VAZ CPCW/2 mogą być stosowane z radiowymi domowymi urządzeniami wentylacyjnymi VAR 60/2 DW.

Tylko pulpity sterowania pracą urządzenia VAZ CPC/2 i VAZ CPCW/2 mają czujnik do monitorowania:


- zawartości CO₂ w powietrzu w pomieszczeniu.

3.2 Elementy obsługowe

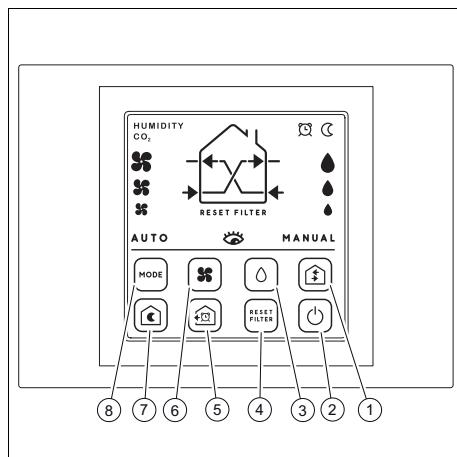

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Wybór trybu strumienia powietrza | 5 | Wybór intensywnego trybu wentylacji |
| 2 | Przycisk odblokowania | 6 | Ręczny wybór prędkości |
| 3 | Wybór wzgórza wartości progowej wilgoci | 7 | Wybór trybu nocnego |
| 4 | Resetowanie alarmu filtra | 8 | Wybór trybu pracy |

3.3 Wskazanie

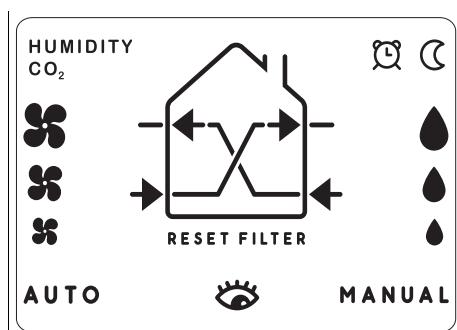

Symbol	Znaczenie
	Intensywny tryb wentylacji aktywowany
	Tryb nocny aktywany
	Względna wartość progowa wilgoci
MANUAL	Tryb ręczny aktywny
	Tryb monitoringu aktywowy
AUTO	Automatyka aktywana
RESET FILTER	Potwierdzenie resetowania alarmu filtra
	Obroty wentylatora
HUMIDITY	Wysoka wartość progowa wilgoci
CO₂	Wysoka wartość progowa CO ₂ (wyświetla się tylko w modelach z czujnikiem CO ₂)
	Wyświetlanie aktualnego trybu

3.4 Numer seryjny

Numer serii widoczny jest po zdjęciu kłopaka z tyłu produktu.

3.5 Dane na tabliczce znamionowej

Dane na tabliczce znamionowej	Znaczenie
	Przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!
	Klasa ochrony II
VAZ CP	Nazwa produktu
C	Wersja z czujnikiem CO ₂
W	Wersja radiowa
/2	Wersja modelu
1 ~ /N	Zasilanie 1-fazowe
V	Napięcie sieciowe
Hz	Częstotliwość sieci
W	Maksymalny pobór mocy elektrycznej

3.6 Oznaczenie CE



Oznaczenie CE informuje o tym, że zgodnie z deklaracją zgodności produkt spełnia podstawowe wymagania odnośnych dyrektyw.

Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe o typie opisany w niniejszej instrukcji jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Sprawdzanie zakresu dostawy

- ▶ Sprawdzić kompletność zakresu dostawy.

Liczba	Spis treści
1	Pulpit obsługi
1	Instrukcja instalacji i obsługi

4 -- montaż pulpitu sterowania pracą urządzenia

- ▶ Przestrzegać instrukcji montażu w załączniku .

5 Działanie

5.1 Odblokowanie produktu



Wskazówka

Po 10 sekundach braku aktywności pulpitu sterowania pracą urządzenia przełącza się na tryb zablokowany.

- ▶ Nacisnąć , aby odblokować pulpit sterowania pracą urządzenia.

6 -- instalacja

6.1 Instalacja elektryczna

Instalację elektryczną może wykonywać tylko elektryk ze specjalnymi uprawnieniami i doświadczeniem.



Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia ze strony przyłączy znajdujących się pod napięciem!

Podczas pracy przy przyłączach pod napięciem istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

- ▶ Przed każdą ingerencją przewróć doprowadzanie prądu do produktu.
- ▶ Zabezpieczyć zasilanie elektryczne przed ponownym włączeniem.
- ▶ Sprawdzić, czy przyłącza nie są pod napięciem.

6.2 Przestrzeganie wymagań dotyczących miejsca ustawienia produktu

- ▶ Zadbać, aby miejsce ustawienia było suche i zawsze zabezpieczone przed mrozem.
- ▶ Zadbać, aby regulator był zawsze dostępny w miejscu ustawienia.
- ▶ Zadbać, aby była wystarczająca ilość miejsca do instalacji i obsługi regulatora.

6.3 Wykonanie przyłącza prądu pulpitu sterowania pracą urządzenia

Zakres stosowalności: Instalacja z kablem

- ▶ Użyć kabla przyłącza sieci (zacisk 1 i zacisk 2) o przekroju od 0,5 mm² do 1 mm².

- ▶ Stosować kabel komunikacyjny (zacisk 3, zacisk 4 i zacisk 5) o przekroju od 0,35 mm² do 1 mm².



Wskazówka

Długość całkowita kabli komunikacyjnych (wraz z pulpitem sterowania pracą urządzenia) musi być mniejsza niż 500 m.

1. Podłączyć pulpit sterowania pracą urządzenia zgodnie ze schematem przyłączeniowym w załączniku (→ strona 80).

6.4 Parametryzacja wyłącznika DIP

Zakres stosowalności: Instalacja bezprzewodowa

- ▶ Sparametryzować wyłączniki DIP zgodnie z zaleceniami w instrukcji instalacji domowego urządzenia wentylacyjnego .

7 Pielęgnacja i konserwacja

7.1 Konserwacja

Specjalna konserwacja produktu nie jest wymagana.

7.2 Pielęgnacja produktu

- ▶ Obudowę czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości mydła niezagwierającego rozpuszczalników.
- ▶ Nie stosować środków w aerosoli, środków rysujących powierzchnię, płynów do mycia naczyń ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub chlor.

8 Rozwiązywanie problemów

Patrz rozdział dotyczący usuwania usterek w instrukcji obsługi domowego urządzenia wentylacyjnego.

9 Recykling i usuwanie odpadów

Usuwanie opakowania

- ▶ Utylizację opakowania zlecić instalatorowi, który zainstalował produkt.

Zakres stosowalności: oprócz Francji

Usuwanie produktu



Jeśli produkt jest oznaczony tym znakiem:

- ▶ W tym przypadku nie wolno utylizować produktu z odpadami domowymi.
- ▶ Produkt należy natomiast przekazać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zakres stosowalności: Chorwacja

Informacje o prawie dotyczącym zrównoważonej gospodarki odpadami oraz rozporządzenie w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdują się na stronie internetowej Vaillant www.vaillant.hr.

Zakres stosowalności: Francja

Usuwanie produktu



- ▶ Utylizować produkt i jego osprzęt w sposób prawidłowy.

- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane niezgodnie z prawem przez nieuprawniony podmiot trzeci.

Jeśli produkt zawiera dane osobowe:

- ▶ Przed zutylizowaniem produktu upewnić się, że na produkcie ani w produście (np. dane logowania online itp.) nie ma danych osobowych.


10 🚚 -- recykling i utylizacja

10.1 Usuwanie opakowania

- ▶ Zutylizować opakowanie transportowe w sposób prawidłowy.
- ▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

Załącznik

A ─ schemat połączeń

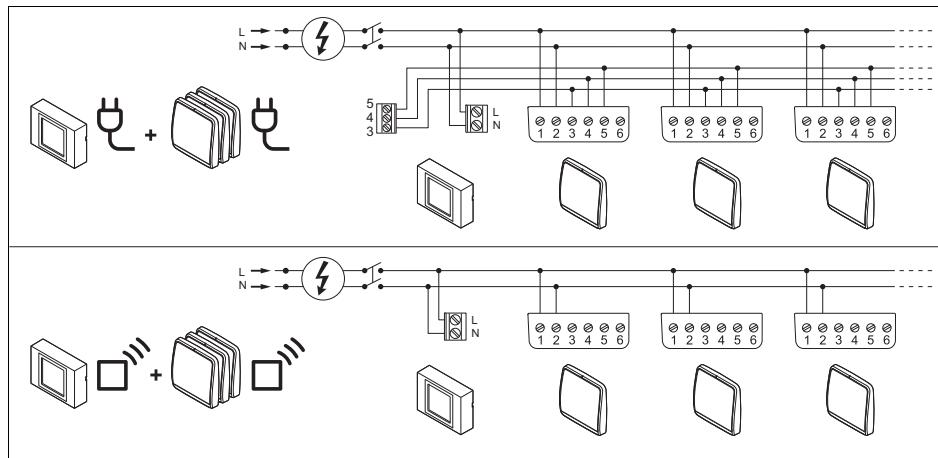

- Zainstalować elementy systemu zgodnie z instrukcjami na schemacie.

B Dane techniczne

Dane techniczne

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Zasilanie	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Maksymalna moc elektryczna	1,5 W	1,5 W
Klasa ochrony	II	II
Dozwolony zakres roboczy	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Częstotliwość radiowa	—	—
Maksymalna moc nadawania	—	—
Maksymalny zasięg na zewnątrz	—	—
Próg wykrywania dwutlenku węgla	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Zasilanie	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Maksymalna moc elektryczna	1,5 W	1,5 W
Klasa ochrony	II	II
Dozwolony zakres roboczy	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Częstotliwość radiowa	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maksymalna moc nadawania	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Maksymalny zasięg na zewnątrz	20 m	20 m
Próg wykrywania dwutlenku węgla	—	1 200 ppm

Instruções de uso e instalação

Conteúdo

1 Segurança	83	8 Eliminação de falhas	88
1.1 Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento.....	83	9 Reciclagem e eliminação	89
1.2 Advertências gerais de segurança	83	10 -- Reciclagem e eliminação	89
1.3 -- Segurança/disposições.....	84	10.1 Eliminar a embalagem	89
2 Notas relativas à documentação	86	Anexo	90
2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados	86	A -- Esquema de conexões	90
2.2 Guardar os documentos	86	B Dados técnicos	90
2.3 Validade do manual	86		
3 Descrição do produto.....	86		
3.1 Descrição do produto.....	86		
3.2 Elementos de comando	86		
3.3 Indicação	86		
3.4 Número de série	87		
3.5 Dados na chapa de características	87		
3.6 Símbolo CE.....	87		
3.7 Verificar o material fornecido	87		
4 -- Montar a unidade de comando	87		
5 Função	87		
5.1 Desbloquear produto	87		
6 -- Instalação	88		
6.1 Instalação elétrica.....	88		
6.2 Ter em atenção as exigências ao local de instalação do produto.....	88		
6.3 Estabelecer ligação à corrente da unidade de comando	88		
6.4 Parametrizar interruptor DIP	88		
7 Conservação e manutenção	88		
7.1 Manutenção	88		
7.2 Conservar o produto	88		

1 Segurança

1.1 Indicações

de aviso relacionadas
com o manuseamento

Classificação das indicações de aviso relativas ao manu- seio

As indicações de aviso relativas ao manuseio estão classifica-das de seguida com sinais de aviso e palavras de sinal relativamente à gravidade dos even-tuais perigos:

Sinais de aviso e palavras de sinal



Perigo!

Perigo de vida iminente
ou perigo de danos pes-
soais graves



Perigo!

Perigo de vida devido a
choque elétrico



Aviso!

Perigo de danos pessoais
ligeiros



Cuidado!

Risco de danos materiais
ou danos para o meio-
ambiente

1.2 Advertências gerais de segurança

1.2.1 Utilização adequada

Uma utilização incorreta ou in-devida pode resultar em danos no produto e outros bens ma-teriais.

O produto tem de ser exclusi-vamente utilizado para coman-dar os aparelhos de ventila-ção doméstica VAR 60/2 D ou VAR 60/2 DW.

A utilização adequada abrange o seguinte:

- a observância das instruções de uso do produto e de todos os outros componentes da instalação, fornecidas junta-mente
- o cumprimento de todas as condições de inspeção e ma-nutenção contidas nos manua-is.

Uma outra utilização que não a descrita no presente manual ou uma utilização que vá para além do que é aqui descrito é considerada incorreta. Do mesmo modo, qualquer utili-zação com fins diretamente co-mercialis e industriais é conside-rada incorreta.

Atenção!

Está proibida qualquer utiliza-ção indevida.



1.2.2 Perigo devido a operação incorreta

Devido à operação incorreta pode colocar-se em risco a si próprio e a terceiros, assim como provocar danos materiais.

- ▶ Leia cuidadosamente o presente manual e todos os documentos a serem respeitados, em particular o capítulo "Segurança" e as indicações de aviso.
- ▶ Como utilizador, realize apenas os trabalhos indicados no presente manual e que não estejam identificados com o símbolo .

1.2.3 Guardar os documentos

- ▶ Conserve este manual bem como todos os documentos a serem respeitados para utilização posterior.

1.3 --

Segurança/disposições

1.3.1 Utilização adequada

Uma utilização incorreta ou indevida pode resultar em danos no produto e outros bens materiais.

O produto tem de ser exclusivamente utilizado para comandar os aparelhos de ventilação doméstica VAR 60/2 D ou VAR 60/2 DW.

- a observação das instruções para a instalação, manutenção e serviço do produto, bem como de todos os outros componentes da instalação
- a instalação e montagem de acordo com a licença do sistema e do aparelho
- o cumprimento de todas as condições de inspeção e manutenção contidas nos manuais.

Uma outra utilização que não a descrita no presente manual ou uma utilização que vá para além do que é aqui descrito é considerada incorreta. Do mesmo modo, qualquer utilização com fins diretamente comerciais e industriais é considerada incorreta.

Atenção!

Está proibida qualquer utilização indevida.

1.3.2 Perigo devido a qualificação insuficiente

Os trabalhos seguintes só podem ser realizados por técnicos especializados que possuam qualificação suficiente para o efeito:

- Montagem
- Desmontagem
- Instalação
- Colocação em funcionamento

- Inspeção e manutenção
- Reparação
- Colocação fora de serviço
- Proceda de acordo com o mais recente estado da técnica.

1.3.3 Risco de danos materiais devido a ferramenta inadequada

- Para apertar ou desapertar uniões roscadas, utilize uma ferramenta adequada.

1.3.4 Perigo de vida devido a choque elétrico

Se tocar em componentes condutores de tensão existe perigo de vida devido a choque elétrico.

Antes de trabalhar no aparelho:

- Desligue a tensão do produto, desligando para tal todas as alimentações de corrente em todos os polos (dispositivo elétrico de separação da categoria de sobretensão III para separação total, p. ex. fusível ou interruptor de proteção da cablagem).
- Proteja contra rearme.
- Aguarde pelo menos 3 min, até que os condensadores tenham descarregado.
- Verifique se não existe tensão.

1.3.5 Perigo de vida devido à inexistência de dispositivos de segurança

Os esquemas contidos neste documento não apresentam todos os dispositivos de segurança que são necessários para uma instalação correta.

- Instale os dispositivos de segurança necessários na instalação.
- Observe as leis, normas e diretivas essenciais nacionais e internacionais.

1.3.6 Risco de danos materiais causados pelo gelo

- Não instale o aparelho em locais onde pode haver formação de gelo.

1.3.7 Disposições (diretivas, leis, normas)

- Respeite as disposições, normas, diretivas, regulamentos e leis nacionais.

2 Notas relativas à documentação

2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados

- É impreterável respeitar todos os manuais de instruções e instalação que são fornecidos juntamente com os componentes da instalação.
- Respeite as indicações específicas do país em anexo Country Specifics.

2.2 Guardar os documentos

- Entregue este manual, bem como todos os documentos a serem respeitados, ao utilizador da instalação.

2.3 Validade do manual

Este manual é válido exclusivamente para:

Número de artigo

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Descrição do produto

3.1 Descrição do produto

O produto é uma unidade de comando para as unidades de ventilação doméstica VAR 60/2 D e VAR 60/2 DW. A unidade de comando comanda um sistema de unidades de ventilação doméstica manualmente ou por meio de diversos modos automáticos.


As unidades de comando com fio VAZ CP/2 e VAZ CPC/2 podem ser utilizadas com as unidades de ventilação doméstica com fio VAR 60/2 D.

As unidades de comando rádio VAZ CPW/2 e VAZ CPCW/2 podem ser utilizadas com as unidades de ventilação doméstica rádio VAR 60/2 DW.

Apenas as unidades de comando VAZ CPC/2 e VAZ CPCW/2 possuem um sensor para a monitorização:


- do teor de CO₂ do ar ambiente.

3.2 Elementos de comando

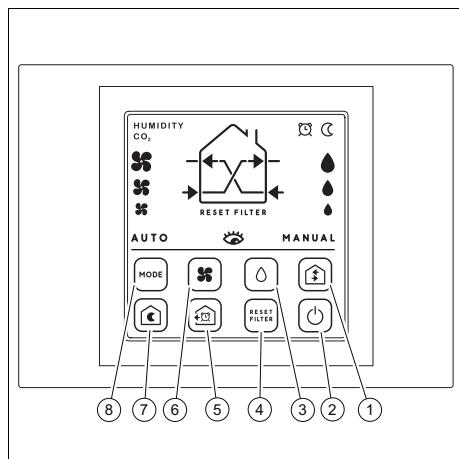

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Seleção do modo de fluxo de ar | 5 | Seleção do modo de ventilação intensiva |
| 2 | Tecla de desbloqueio | 6 | Seleção manual da velocidade |
| 3 | Seleção do limiar de humidade relativa | 7 | Seleção do modo noturno |
| 4 | Reposição do alarme do filtro | 8 | Selecionar o modo de funcionamento |

3.3 Indicação

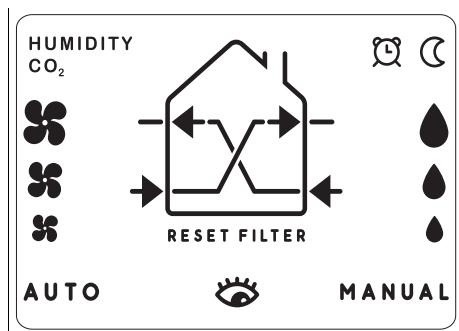

Símbolo	Significado
	Modo de ventilação intensiva ativado
	Modo noturno ativado
	Limiar de humidade relativa
MANUAL	Funcionamento manual ativo
	Modo de monitorização ativado
AUTO	Modo automático ativado
RESET FILTER	Confirmação da reposição do alarme do filtro
	Rotações do ventilador
HUMIDITY	Limiar de humidade elevado
CO₂	Limiar de CO ₂ elevado (só é exibido nos modelos com sensor de CO ₂)
	Indicação do modo atual

3.4 Número de série

O número de série encontra-se na parte de trás do produto depois de removida a tampa.

3.5 Dados na chapa de características

Dados na chapa de características	Significado
	Ler instruções de uso e instalação!
	Classe de proteção II
VAZ CP	Designação do produto
C	Versão com sensor de CO ₂
W	Versão rádio
/2	Versão modelo
1 ~ /N	Alimentação monofásica
V	Tensão de rede
Hz	Frequência da rede
W	Consumo máximo de potência elétrica

3.6 Símbolo CE



O símbolo CE indica que, de acordo com a declaração de conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas diretivas em vigor.

Com a presente, o fabricante declara que o tipo de equipamento de rádio descrito no presente manual está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Verificar o material fornecido

- Verifique se o material fornecido está completo.

Quan-tidade	Conteúdo
1	Painel de controlo
1	Instruções de uso e instalação

4 -- Montar a unidade de comando

- Observe o manual de montagem em anexo .

5 Função

5.1 Desbloquear produto



Indicação

A unidade de comando comuta para o modo de bloqueado após 10 segundos de inatividade.

- Prima , para desbloquear a unidade de comando.

6 -- Instalação

6.1 Instalação elétrica

A instalação elétrica só pode ser feita por um eletrotécnico.



Perigo!

Perigo de vida devido a ligações condutoras de tensão!

Durante os trabalhos em ligações condutoras de tensão existe perigo de vida devido a choque elétrico.

- ▶ Interrompa antes de cada intervenção a alimentação de corrente para o produto.
- ▶ Proteja a alimentação de corrente contra rearme automático.
- ▶ Verificar se as ligações estão isentas de tensão.

6.2 Ter em atenção as exigências ao local de instalação do produto

- ▶ Certifique-se de que o local de instalação é seco e sempre à prova de congelamento.
- ▶ Assegure-se que o regulador está sempre acessível no local de instalação.
- ▶ Assegure-se que existe espaço suficiente para a instalação e operação do regulador.

6.3 Estabelecer ligação à corrente da unidade de comando

Validade: Instalação com cabos

- ▶ Use o cabo de ligação à rede (borne 1 e borne 2) com uma secção entre 0,5 mm² e 1 mm².
- ▶ Use cabos de comunicação (borne 3, borne 4 e borne 5) com uma secção entre 0,35 mm² e 1 mm².



Indicação

O comprimento total dos cabos de comunicação (incluindo unidade de comando) tem de ser inferior a 500 m.

1. Ligue a unidade de comando conforme o esquema de ligação em anexo (→ Página 90).

6.4 Parametrizar interruptor DIP

Validade: Instalação sem cabos

- ▶ Parametrizar interruptor DIP segundo as instruções do manual de instalação da unidade de ventilação doméstica .

7 Conservação e manutenção

7.1 Manutenção

O produto não precisa de ser sujeito a uma manutenção especial.

7.2 Conservar o produto

- ▶ Limpe a envolvente com um pano húmido e um pouco de sabão isento de solventes.
- ▶ Não utilize sprays, produtos abrasivos, detergentes, produtos de limpeza com solventes ou cloro.

8 Eliminação de falhas

Ver o capítulo para a eliminação de falhas nas instruções de uso do aparelho de ventilação doméstica.

9 Reciclagem e eliminação

Eliminar a embalagem

- Incumba o técnico especializado que instalou o produto da eliminação da respetiva embalagem.

Validade: exceto França

Eliminar o produto



Se o produto estiver identificado com este símbolo:

- Neste caso, não eliminate o produto com o lixo doméstico.
- Entregue antes o produto num centro de recolha para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Validade: Croácia

Para informações sobre a legislação relativa à gestão sustentável dos resíduos e a diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos consulte o site da Vaillant www.vaillant.hr.

Validade: França

Eliminar o produto



- Elimine corretamente o produto e todos os seus acessórios.
- Respeite todas as normas relevantes.

Apagar dados pessoais

Os dados pessoais podem ser usados de forma abusiva por terceiros não autorizados.

Se o produto contiver dados pessoais:

- Certifique-se de que não existem dados pessoais no produto (p. ex. dados de

acesso online, entre outros) antes de eliminar o produto.


10 -- Reciclagem e eliminação

10.1 Eliminar a embalagem

- Elimine a embalagem corretamente.
- Respeite todas as normas relevantes.

Anexo

A -- Esquema de conexões

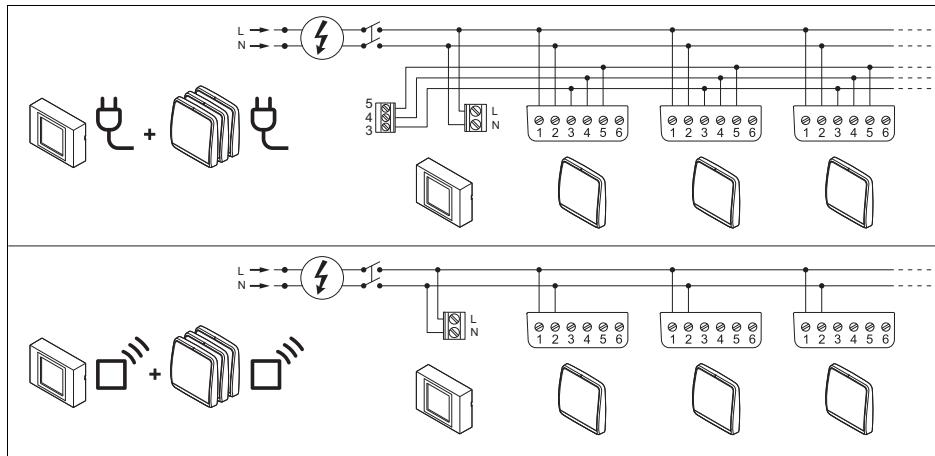

- ▶ Instale os elementos do sistema de acordo com as instruções do esquema.

B Dados técnicos

Dados técnicos

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Tensão de alimentação	220 ... 240 V _{CA}	220 ... 240 V _{CA}
Frequência	50 Hz	50 Hz
Potência elétrica máxima	1,5 W	1,5 W
Classe de proteção	II	II
Área de operação admissível	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radiofrequênci	—	—
Potência máxima de emissão	—	—
Alcance máximo ao ar livre	—	—
Limiar de deteção de CO ₂	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Tensão de alimentação	220 ... 240 V _{CA}	220 ... 240 V _{CA}
Frequência	50 Hz	50 Hz
Potência elétrica máxima	1,5 W	1,5 W
Classe de proteção	II	II
Área de operação admissível	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radiofrequênci	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Potência máxima de emissão	< 25 mW	< 25 mW
Alcance máximo ao ar livre	20 m	20 m
Limiar de deteção de CO ₂	—	1 200 ppm

Instrucțiuni de operare și instalare

Cuprins

1	Securitate	92	9	Reciclarea și salubrizarea.....	98
1.1	Indicații de atenționare referitoare la acțiune	92	10	 -- Reciclarea și eliminarea	98
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță	92	10.1	Salubrizarea ambalajului	98
1.3	 -- Securitate/Prevederi	93		Anexă	99
2	Indicații privind documentația.....	95	A	 -- Diagrama de conexiuni	99
2.1	Respectarea documentației conexe	95	B	Date tehnice	99
2.2	Păstrarea documentației.....	95			
2.3	Valabilitatea instrucțiunilor	95			
3	Descrierea aparatului.....	95			
3.1	Descrierea aparatului.....	95			
3.2	Elemente de control.....	95			
3.3	Afișaj	95			
3.4	Număr de serie	96			
3.5	Datele de pe plăcuța de timbru	96			
3.6	Caracteristica CE.....	96			
3.7	Verificarea setului de livrare	96			
4	 -- Montarea unității de comandă	96			
5	Funcție	96			
5.1	Debloarea produsului.....	96			
6	 -- Instalarea.....	97			
6.1	Instalația electrică	97			
6.2	Acordați atenție cerințelor cu privire la locul de instalare a produsului	97			
6.3	Realizarea racordului electric al unității de comandă.....	97			
6.4	Parametrizarea întrerupătorului DIP	97			
7	Îngrijirea și întreținerea	97			
7.1	Întreținerea.....	97			
7.2	Îngrijirea aparatului	97			
8	Remedierea defecțiunilor	97			

1 Securitate

1.1 Indicații de atenționare referitoare la acțiune

Clasificarea indicațiilor de atenționare referitoare la acțiune

Indicațiile de atenționare referitoare la acțiune sunt clasificate în felul următor cu semne de atenționare și cuvinte de semnal referitor la gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenționare și cuvinte de semnal



Pericol!

Viața pusă nemijlocit în pericol sau pericol de vătămări grave



Pericol!

Pericol de electrocutare



Atenționare!

Pericol de accidentări ușoare ale persoanelor



Precauție!

Risc de pagube materiale sau poluare

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

1.2.1 Utilizarea conform destinației

La utilizare improprie sau neconformă cu destinația pot rezulta deteriorări ale produsului și alte pagube materiale.

Produsul trebuie utilizat exclusiv pentru comanda unităților de ventilație a locuinței VAR 60/2 D, respectiv VAR 60/2 DW.

Utilizarea corespunzătoare conține:

- observarea instrucțiunilor de utilizare alăturate ale producătorului, cât și ale tuturor componentelor instalației
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere prezentate în instrucțiuni.

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile prezente sau o utilizare care o depășește pe cea descrisă aici este neconformă cu destinația. Neconformă cu destinația este și orice utilizare comercială și industrială directă.

Atenție!

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

1.2.2 Pericol de comandă eronată

Prin comanda eronată puteți să vă puneți în pericol pe dumneavoastră și pe cei din jur și să provocați pagube materiale.

- Citiți cu atenție instrucțiunile prezente și toate documentele complementare, în special capitolul "Securitatea" și indicațiile de atenționare.

- În calitate de utilizator, executați numai activitățile care sunt menționate în aceste instrucțiuni și care nu sunt marcate cu simbolul

1.2.3 Păstrarea documentației

- Păstrați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe pentru utilizare viitoare.

1.3 -- Securitate/Prevederi

1.3.1 Utilizarea conform destinației

La utilizare improprie sau neconformă cu destinația pot rezulta deteriorări ale produsului și alte pagube materiale.

Produsul trebuie utilizat exclusiv pentru comanda unităților de ventilație a locuinței VAR 60/2 D, respectiv VAR 60/2 DW.

- respectarea instrucțiunilor de exploatare, instalare și întreținere alăturate ale produsului, cât și ale altor componente ale instalației
- instalarea și asamblarea corespunzător aprobării produsului și sistemului
- respectarea tuturor condițiilor de inspecție și întreținere prezентate în instrucțiuni.

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile prezente

sau o utilizare care o depășește pe cea descrisă aici este neconformă cu destinația. Neconformă cu destinația este și orice utilizare comercială și industrială directă.

Atenție!

Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinația.

1.3.2 Pericol cauzat de calificarea insuficientă

Următoarele lucrări trebuie efectuate doar de o persoană competentă, care este suficient de calificată:

- Asamblare
- Demontare
- Instalarea
- Punerea în funcțiune
- Inspecția și întreținerea
- Reparație
- Scoaterea din funcțiune
- Procedați conform tehnologiei de ultimă oră.

1.3.3 Pericol de pagube materiale prin unele neadecvate

- Pentru a strângă sau desface îmbinările filetate, utilizați instrumente profesionale.

1.3.4 Pericol de electrocutare

Există pericol de electrocutare dacă atingeți componentele aflate sub tensiune.



Înainte de a interveni asupra produsului:

- ▶ Deconectați produsul fără tensiune, prin oprirea tuturor alimentărilor electrice pe toate liniile (dispozitiv electric de separare din categoria de supratensiune III pentru deconectare completă, de exemplu, siguranță sau întrerupător de protecție a cablului).
- ▶ Asigurați-vă că produsul nu poate reporni accidental.
- ▶ Așteptați minimum 3 minute până la descărcarea condensatoarelor.
- ▶ Verificați lipsa tensiunii.

1.3.5 Pericol de moarte cauzat de lipsa dispozitivelor de siguranță

Schemele conținute în acest document nu prezintă toate dispozitivele de siguranță necesare pentru o instalare profesională.

- ▶ Instalați dispozitivele de siguranță necesare în instalație.
- ▶ Respectați legile, normele și directivele naționale și internaționale valabile.

1.3.6 Pericol de pagube materiale cauzate de îngheț

- ▶ Nu instalați produsul în încăperi cu pericol de îngheț.

1.3.7 Prescripții (directive, legi, norme)

- ▶ Respectați prescripțiile, normele, directivele, reglementările și legile naționale.

2 Indicații privind documentația

2.1 Respectarea documentației conexe

- ▶ Respectați obligatoriu toate instrucțiunile de exploatare și instalare alăturate componentelor instalației.
- ▶ Respectați indicațiile specifice țării dumneavoastră, disponibile în anexă Country Specifics.

2.2 Păstrarea documentației

- ▶ Predați atât aceste instrucțiuni, cât și toate documentațiile conexe utilizatorului instalației.

2.3 Valabilitatea instrucțiunilor

Aceste instrucțiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Număr de articol

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Descrierea aparatului

3.1 Descrierea aparatului

Produsul este o unitate de comandă pentru unitățile de ventilator din locuință VAR 60/2 D și VAR 60/2 DW. Unitatea de comandă acționează un sistem de unități de ventilator din locuință în mod manual sau prin intermediul diverselor moduri automate.


Unitățile de comandă conectate prin cablu VAZ CP/2 și VAZ CPC/2 pot fi utilizate cu unitățile de ventilator din locuință conectate prin cablu VAR 60/2 D.

Unitățile de comandă la distanță VAZ CPW/2 și VAZ CPCW/2 pot fi utilizate cu unitățile de ventilator din locuință comandate la distanță VAR 60/2 DW.

Numai unitățile de comandă VAZ CPC/2 și VAZ CPCW/2 sunt dotate cu câte un senzor pentru monitorizare:


- conținutului de CO₂ al aerului din interior.

3.2 Elemente de control

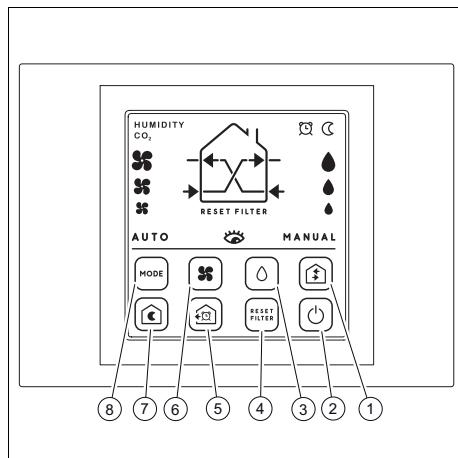

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Selectarea modului curentului de aer | 5 | Selectarea modului de ventilație intensivă |
| 2 | Tastă de deblocare | 6 | Selectarea manuală a vitezei |
| 3 | Selectarea pragului de umiditate relativă | 7 | Selectarea modului de noapte |
| 4 | Resetarea alarmei privind filtrul | 8 | Alegerea modului de funcționare |

3.3 Afisaj

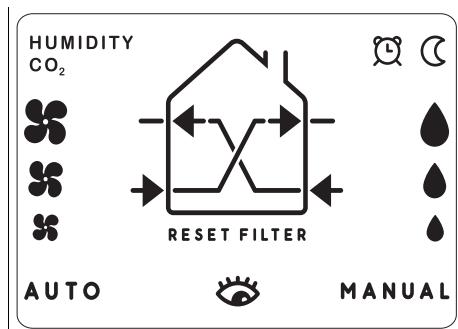

Simbol	Semnificație
	Mod de ventilație intensivă activat
	Mod de noapte activat
	Prag de umiditate relativă
MANUAL	Mod manual activ
	Mod de monitorizare activat
AUTO	Regim automat activat
RESET FILTER	Confirmarea resetării alarmei privind filtrul
	Turația ventilatorului
HUMIDITY	Prag de umiditate ridicat
CO₂	Prag de CO ₂ ridicat (este afișat numai la modelele dotate cu senzor de CO ₂)
	Afișarea modului actual

3.4 Număr de serie

Numărul de serie este specificat pe partea posterioară a produsului și este vizibil după ridicarea capotei.

3.5 Datele de pe plăcuța de timbru

Datele de pe plăcuța de timbru	Semnificație
	Citiiți instrucțiunile de operare și instalare!
	Clasa de protecție II
VAZ CP	Denumirea aparatului
C	Versiune cu senzor de CO ₂
W	Versiune cu comandă la distanță
/2	Versiune model
1 ~ /N	Alimentare monofazată
V	Tensiune de alimentare la rețea
Hz	Frecvența de rețea
W	Putere electrică maximă consumată

3.6 Caracteristica CE



Prin marcajul CE se certifică faptul că aparatul îndeplinește cerințele de bază ale directivei în vigoare conform declarației de conformitate.

Producătorul declară că instrucțiunile din acest manual corespund cerințelor directivei UE 2014/53/. Textul complet al declarației de conformitate UE poate fi consultat pe următorul site web: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Verificarea setului de livrare

- Verificați caracterul complet al setului de livrare.

Nu-măr	Cuprins
1	Consolă de comandă
1	Instrucțiuni de operare și instalare

4 -- Montarea unității de comandă

- Respectați instrucțiunile de montaj din anexă.

5 Funcție

5.1 Deblocarea produsului



Indicație

După 10 de secunde de inactivitate, unitatea de comandă comută în modul blocat.

- Pentru a debloca unitatea de comandă, apăsați pe .

6 -- Instalarea

6.1 Instalația electrică

Instalația electrică poate fi realizată numai de către un personal de specialitate pentru instalații electrice.



Pericol!

Pericol de moarte la atingerea conexiunilor aflate sub tensiune!

În cazul lucrărilor la conexiunile aflate sub tensiune există pericol de electrocutare.

- ▶ Înaintea oricărei intervenții, întrerupeți alimentarea cu curent a produsului.
- ▶ Asigurați împotriva reconectării alimentarea cu curent electric.
- ▶ Verificați lipsa de tensiune a conexiunilor.

6.2 Acordați atenție cerințelor cu privire la locul de instalare a produsului

- ▶ Asigurați-vă că spațiul pentru montaj este uscat și protejat temeinic împotriva înghețului.
- ▶ Asigurați-vă că regulatorul este în permanență accesibil în spațiul pentru montaj.
- ▶ Asigurați-vă că există un spațiu suficient pentru instalarea și acționarea regulatorului.

6.3 Realizarea racordului electric al unității de comandă

Valabilitate: Instalarea conectată prin cablu

- ▶ Utilizați cabluri de conectare la rețea (clema 1 și clema 2) cu o secțiune transversală cuprinsă între 0,5 mm² și 1 mm².
- ▶ Utilizați cabluri de comunicație (clema 3, clema 4 și clema 5) cu o secțiune

transversală cuprinsă între 0,35 mm² și 1 mm².



Indicație

Lungimea totală a cablurilor de comunicație (inclusiv cu unitatea de comandă) trebuie să fie mai mică de 500 m.

1. Racordați unitatea de comandă conform schemei de racordare din anexă (→ pagina 99).

6.4 Parametrizarea întrerupătorului DIP

Valabilitate: Instalarea fără cablu

- ▶ Parametrizeazăți întrerupătorul DIP conform indicațiilor din instrucțiunile de instalare a unității de ventilație din locuință .

7 Îngrijirea și întreținerea

7.1 Întreținerea

Nu este necesară o întreținere specială a produsului.

7.2 Îngrijirea aparatului

- ▶ Curățați carcasa cu o cârpă umedă și puțin săpun fără solvenți.
- ▶ Nu folosiți spray-uri, materiale abrazive, detergenți sau produse de curățare cu solvenți sau clor.

8 Remedierea defecțiunilor

Consultați capitolul privind remedierea defecțiunilor din instrucțiunile de utilizare a unității de ventilație a locuinței.

9 Reciclarea și salubrizarea

Salubrizarea ambalajului

- ▶ Permiteți salubrizarea ambalajului să fie realizată de specialistul care a instalat aparatul.

Valabilitate: cu excepția Franței

Eliminarea ca deșeu a produsului



Dacă aparatul este marcat cu simbolul acesta:

- ▶ În cazul acesta, nu salubriază aparatul în gunoiul menajer.
- ▶ În loc de aceasta, predați aparatul unui loc de colectare pentru aparate uzate electrice sau electronice.

Valabilitate: Croația

Informații referitoare la Legea privind gestionarea sustenabilă a deșeurilor și la Ordonanța privind deșeurile de aparate electrice și electronice pot fi găsite pe site-ul web Vaillant www.vaillant.hr.

Valabilitate: Franța

Eliminarea ca deșeu a produsului



- ▶ Eliminați conform prevederilor produsul și accesoriile acestuia.
- ▶ Urmați toate prescripțiile relevante.

Stergerea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi utilizate în mod abuziv de către terți.

Dacă produsul conține date cu caracter personal:

- ▶ Înainte de a elimina ca deșeu produsul, asigurați-vă că pe acesta sau în sistemul acestuia nu sunt stocate date cu caracter personal (de exemplu, date de autentificare online sau altele similare).


10 -- Reciclarea și eliminarea

10.1 Salubrizarea ambalajului

- ▶ Salubriazăți corespunzător ambalajul.
- ▶ Urmați toate prescripțiile relevante.

Anexă

A -- Diagrama de conexiuni

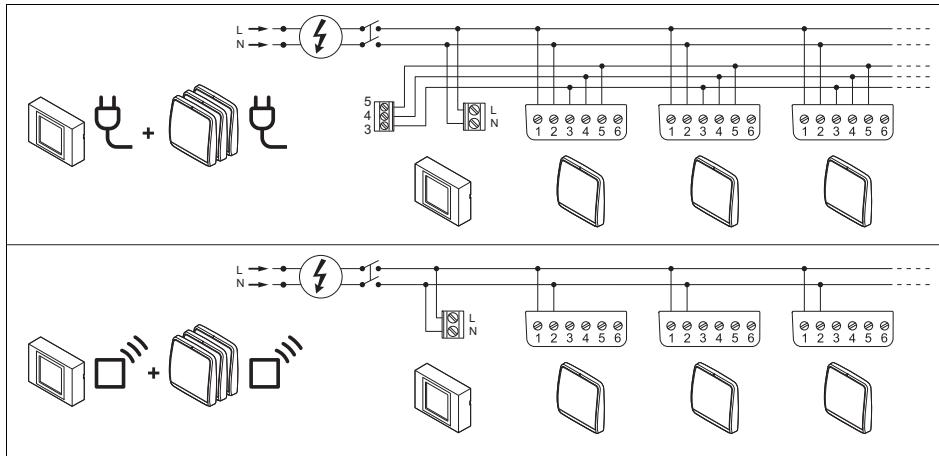

- ▶ Instalați elementele sistemului conform instrucțiunilor din schemă.

B Date tehnice

Date tehnice

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Tensiune de alimentare	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frecvență	50 Hz	50 Hz
Putere electrică maximă	1,5 W	1,5 W
Clasa de protecție	II	II
Domeniu de funcționare admis	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Frecvență radio	—	—
Putere maximă de transmisie	—	—
Raza maximă de acoperire în câmp liber	—	—
Pragul de detectare a emisiilor de CO ₂	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Tensiune de alimentare	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frecvență	50 Hz	50 Hz
Putere electrică maximă	1,5 W	1,5 W
Clasa de protecție	II	II
Domeniu de funcționare admis	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Frecvență radio	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Putere maximă de transmisie	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Raza maximă de acoperire în câmp liber	20 m	20 m
Pragul de detectare a emisiilor de CO₂	—	1.200 ppm

Návod na obsluhu a inštaláciu

Obsah

1	Bezpečnosť	102	9	Recyklácia a likvidácia	107
1.1	Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť	102	10	-- Recyklácia a likvidácia	108
1.2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia	102	10.1	Likvidácia obalu	108
1.3	-- Bezpečnosť/predpisy	103		Príloha	109
2	Pokyny k dokumentácii	105	A	-- Montážna schéma zapojenia.....	109
2.1	Dodržiavanie súvisiacich podkladov	105	B	Technické údaje	109
2.2	Uschovanie podkladov.....	105			
2.3	Platnosť návodu.....	105			
3	Opis výrobku	105			
3.1	Opis výrobku.....	105			
3.2	Ovládacie prvky	105			
3.3	Zobrazenie	105			
3.4	Sériové číslo	106			
3.5	Údaje na typovom štítku	106			
3.6	Označenie CE.....	106			
3.7	Kontrola rozsahu dodávky	106			
4	-- Montáž ovládacej jednotky.....	106			
5	Funkcia	106			
5.1	Odblokovanie výrobku	106			
6	-- Inštalácia	106			
6.1	Elektrická inštalácia	106			
6.2	Dodržanie požiadaviek na miesto inštalácie výrobku.....	107			
6.3	Vytvorenie elektrického pripojenia ovládacieho panelu	107			
6.4	Nastavenie parametrov DIP spínačov	107			
7	Starostlivosť a údržba	107			
7.1	Údržba	107			
7.2	Ošetrovanie výrobku.....	107			
8	Odstránenie porúch	107			

1 Bezpečnosť

1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť

Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujúcich sa na činnosť

Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stupeň možného nebezpečenstva:

Výstražný znak a signálne slovo



Nebezpečenstvo!

Bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo ľažkých poranení osôb



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom



Výstraha!

nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb



Pozor!

riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na životnom prostredí

1.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.2.1 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať poškodenia výrobku a iné hmotné škody.

Výrobok sa smie používať výhradne na riadenie bytových vetracích zariadení VAR 60/2 D, resp. VAR 60/2 DW.

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie príslušných návodov na obsluhu výrobku a tiež všetkých ostatných komponentov systému
- dodržiavanie všetkých podmienok inšpekcie a údržby uvedených v návodoch.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

1.2.2 Nebezpečenstvo spôsobené chybnou obsluhou

Chybnou obsluhou môžete ohroziť samých seba a iné osoby a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Starostlivo si prečítajte predložený návod a všetky súvisiace platné podklady, najmä kapitolu „Bezpečnosť“ a výstražné upozornenia.
- ▶ Ako prevádzkovateľ vykonávajte iba také činnosti, ktoré sú uvedené v predloženom návode a nie sú označené symbolom .

1.2.3 Uschovanie podkladov

- ▶ Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady uschovajte pre ďalšie použitie.

1.3 -- Bezpečnosť/predpisy

1.3.1 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať poškodenia výrobku a iné hmotné škody.

Výrobok sa smie používať výhradne na riadenie bytových vetracích zariadení VAR 60/2 D, resp. VAR 60/2 DW.

- dodržiavanie priložených návodov na prevádzku, inštaláciu a údržbu výrobku, ako aj

všetkých ďalších konštrukčných skupín systému,

- inštaláciu a montáž podľa schválenia výrobku a systému
- dodržiavanie všetkých inšpekčných a údržbových podmienok uvedených v návodech.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

1.3.2 Nebezpečenstvo v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie

Nasledujúce práce smú vykonávať iba servisní pracovníci, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní:

- Montáž
- Demontáž
- Inštalácia
- Uvedenie do prevádzky
- Inšpekcia a údržba
- Oprava
- Vyradenie z prevádzky
- ▶ Postupujte podľa aktuálneho stavu techniky.

1.3.3 Riziko hmotnej škody spôsobenej nevhodným nástrojom

- ▶ Na dočahovanie alebo uvoľnenie skrutkových spojov používajte odborné náradie a nástroje.

1.3.4 Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Ak sa dotknete komponentov pod napäťom, potom hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom.

Skôr ako začnete na výrobku pracovať:

- ▶ Výrobok prepnite do stavu bez napäťa tým, že vypnete všetky póly všetkých napájaní elektrickým prúdom (elektrické odpojovacie zariadenie kategórie prepäťa III na plné odpojenie, napr. poistka alebo istič vedenia).
- ▶ Vykonajte zaistenie proti opätnému zapnutiu.
- ▶ Vyčkajte minimálne 3 minúty, kým sa nevybijú kondenzátory.
- ▶ Prekontrolujte stav bez prítomnosti napäťa.

1.3.5 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku chýbajúcich bezpečnostných zariadení

Schémy obsiahnuté v tomto dokumente nezobrazujú všetky bezpečnostné zariadenia potrebné na odbornú inštaláciu.

- ▶ Do systému nainštalujte potrebné bezpečnostné zariadenia.
- ▶ Dodržiavajte príslušné národné a medzinárodné zákony, normy a smernice.

1.3.6 Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom

- ▶ Výrobok neinštalujte v priestoroch ohrozených mrazom.

1.3.7 Predpisy (smernice, zákony, normy)

- ▶ Dodržujte vnútrostátné predpisy, normy, smernice, nariadenia a zákony.

2 Pokyny k dokumentácii

2.1 Dopržiavanie súvisiacich podkladov

- Bezpodmienečne dopržiavajte všetky návody na obsluhu a inštaláciu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.
- Dopržiavajte upozornenia špecifické pre krajinu uvedené v prílohe Country Specifics.

2.2 Uschovanie podkladov

- Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady odovzdajte prevádzkovateľovi systému.

2.3 Platnosť návodu

Tento návod platí výlučne pre:

Číslo výrobku

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Opis výrobku

3.1 Opis výrobku

Výrobkom je ovládacia jednotka pre bytové vetracie jednotky VAR 60/2 D a VAR 60/2 DW. Ovládacia jednotka riadi systém bytových vetracích jednotiek manuálne alebo pomocou rôznych automatických režimov.


Káblové ovládacie jednotky VAZ CP/2 a VAZ CPC/2 je možné používať s káblovými bytovými vetracími jednotkami VAR 60/2 D.

Rádiiové ovládacie jednotky VAZ CPW/2 a VAZ CPCW/2 je možné používať s rádiiovými bytovými vetracími jednotkami VAR 60/2 DW.


Iba ovládacie jednotky VAZ CPC/2 a VAZ CPCW/2 majú snímač na monitorovanie:

- obsahu CO₂ v priestorovom vzduchu.

3.2 Ovládacie prvky

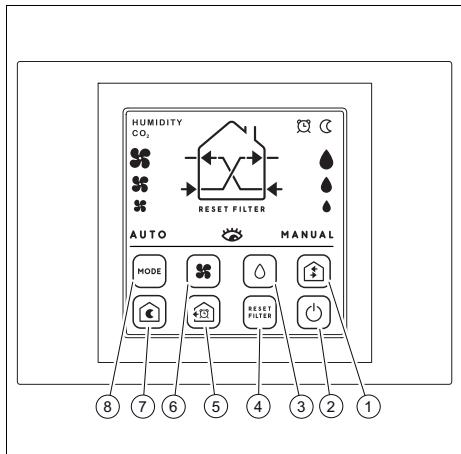

3.3 Zobrazenie

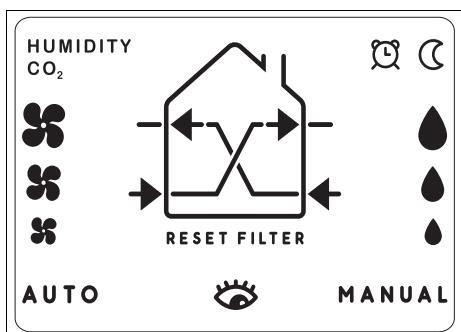

Symbol	Význam
⌚	Režim intenzívneho vetrania aktivovaný
🌙	Nočný režim aktivovaný
💧	Relatívny prah vlhkosti
MANUAL	Manuálna prevádzka akívna

Symbol	Význam
	Režim Eco aktivovaný
A U T O	Automatika aktivovaná
R E S E T F I L T E R	Potvrdenie zrušenia alarmu filtra
	Otačky ventilátora
H U M I D I T Y	Vysoký prah vlhkosti
C O₂	Vysoký prah CO ₂ (zobrazuje sa iba u modelov so snímačom CO ₂)
	Zobrazenie aktuálneho režimu

Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Kontrola rozsahu dodávky

- Prekontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.

Počet	Obsah
1	Ovládacia konzola
1	Návod na obsluhu a inštaláciu

3.4 Sériové číslo

Sériové číslo nájdete na zadnej strane výrobku po odstránení krytu.

3.5 Údaje na typovom štítku

Údaje na typovom štítku	Význam
	Prečítajte si návod na obsluhu a inštaláciu!
	Trieda ochrany II
VAZ CP	Označenie výrobku
C	Verzia so snímačom CO ₂
W	Rádiová verzia
/2	Modelová verzia
1 ~ /N	1-fázové napájanie
V	Sietové napätie
Hz	Sietová frekvencia
W	Maximálny elektrický príkon

3.6 Označenie CE



Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa vyhlásenia o zhode spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc. Výrobca týmto vyhlasuje, že typ bezdrôtového systému opísaný v predloženom návode zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.

4 -- Montáž ovládacej jednotky

- Dodržiavajte pokyny na montáž uvedené v prílohe .

5 Funkcia

5.1 Odblokovanie výrobku



Upozornenie

Ovládacia jednotka sa po 10 sekundách nečinnosti prepne do zablokovaného režimu.

- Na odblokovanie ovládacej jednotky stlačte .

6 -- Inštalácia

6.1 Elektrická inštalácia

Elektrickú inštaláciu smie vykonávať iba autorizovaný odborník na elektrické zariadenia.



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené prípojkami pod elektrickým napäťom!

Pri práciach na prípojkách pod napäťom hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ Pred akýmkoľvek zásahom prerušte prívod prúdu k výrobku.
- ▶ Prívod prúdu zaistite proti opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Prekontrolujte beznapäťový stav prípojok a pripojení.

6.2 Dodržanie požiadaviek na miesto inštalácie výrobku

- ▶ Uistite sa, že miesto inštalácie je suché a priebežne zabezpečené proti mrazu.
- ▶ Postarajte sa o to, aby regulátor bol na mieste inštalácie kedykoľvek prístupný.
- ▶ Postarajte sa o to, aby bol k dispozícii dostatok priestoru na inštaláciu a obsluhu regulátora.

6.3 Vytvorenie elektrického pripojenia ovládacieho panelu

Platnosť: Drôtová inštalácia

- ▶ Použite sietový pripojovací kábel (svorka 1 a svorka 2) s prierezom medzi 0,5 mm² a 1 mm².
- ▶ Použite komunikačný kábel (svorka 3, svorka 4 a svorka 5) s prierezom medzi 0,35 mm² a 1 mm².



Upozornenie

Celková dĺžka komunikačného kábla (vrátane ovládacej jednotky) musí byť menšia ako 500 m.

1. Pripojte ovládací panel podľa schémy zapojenia v prílohe (→ strana 109).

6.4 Nastavenie parametrov DIP spínačov

Platnosť: Bezdrôtová inštalácia

- ▶ Nastavte parametre DIP spínačov podľa pokynov v návode na inštaláciu bytovej vetracej jednotky .

7 Starostlivosť a údržba

7.1 Údržba

Osobitná údržba výrobku nie je potrebná.

7.2 Ošetrovanie výrobku

- ▶ Kryt výrobku očistite pomocou vlhkej handičky a nepatrného množstva mydla bez rozpúšťadiel.
- ▶ Nepoužívajte spreje, prostriedky na drhnutie, prostriedky na preplachovanie, čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel a chlóru.

8 Odstránenie porúch

Pozrite kapitolu o odstraňovaní porúch v návode na používanie bytového vetracieho zariadenia.

9 Recyklácia a likvidácia

Likvidácia obalu

- ▶ Likvidáciu obalu prenechajte servisnému pracovníkovi, ktorý zariadenie inštaloval.

Platnosť: okrem Francúzska

Likvidácia výrobku



■ Ak je výrobok označený týmto symbolom:

- ▶ Výrobok v tomto prípade nelikvidujte prostredníctvom domového odpadu.
- ▶ Výrobok namiesto toho odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektrické

alebo elektronické prístroje a zariadenia.

Platnosť: Chorvátsko

Upozornenia týkajúce sa Zákona o udržateľnom nakladaní s odpadom a Vyhlášky o odpade z elektrických a elektronických zariadení nájdete na internetovej stránke spoločnosti Vaillant www.vaillant.hr.

Platnosť: Francúzsko

Likvidácia výrobku



- ▶ Výrobok a jeho príslušenstvo zlikvidujte podľa predpisov.
- ▶ Dodržiavajte všetky relevantné predpisy.

Odstránenie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť zneužité neoprávněnými tretími osobami.

Ak výrobok obsahuje osobné údaje:

- ▶ Pred likvidáciou výrobku sa uistite, že na výrobku alebo vo výrobku nie sú žiadne osobné údaje (napr. online prihlásovacie údaje a podobne).


10 🏠 -- Recyklácia a likvidácia

10.1 Likvidácia obalu

- ▶ Obal zlikvidujte podľa predpisov.
- ▶ Dodržiavajte všetky relevantné predpisy.

Príloha

A -- Montážna schéma zapojenia

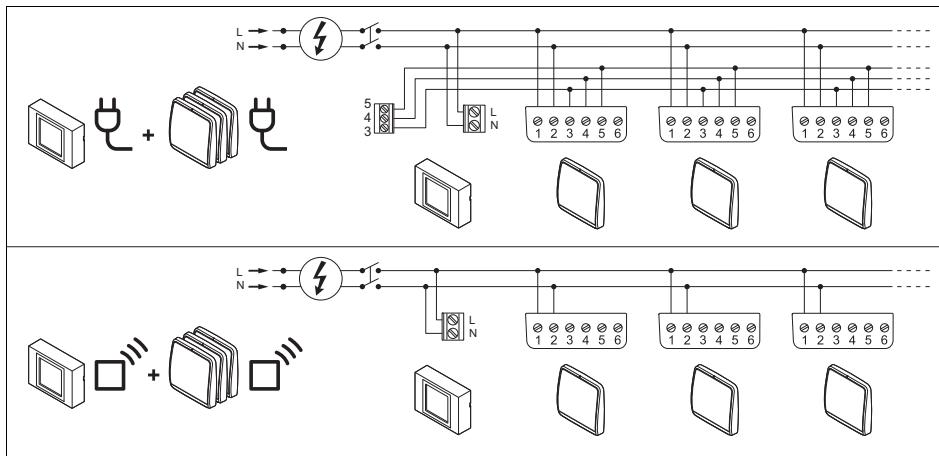

- ▶ Nainštalujte prvky systému podľa pokynov schémy.

B Technické údaje

Technické údaje

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Napájacie napätie	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Maximálny elektrický výkon	1,5 W	1,5 W
Trieda ochrany	II	II
Prípustná prevádzková oblasť	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Rádiová frekvencia	—	—
Maximálny vysielací výkon	—	—
Maximálny dosah vo voľnom priestore	—	—
Hranica rozpoznania CO₂	—	1 200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Napájacie napätie	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Maximálny elektrický výkon	1,5 W	1,5 W
Trieda ochrany	II	II
Prípustná prevádzková oblasť	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Rádiová frekvencia	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maximálny vysielací výkon	< 25 mW	< 25 mW

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Maximálny dosah vo voľnom priestore	20 m	20 m
Hranica rozpoznania CO₂	—	1 200 ppm

Navodila za uporabo in namestitev

Vsebina

1	Varnost.....	112	10	■ -- Recikliranje in odstranjevanje.....	118
1.1	Opozorila, povezana z akcijo.....	112	10.1	Odstranjevanje embalaže	118
1.2	Splošna varnostna navodila.....	112		Dodatek.....	119
1.3	■ -- Varnost/predpisi.....	113	A	■ -- vezalni načrt	119
2	Napotki k dokumentaciji	115	B	Tehnični podatki.....	119
2.1	Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo.....	115			
2.2	Shranjevanje dokumentacije.....	115			
2.3	Veljavnost navodil.....	115			
3	Opis izdelka	115			
3.1	Opis izdelka	115			
3.2	Upravljalni elementi	115			
3.3	Prikaz.....	115			
3.4	Serijska številka	116			
3.5	Podatki na tipski tablici	116			
3.6	Oznaka CE	116			
3.7	Preverjanje obsega dobave	116			
4	■ -- montaža daljinskega upravljalnika	116			
5	Delovanje	116			
5.1	Odklep izdelka	116			
6	■ -- Prikllop	116			
6.1	Električna napeljava.....	116			
6.2	Upoštevajte zahteve za mesto postavitev izdelka	117			
6.3	Vzpostavitev električnega priključka upravljalnega polja.....	117			
6.4	Parametriranje stikal DIP	117			
7	Nega in vzdrževanje	117			
7.1	Vzdrževanje	117			
7.2	Nega izdelka	117			
8	Odpovljjanje motenj	117			
9	Recikliranje in odstranjevanje.....	117			

1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo

Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede



Nevarnost!

Neposredna smrtna nevarnost ali nevarnost težkih telesnih poškodb



Nevarnost!

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara



Opozorilo!

Nevarnost lažjih telesnih poškodb



Previdnost!

Nevarnost materialne škode ali škode za okolje

1.2 Splošna varnostna navodila

1.2.1 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe lahko pride do poškodb na izdelku in drugih materialnih sredstvih.

Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno za krmiljenje stano-

vanjskih prezračevalnih naprav VAR 60/2 D oz. VAR 60/2 DW.

Za namensko uporabo je treba:

- upoštevati priložena navodila za uporabo izdelka ter za vse druge komponente sistema
- upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za neustrezne.

Pozor!

Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.2.2 Nevarnost zaradi nepravilnega upravljanja

Z napačno uporabo lahko ogrozite sebe in druge ter povzročite materialno škodo.

- ▶ Skrbno preberite ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo, še posebej poglavje "Varnost" in opozorila.
- ▶ Kot uporabnik izvajajte le tista opravila, ki so opisana v teh navodilih in niso označena s simbolom .

1.2.3 Shranjevanje dokumentacije

- ▶ Shranite ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo, da bodo na razpolago za nadaljnjo uporabo.

1.3 -- Varnost/predpisi

1.3.1 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe lahko pride do poškodb na izdelku in drugih materialnih sredstvih.

Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno za krmiljenje stanovanjskih prezračevalnih naprav VAR 60/2 D oz. VAR 60/2 DW.

- upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za vse druge komponente sistema
- izvesti namestitev in montažo v skladu z odobritvijo izdelka in sistema
- upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za neustrezne.

Pozor!

Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.3.2 Nevarnost zaradi nezadostne usposobljenosti

Naslednja dela smejo opravljati samo serviserji, ki so ustrezno usposobljeni:

- Montaža
 - Demontaža
 - Priklop
 - Zagon
 - Servis in vzdrževanje
 - Popravilo
 - Ustavitev
- ▶ Postopajte v skladu s sodobnim stanjem tehnologije.

1.3.3 Nevarnost stvarne škode zaradi neustreznega orodja

- ▶ Za privijanje ali odvijanje vijačnih spojev uporabljajte ustrezno orodje.

1.3.4 Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

Če se dotaknete delov, ki so pod napetostjo, se lahko znajdete v smrtni nevarnosti zaradi električnega udara.

Pred izvajanjem del na izdelku:

- ▶ Izdelek odklopite od električnega napajanja z odklopm vseh virov napajanja iz vseh polov (električna ločilna naprava prenapetostne katego-

rije III za popolno ločitev, npr. varovalko ali zaščitno stikalo napeljave).

- ▶ Izdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.
- ▶ Počakajte vsaj 3 min, da se kondenzatorji izpraznijo.
- ▶ Preverite, da ni prisotne napetosti.

1.3.5 Življenska nevarnost

**zaradi manjkajočih
varnostnih naprav**

Sheme, ki so prisotne v tem dokumentu, ne prikazujejo vseh varnostnih naprav, ki so potrebne za pravilno namestitev.

- ▶ V sistem namestite potrebne varnostne naprave.
- ▶ Upoštevajte veljavne nacionalne in mednarodne zakone, standarde in direktive.

1.3.6 Možnost materialne škode

zaradi zmrzali

- ▶ Izdelek namestite samo v prostorih, ki jih ne ogroža zmrzal.

1.3.7 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

- ▶ Upoštevajte nacionalne predpise, standarde, direktive, uredbe in zakone.

2 Napotki k dokumentaciji

- ### 2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
- Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in namestitev, ki so priložena komponentam sistema.
 - Upoštevajte navodila v pripnoki, ki so specifična za posamezno državo Country Specifics.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

- Ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo izročite upravljavcu sistema.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

Številka artikla

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Opis izdelka

3.1 Opis izdelka

Izdelek je upravljalno polje za stanovanjske prezračevalne naprave VAR 60/2 D in VAR 60/2 DW. Upravljalno polje ročno ali v eni izmed samodejnih vrst delovanja kmili sistem stanovanjskih prezračevalnih naprav.


Kabelski upravljalni polji VAZ CP/2 in VAZ CPC/2 je mogoče uporabljati s kabelskimi stanovanjskimi prezračevalnimi napravami VAR 60/2 D.

Radijski upravljalni polji VAZ CPW/2 in VAZ CPCW/2 je mogoče uporabljati z radijskimi stanovanjskimi prezračevalnimi napravami VAR 60/2 DW.

Samo upravljalni polji VAZ CPC/2 in VAZ CPCW/2 imata senzor za nadzor:


- vsebnosti CO₂ v notranjem zraku.

3.2 Upravljalni elementi

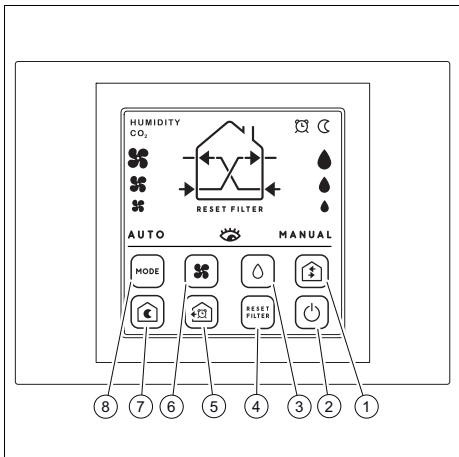

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Izbira načina zračnega toka | 5 | Izbira načina intenzivnega prezačevanja |
| 2 | Tipka za odklepanje | 6 | Ročna izbira hitrosti |
| 3 | Izbira praga relativne vlažnosti | 7 | Izbira nočnega načina |
| 4 | Ponastavitev | 8 | Izbira načina delovanja filtra |

3.3 Prikaz

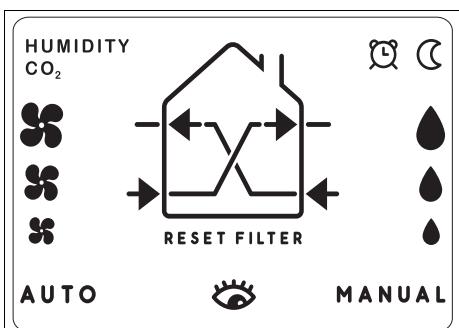

Simbol	Pomen
⌚	Način intenzivnega prezačevanja aktiviran
🌙	Nočni način aktiviran
💧	Prag relativne vlažnosti
MANUAL	Vklapljeno ročno delovanje
👁️	Nadzorni način aktiviran

Simbol	Pomen
A U T O	Samodejno delovanje aktivirano
R E S E T F I L T E R	Potrditev ponastavitev alarma filtra
⌘	Število vrtljajev ventilatorja
H U M I D I T Y	Visok prag vlažnosti
CO ₂	Visok prag CO ₂ (prikazano le pri modelih s senzorjem CO ₂)
	Prikaz trenutnega načina

3.4 Serijska številka

Serijsko številko najdete na hrbtni strani izdelka, če odstranite pokrov.

3.5 Podatki na tipski tablici

Podatki na tipski tablici	Pomen
	Preberite navodila za uporabo in namestitev!
	Razred zaščite II
VAZ CP	Oznaka izdelka
C	Različica s senzorjem CO ₂
W	Različica radijske zveze
/2	Različica modela
1 ~ /N	1-fazno napajanje
V	Omrežna napetost
Hz	Omrežna frekvenca
W	Največja poraba električne moči

3.6 Oznaka CE



Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv v skladu s podatki na izjavi o skladnosti.

S tem proizvajalec izjavlja, da tip radijske naprave, ki je opisan v teh navodilih,

ustreza direktivi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Preverjanje obsega dobave

- ▶ Preverite, ali je obseg dobave popoln.

Število	Vsebina
1	Upravljalna plošča
1	Navodila za uporabo in namestitve

4 -- montaža daljinskega upravljalnika

- ▶ Upoštevajte navodila za montažo v prilogi .

5 Delovanje

5.1 Odklep izdelka



Navodilo

Upravljalno polje se po 10 sekundah nedejavnosti zaklene.

- ▶ Pritisnite , da odklenete upravljalno polje.

6 -- Priklop

6.1 Električna napeljava

Električne napeljave sme namestiti samo usposobljen električar.



Nevarnost!

Življenska nevarnost zaradi priključkov pod napetostjo!

Pri delih na priključkih pod napetostjo obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

- ▶ Pred vsakim posegom prekinite napajanje izdelka.

- ▶ Dovod električnega toka zavarujte pred ponovnim vklopom.
- ▶ Preverite, da na priključkih ni prisotne napetosti.

6.2 Upoštevajte zahteve za mesto postavitve izdelka

- ▶ Zagotovite, da je mesto postavitve suho in ves čas zaščiteno pred zmrzovanjem.
- ▶ Poskrbite, da je regulator na mestu postavitve stalno dostopen.
- ▶ Poskrbite, da bo dovolj prostora za namestitev in upravljanje regulatorja.

6.3 Vzpostavitev električnega priključka upravljalnega polja

Veljavnost: Namestitev s kablom

- ▶ Uporabite omrežni priključni kabel (sponka 1 in sponka 2) s prerezom med 0,5 mm² in 1 mm².
- ▶ Uporabite komunikacijski kabel (sponka 3, sponka 4 in sponka 5) s prerezom med 0,35 mm² in 1 mm².



Navodilo

Skupna dolžina komunikacijskega kabla (vključno z upravljalnim poljem) mora biti manjša od 500 m.

1. Upravljalno polje priključite v skladu s priklučitveno shemo v prilogi (→ stran 119).

6.4 Parametriranje stikal DIP

Veljavnost: Namestitev brez kabla

- ▶ Parametrirajte stikala DIP v skladu z navedbami v navodilih za namestitev stanovanjske prezračevalne naprave .

7 Nega in vzdrževanje

7.1 Vzdrževanje

Posebno vzdrževanje izdelka ni potrebno.

7.2 Nega izdelka

- ▶ Oblogo čistite z vlažno krpo in nekaj mila brez topila.
- ▶ Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistilnih sredstev, sredstev za pomivanje oz. čistil, ki vsebujejo topila ali klor.

8 Odpravljanje motenj

Glejte poglavje o odpravljanju motenj v navodilih za uporabo stanovanjske prezračevalne naprave.

9 Recikliranje in odstranjevanje

Odstranjevanje embalaže

- ▶ Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi inštalater, ki je namestil izdelek.

Veljavnost: razen Francije

Odstranjevanje izdelka



Če je izdelek označen s tem znakom:

- ▶ V tem primeru izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.
- ▶ Namesto tega izdelek odpeljite na zbirno mesto za odslužene električne ali elektronske naprave.

Veljavnost: Hrvaška

Napotki v zvezi z zakonom o trajnostnem ravnanju z odpadki in uredbi o starih električnih in elektronskih napravah so na voljo na spletni strani podjetja Vaillant www.vaillant.hr.

Odstranjevanje izdelka



- ▶ Poskrbite za pravilno odstranjevanje izdelka in opreme.
- ▶ Upoštevajte vse ustrezne predpise.

Brisanje osebnih podatkov

Nepooblašcene tretje osebe lahko zlorabijo osebne podatke.

Če izdelek vsebuje osebne podatke:

- ▶ Preden zavrzete izdelek, poskrbite, da na izdelku in v njem (npr. podatki za spletno prijavo ipd.) ni osebnih podatkov.


10 -- Recikliranje in odstranjevanje

10.1 Odstranjevanje embalaže

- ▶ Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.
- ▶ Upoštevajte vse ustrezne predpise.

Dodatek

A -- vezalni načrt

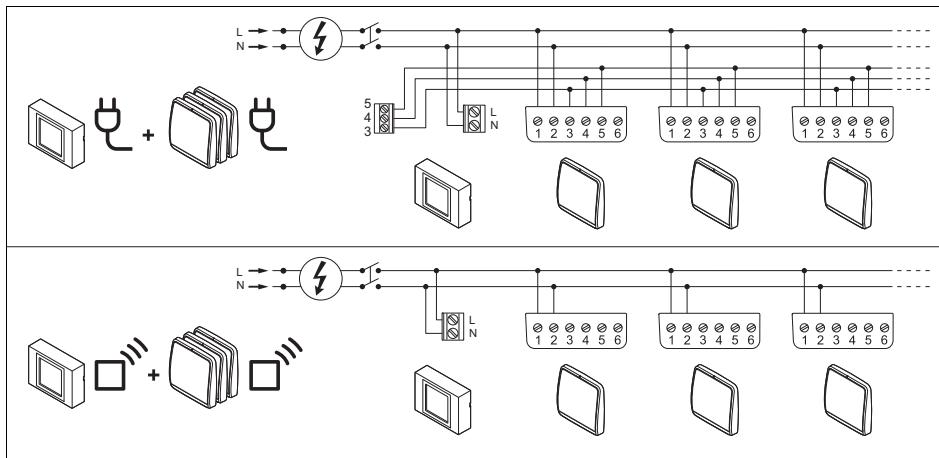

- ▶ Namestite elemente sistema v skladu z navodili sheme.

B Tehnični podatki

Tehnični podatki

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Električno napajanje	220 ... 240 Vizm	220 ... 240 Vizm
Frekvenca	50 Hz	50 Hz
Največja električna moč	1,5 W	1,5 W
Razred zaščite	II	II
Dopustno območje delovanja	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radijska frekvenca	—	—
Maksimalna oddajna moč	—	—
Maksimalni doseg na prostem	—	—
Prag zaznavanja CO₂	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Električno napajanje	220 ... 240 Vizm	220 ... 240 Vizm
Frekvenca	50 Hz	50 Hz
Največja električna moč	1,5 W	1,5 W
Razred zaščite	II	II
Dopustno območje delovanja	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radijska frekvenca	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maksimalna oddajna moč	< 25 mW	< 25 mW
Maksimalni doseg na prostem	20 m	20 m
Prag zaznavanja CO₂	—	1.200 ppm

Manuali i përdorimit dhe instalimit

Përbajtja

1	Siguria	121
1.1	Udhëzime paralajmëruese për përdorimin	121
1.2	Udhëzime të përgjithshme për sigurinë	121
1.3	 -- Rregulloret e sigurisë	122
2	Udhëzime për dokumentacionin	124
2.1	Ndiqni dokumentet përkatëse	124
2.2	Ruani dokumentet	124
2.3	Vlefshmëria e manualit	124
3	Përshkrimi i produktit	124
3.1	Përshkrimi i produktit	124
3.2	Elementet shërbyese	124
3.3	Treguesi	124
3.4	Serial number	125
3.5	Të dhënata në etiketën e parametrave të tipit	125
3.6	Shenja-CE	125
3.7	Kontrolloni përbajtjen e ambalazhit	125
4	 -- Montoni njësinë e komandimit	125
5	Funksioni	125
5.1	Zhbllokoni produktin	125
6	 -- Instalimi	126
6.1	Instalimi elektrik	126
6.2	Respektoni kërkesat lidhur me vandin e montimit të produktit	126
6.3	Bëni lidhjen e energjisë së njësisë së komandimit	126
6.4	Konfigurimi i çelësit DIP	126
7	Kujdesi dhe mirëmbajtja	126
7.1	Mirëmbajtja	126
7.2	Përkujdesja ndaj produktit	126
8	Zgjidhja e defektit	126
9	Riciklimi dhe hedhja	127
10	 -- Riciklimi dhe hedhja	127
10.1	Deponimi i paketimit	127
	Shtojcë	128
A	 -- Plani i konektorëve	128
B	Të dhënata teknike	128

1 Siguria

1.1 Udhëzime paralajmëruese për përdorimin

Klasifikimi i udhëzimeve të paralajmërimeve lidhur me veprimet

Udhëzimet operacionale janë shkallëzuar si vijon me shenjat paralajmëruese dhe fjalët sinjalizuese lidhur me rrezikun e mundshëm:

Shenja paralajmëruese dhe fjalë sinjalizuese

Rrezik!

Rrezik jetë ose rrezik dëmesh të rënda në persona

Rrezik!

Rrezik për jetën si pasojë e goditjes elektrike

Paralajmërim!

Rrezik dëmesh të lehta në persona

Kujdes!

Rrezik dëmesh materiale ose dëmesh për mjedisin

1.2 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë

1.2.1 Përdorimi i parashikuar

Përdorimi joprofesional ose jo sipas rregullave, mund të shkaktojë ndikime negative në produkt dhe dëme të tjera materiale.

Ky produkt duhet të përdoret vetëm për komandimin e pajisjeve të ajrit të banesës VAR 60/2 D ose VAR 60/2 DW.

Përdorimi i parashikuar përfshin:

- ndjekjen e udhëzimeve bashkëngjitur të përdorimit të produktit dhe të gjithë komponentëve të tjerë të impiantit
- respektimi i gjithë kushteve të inspektimeve dhe të mirëmbajtjes siç përshkruhet në manual.

Një përdorim ndryshe nga ai i përshkruar në manualin bashkëngjitur ose një përdorim që shkon përtet atij që përshkruhet këtu, konsiderohet si përdorim jo sipas parashikimit. Përdorim jo sipas parashikimit është gjithashtu çdo përdorim tregtar dhe industrial.

Kujdes!

Çdo përdorim abuziv është i ndaluar.

1.2.2 Rrezik nga keqkomandimi

Përmes keqkomandimit mund të rrezikoni vreten tuaj dhe të tjerët si dhe të shkaktoni dëme materiale.

- Lexoni me kujdes udhëzuesin përkatës dhe dokumentet bashkëngjitur veçanërisht

 kapitullin "Siguria" dhe paralajmërimet.

- ▶ Si përdorues, ndërmerrni vetëm veprimet, për të cilat ju udhëzon ky udhëzues dhe që nuk janë të shënuara me simbolin .

1.2.3 Ruani dokumentet

- ▶ Ruajeni këtë manual si dhe dokumentet bashkëngjitur për përdorimin e ardhshëm.

1.3 -- Rregulloret e sigurisë

1.3.1 Përdorimi i parashikuar

Përdorimi joprofesional ose jo sipas rregullave, mund të shkaktojë ndikime negative në produkt dhe dëme të tjera materiale.

Ky produkt duhet të përdoret vetëm për komandimin e pajisjeve të ajrimit të banesës VAR 60/2 D ose VAR 60/2 DW.

- ndjekjen e udhëzimeve bashkëngjitur të përdorimit, instalimit dhe mirëmbajtjes së produktit dhe të gjithë komponentëve të tjerë të impiantit
- instalimi dhe montimi sipas produktit dhe mundësisë së sistemit
- respektimi i gjithë kushteve të inspektiveve dhe të mirëmbajtjes siç përshkruhet në manual.

Një përdorim ndryshe nga ai i përshkruar në manualin bashkëngjitur ose një përdorim që shkon përtrej atij që përshkruhet këtu, konsiderohet si përdorim jo sipas parashikimit. Përdorim jo sipas parashikimit është gjithashtu çdo përdorim tregtar dhe industrial.

Kujdes!

Çdo përdorim abuziv është i ndaluar.

1.3.2 Rrezik nga kushtet e pamjaftueshme

Punimet e mëposhtme duhet të kryhen vetëm nga teknikët profesionistë, të specializuar për këtë:

- Montimi
 - Çmontimi
 - Instalimi
 - Vënia në punë
 - Inspektimi dhe mirëmbajtja
 - Riparimet
 - Nxjerra jashtë pune
- ▶ Veproni sipas gjendjes aktuale teknike.

1.3.3 Rrezik i një dëmi material si pasojë e përdorimit të veglave të papërshtatshme

- ▶ Për të shtrënguar ose liruar lidhjet e vidave, përdorni veglën e duhur.

1.3.4 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes elektrike

Kur prekni komponentët me tension, ka rrezik goditjeje elektrike.

Përpara se të punoni në produkt:

- ▶ Kalojeni produktin pa tension, duke fikur gjithë polet e furnizimit me energji (separatorin elektrik të kategorisë së mbitensionit III për ndarje të plotë, p. sh. siguresën ose çelësin mbrojtës të tubacionit).
- ▶ Siguroni që të mos rindizet.
- ▶ Prisni minimalisht 3 min, derisa të jenë ngarkuar kondensatorët.
- ▶ Kontrolloni që të mos ketë tension.

1.3.5 Rrezik për jetë nga mungesa e mekanizmave të sigurisë

Skemat që përmban ky dokument nuk i tregojnë të gjithë mekanizmat e sigurisë që nevojiten për instalimin e duhur.

- ▶ Instaloni në pajisje mekanizmat e nevojshëm të sigurisë.
- ▶ Respektoni ligjet, normat dhe direktivat kombëtare e ndërkombëtare në fuqi.

1.3.6 Rrezik i një dëmi material nga ngrica

- ▶ Instalojeni produktin vetëm në ambiente jo të rrezikuara nga ngrica.

1.3.7 Rregullore (direktiva, ligje, norma)

- ▶ Respektoni rregulloret, normat, direktivat, aktet dhe ligjet kombëtare.

2 Udhëzime për dokumentacionin

2.1 Ndiqni dokumentet përkatëse

- Ndiqni patjetër të gjithë udhëzimet e përdorimit dhe instalimit, komponentët e impiantit janë bashkëngjitur.
- Ndiqni udhëzimet specifike sipas vendit në shtojcë Country Specifics.

2.2 Ruani dokumentet

- Dorëzojani këtë manual si dhe gjithë dokumentet e aplikueshëm përdoruesit të impiantit.

2.3 Vlefshmëria e manualit

Ky manual vlen vetëm për:

Numri i artikullit

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Përshkrimi i produktit

3.1 Përshkrimi i produktit

Ky produkt është një njësi komandimi për njësitë e ajrimit të banesave VAR 60/2 D dhe VAR 60/2 DW. Njësia e komandimit komandon një sistem njësish ajrimi baneshash, manualisht ose me një modalitet tjetër automatik.


Njësitë e komandimit të lidhura me kabllo VAZ CP/2 dhe VAZ CPC/2 mund të përdoren me njësitë e ajrimit të banesës të lidhura me kabllo VAR 60/2 D.

Njësitë e komandimit radio VAZ CPW/2 dhe VAZ CPCW/2 mund të përdoren me njësitë e ajrimit radio të banesës VAR 60/2 DW.

Vetëm panelet e kontrollit VAZ CPC/2 dhe VAZ CPCW/2 kanjë një sensor për monitorimin:


- të përbajtjes së CO₂ në ajrin e dhomës.

3.2 Elementet shërbyses

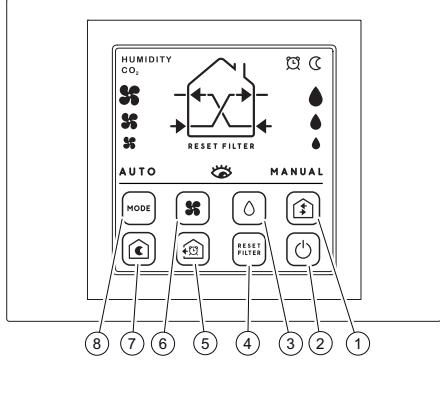

- | | |
|---|--|
| 1 | Zgjedhja e modalitetit të rrjmës së ajrit |
| 2 | Butoni blokues |
| 3 | Zgjedhja e pragut të lagështisë relative |
| 4 | Rivendosja e alarmit të filtrit |
| 5 | Zgjedhja e modalitetit të ajrimit intensiv |
| 6 | Zgjedhja manuale e shpejtësisë |
| 7 | Zgjedhja e modalitetit të natës |
| 8 | Zgjidhni llojin e procesit |

3.3 Treguesi

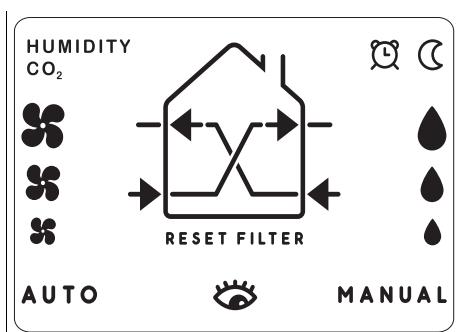

Simboli	Domethënia
L	Modaliteti i ajrimit intensiv i aktivizuar
C	Modaliteti i natës i aktivizuar
•	Pragu i lagështisë relative

Simboli	Domethënia
MANUAL	Funksioni i bojlerit aktiv
	Modaliteti i monitorimit i aktivizuar
AUTO	Modaliteti automatik i aktivizuar
RESET FILTER	Konfirmimi i rivendosjes së alarmit të filtrit
	Numri i rrotullimit të ventilatorit
HUMIDITY	Prag i lartë i lagështisë
CO₂	Prag i lartë i CO ₂ (shfaqet vetëm tek modelet me sensor të CO ₂)
	Treguesi i modalitetit aktual

3.4 Serial number

Numrin serial e gjeni kur hiqni kapuçin nga ana e pasme e produktit.

3.5 Të dhënat në etiketën e parametrave të tipit

Të dhënat në etiketën e parametrave të tipit	Domethënia
	Lexoni manualin e përdorimit dhe instalimit!
	Kategoria mbrojtëse II
VAZ CP	Emërtimi i produktit
C	Versioni me sensorin e CO ₂
W	Versioni radio
/2	Versioni i modelit
1 ~ /N	ushqim rrjeti me 1-fazë
V	Tensioni i rrjetit
Hz	Frekuanca e rrjetit
W	Konsumi elektrik maksimal i fuqisë

3.6 Shenja-CE



Me shenjën CE dokumentohet se produktet përbushin kriteret bazë të gjitha direktivave në fuqi sipas Deklaratës së Konformitetit.

Përmes saj, prodhuesi sqaron se tipi i impiantit me valë radio që përshtkruhet në këtë udhëzues përpunhet me direktivën 2014/53/të BE. Teksti i plotë i Deklaratës së Konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>.

3.7 Kontrolloni përbajtjen e ambalazhit

- Kontrolloni përbajtjen e ambalazhit nëse është i plotë.

Numri	Përbajtja
1	Paneli i kontrollit
1	Manuali i përdorimit dhe instalimit

4 -- Montoni njësinë e komandimit

- Shihni udhëzimet e montimit bashkëngjitur .

5 Funksioni

5.1 Zhbllokoni produktin



Udhëzim

Njësia e komandimit kalon në modalitet të bllokuar pas 10 sekondash bllokimi.

- Shtypni , për të zhbllokuar njësinë e komandimit.

6 -- Instalimi

6.1 Instalimi elektrik

Instalimi elektrik duhet të kryhet vetëm nga një elektricist.



Rrezik!

Rrezik jete si pasojë e lidhjeve me tension!

Gjatë punimeve me lidhjet me tension, ka rrezik për jetën nga goditjet elektrike.

- ▶ Para çdo ndërhyrjeje, ndërpritni ushqimin me energji të produktit.
- ▶ Siguroni furnizimin me energji që të mos riaktivizohet.
- ▶ Kontrolloni lidhjet nëse kalon tension.

6.2 Respektoni kërkesat lidhur me vendin e montimit të produktit

- ▶ Sigurohuni që vendi i montimit të jetë i thatë dhe i sigurt nga ngrica.
- ▶ Kujdesuni që rregullatori të jetë i arritshëm në çdo kohë në vendin e montimit.
- ▶ Kujdesuni që të ketë mjaftueshëm vend për instalimin dhe komandimin e rregullatorit.

6.3 Bëni lidhjen e energjisë së njësisë së komandimit

Vlefshmëria: Instalimi me lidhjet e kabllove

- ▶ Përdorni kabell të lidhjes në rrjet (terminali 1 dhe terminali 2) me prerje tërthore midis $0,5 \text{ mm}^2$ dhe 1 mm^2 .
- ▶ Përdorni kabell komunikimi (terminali 3, terminali 4 dhe terminali 5) me prerje tërthore midis $0,35 \text{ mm}^2$ dhe 1 mm^2 .



Udhëzim

Gjatësia totale e kabllit të komunikimit (duke përfshirë njësinë e komandimit) duhet të jetë më e vogël se 500 m.

1. Lidhni njësinë e komandimit sipas skemës së lidhjes bashkëngjitur (→ Faqe 128).

6.4 Konfigurimi i çelësit DIP

Vlefshmëria: Instalim pa kabllo

- ▶ Konfiguroni çelsin DIP sipas udhëzimeve në udhëzuesin e instalimit të njësisë së ajrimit të banesës .

7 Kujdesi dhe mirëmbajtja

7.1 Mirëmbajtja

Nuk është e nevojshme të bëni mirëmbajtje të veçantë për produktin.

7.2 Përkujdesja ndaj produktit

- ▶ Pastroni veshjen me leckë të njomë dhe pak sapun pa tretës.
- ▶ Mos përdorni spërkatës, lëndë gërryese, shpëlarës, tretësira ose pastrues me përbajtje klori.

8 Zgjidhja e defektit

Shihni kapitullin për zgjidhjen e problemeve në udhëzuesin e përdorimit të pajisjes së ajrimit të banesës.

9 Riciklimi dhe hedhja

Deponimi i paketimit

- Asgjësimin e ambalazhit lëreni ta kryejë tekniku profesionist që ka instaluar produktin.

Vlefshmëria: përvçe Franca

Hedha e produktit



Nëse produkti është i shënuar me këtë simbol:

- Në këtë rast mos e shkarkoni produktin me mbeturinat e shtëpisë.
- Dërgojeni produktin në një vend grumbullimi për pajisje të vjetra elektrike dhe elektronike.

Vlefshmëria: Kroaci

Për informacione rreth ligjit të menaxhimit të mbeturinave në mënyrë përshtatshme pér mjedisin dhe rrëth rregullores së pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike, viziton www.vaillant.hr.

Vlefshmëria: Francë

Hedha e produktit



- Hidheni produktin dhe aksesorët e tij siç duhet.
- Respektoni të gjitha rregullat relevante.

Fshirja e të dhënave personale

Të dhënat personale mund të keqpërdoren nga palë të treta të paautorizuara.

Kur produkti përmban të dhëna personale:

- Sigurohuni që as mbi produkt, as brenda tij (p.sh. të dhëna të regjistrimit


online etj.) të mos ketë të dhëna personale, para se të hidhni produktin.

10 -- Riciklimi dhe hedhja

10.1 Deponimi i paketimit

- Hidheni paketimin siç duhet.
- Respektoni të gjitha rregullat relevante.

A ⩂ -- Plani i konektorëve

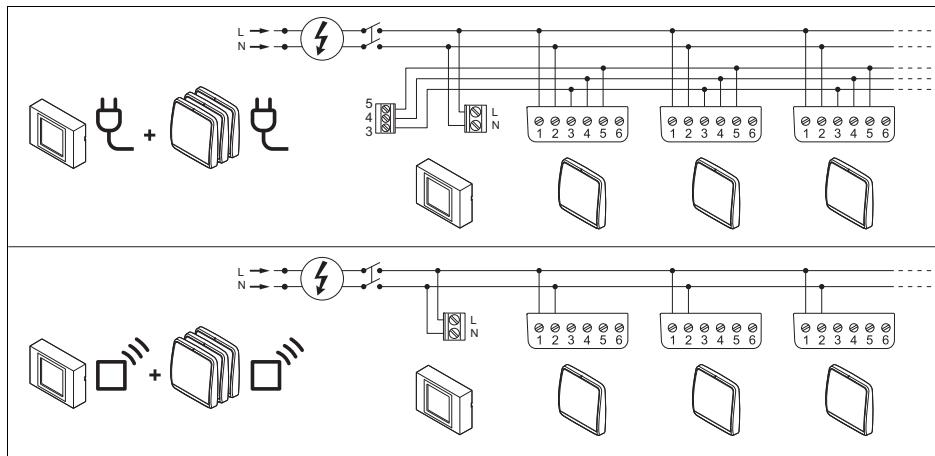

- ▶ Instaloni elementet e sistemit sipas udhëzimeve të skemës.

B Të dhënata teknike

Të dhëna teknike

	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Tensioni i furnizimit	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekuencia	50 Hz	50 Hz
Kapaciteti maksimal elektrik	1,5 W	1,5 W
Kategoria mbrojtëse	II	II
Fusha e lejuar e punës	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Frekuencia e transmetimit	—	—
Fuqia maksimale e transmetimit	—	—
Mbulimi maksimal në fushë të lirë	—	—
Pragu i identifikimit të CO ₂	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Tensioni i furnizimit	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekuencia	50 Hz	50 Hz
Kapaciteti maksimal elektrik	1,5 W	1,5 W
Kategoria mbrojtëse	II	II
Fusha e lejuar e punës	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Frekuencia e transmetimit	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Fuqia maksimale e transmetimit	< 25 mW	< 25 mW
Mbulimi maksimal në fushë të lirë	20 m	20 m
Pragu i identifikimit të CO ₂	—	1.200 ppm

Uputstva za rad i instalaciju

Sadržaj

1	Bezbednost	130	9	Reciklaža i odlaganje otpada	136
1.1	Upozoravajuće napomene prema vrsti radnje	130	10	--- Reciklaža i odlaganje otpada	136
1.2	Opšte sigurnosne napomene.....	130	10.1	Odlaganje pakovanja	136
1.3	--- Bezbednost/propisi	131	Dodatak	137	
2	Napomene uz dokumentaciju	133	A	--- Spojna uklopnja šema.....	137
2.1	Pridržavanje propratne važeće dokumentacije.....	133	B	Tehnički podaci	137
2.2	Čuvanje dokumentacije	133			
2.3	Oblast važenja uputstava	133			
3	Opis proizvoda	133			
3.1	Opis proizvoda.....	133			
3.2	Komandni elementi	133			
3.3	Prikaz.....	133			
3.4	Serijski broj	134			
3.5	Podaci na tipskoj pločici.....	134			
3.6	CE oznaka	134			
3.7	Provera obima isporuke.....	134			
4	--- Montirati komandnu tablu	134			
5	Funkcija	134			
5.1	Deblokirati proizvod	134			
6	--- Instalacija	135			
6.1	Električna instalacija	135			
6.2	Vodite računa o zahtevima za mesto postavke proizvoda	135			
6.3	Uspostavljanje priključka za napajanje komandne table.....	135			
6.4	Parametrisanje DIP-prekidača	135			
7	Nega i održavanje	135			
7.1	Održavanje	135			
7.2	Nega proizvoda.....	135			
8	Otklanjanje smetnji	135			

1 Bezbednost

1.1 Upozoravajuće napomene prema vrsti radnje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na određenu aktivnost

Upozoravajuće napomene prema vrsti radnje su uz pomoć znaka upozorenja i signalnih reči klasifikovane u pogledu stepena ozbiljnosti moguće opasnosti:

Znakovi upozorenja i signalne reči



Opasnost!

Neposredna opasnost po život ili opasnost od teških povreda ljudi



Opasnost!

Opasnost po život zbog strujnog udara



Upozorenje!

Opasnost od lakih povreda ljudi



Oprez!

Rizik od materijalne štete ili štete po životnu sredinu

1.2 Opšte sigurnosne napomene

1.2.1 Pravilno korišćenje

Pri nepravilnoj ili nenamenskoj upotrebi može doći do negativnih posledica po proizvod i druge materijalne vrednosti.

Proizvod se sme koristiti samo za upravljanje uređaja za provođavanje objekta VAR 60/2 D tj. VAR 60/2 DW.

Namenska upotreba obuhvata:

- poštovanje priloženih uputstava za upotrebu proizvoda, kao i svih ostalih komponenata sistema
- pridržavanje svih uslova za inspekciju i održavanje navedenih u uputstvima.

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi izvan okvira ovde opisane upotrebe, smatraće se nenamenskom. Nenamenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.

Pažnja!

Svaka zloupotreba je zabranjena.

1.2.2 Opasnost od pogrešnog rukovanja

Zbog pogrešnog rukovanja možete sami sebi da naškodite i da prouzrokujete materijalnu štetu.

- ▶ Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo i sva važeća dokumenta, naročito poglavje „Sigurnost“ i upozoravajuće napomene.
- ▶ Kao korisnik izvršite samo one aktivnosti koje su opisane

u priloženom uputstvu i nisu označene simbolom .

1.2.3 Čuvanje dokumentacije

- ▶ Čuvajte ovo uputstvo, kao i svu drugu dokumentaciju radi kasnijeg korišćenja.

1.3 -- Bezbednost/propisi

1.3.1 Pravilno korišćenje

Pri nepravilnoj ili nemamenjskoj upotrebi može doći do negativnih posledica po proizvod i druge materijalne vrednosti.

Proizvod se sme koristiti samo za upravljanje uređaja za pretravanje objekta VAR 60/2 D tj. VAR 60/2 DW.

- Obratite pažnju na priloženo uputstvo za upotrebu, instalaciju i održavanje proizvoda, kao i svih ostalih komponenti sistema
- instalaciju i montažu u skladu sa dozvolom za proizvod i za sistem
- pridržavanje svih uslova za inspekciju i održavanje navedenih u uputstvima.

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi izvan okvira ovde opisane upotrebe, smatraće se nememenskom. Nemenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.

Pažnja!

Svaka zloupotreba je zabranjena.

1.3.2 Opasnost zbog nedovoljne kvalifikacije

Sledeće radove smeju da obavljaju isključivo serviseri koji su za to dovoljno kvalifikovani:

- Montaža
 - Demontaža
 - Instalacija
 - Puštanje u rad
 - Inspekcija i održavanje
 - Popravka
 - Stavljanje van pogona
- ▶ Postupajte u skladu sa aktuelnim stanjem tehnike.

1.3.3 Rizik od materijalne štete zbog neadekvatnog alata

- ▶ Kako biste zategli spojeve zavrtnjeva ili ih otpustili, upotrebjavajte odgovarajući alat.

1.3.4 Opasnost po život zbog strujnog udara

Ako dodirujete komponente koje provode napon, onda postoji opasnost od strujnog udara.

Pre nego što radite na proizvodu:

- ▶ Isključite proizvod sa napona, tako što ćete da isključite sva napajanja strujom sa svih polova (električni separator kategorije prenapona III za



potpuno razdvajanje, npr. osigurač ili zaštitni prekidač voda).

- ▶ Osigurajte od ponovnog uključivanja.
- ▶ Sačekajte najmanje 3 minuta, dok se kondenzatori ne isprazne.
- ▶ Proverite, da li postoji napon.

1.3.5 Opasnost po život zbog nedostatka sigurnosnih uređaja

Šeme sadržane u ovom dokumentu ne prikazuju sve sigurnosne uređaje neophodne za pravilnu instalaciju.

- ▶ Instalirajte neophodne sigurnosne uređaje u sistemu.
- ▶ Vodite računa o važećim nacionalnim i internacionalnim zakonima, standardima i smernicama.

1.3.6 Rizik od materijalne štete zbog mraza

- ▶ Nemojte da instalirate proizvod u prostorije gde postoji opasnost od mraza.

1.3.7 Propisi (smernice, zakoni, standardi)

- ▶ Poštujte nacionalne propise, standarde, regulative, uredbe i zakone.

2 Napomene uz dokumentaciju

2.1 Pridržavanje propratne važeće dokumentacije

- Obavezno vodite računa o svim uputstvima za upotrebu i instalaciju, koja su priložena uz komponente sistema.
- Obratite pažnju na napomene specifične za određene zemlje u prilogu Country Specifics.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- Predajte ovo uputstvo, kao i sve propratne važeće dokumente operateru postrojenja.

2.3 Oblast važenja uputstava

Ovo uputstvo važi isključivo za:

Broj artikla

VAZ CP/2	0010047364
VAZ CPW/2	0010047365
VAZ CPC/2	0010047345
VAZ CPCW/2	0010047347

3 Opis proizvoda

3.1 Opis proizvoda

Ovaj proizvod predstavlja komandnu tablu za jedinice za provetrvanje stambenog objekta VAR 60/2 D i VAR 60/2 DW. Komandna tabla upravlja sistemom uređaja za provetrvanje objekta ručno ili pomoću različitih automatskih načina rada.


Komandna tabla sa kablom VAZ CP/2 i VAZ CPC/2 može se koristiti sa kablovskim uređajem za provetrvanje stambenog objekta VAR 60/2 D.

Bežične komandne table VAZ CPW/2 i VAZ CPCW/2 mogu se koristiti sa bežičnim uređajima za provetrvanje stambenog objekta VAR 60/2 DW.

Samo komandne table VAZ CPC/2 i VAZ CPCW/2 raspolažu senzorom za nadgledanje:


– količine CO₂ u vazduhu prostorije.

3.2 Komandni elementi

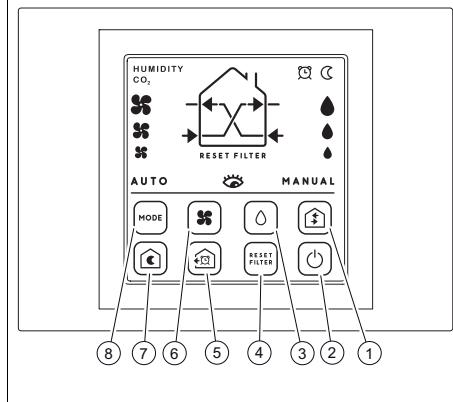

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Izbor načina rada strujanja vazduha | 5 | Izbor režima intenzivne ventilacije |
| 2 | Taster za deblokadu | 6 | Manuelni izbor brzine |
| 3 | Izbor praga relativne vlažnosti | 7 | Izbor noćnog načina rada |
| 4 | Isključivanje alarmra filtera | 8 | Izbor vrste režima rada |

3.3 Prikaz

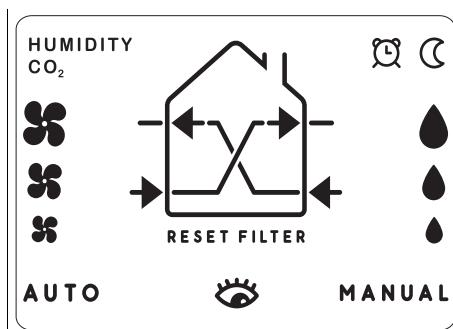

Simbol	Značenje
⌚	Aktiviran režim intenzivne ventilacije
🌙	Noći način rada aktiviran
💧	Relativni prag vlažnosti

Simbol	Značenje
MANUAL	Ručni režim rada je aktiviran
	Režim nadzora aktiviran
AUTO	Automatski sistem je aktiviran
RESET FILTER	Potvrda resetovanja alarma filtera
	Broj obrtaja ventilatora
HUMIDITY	Visoki prag vlažnosti
CO₂	Visoki prag CO ₂ (prikazuje se samo na modelima sa CO ₂ senzorima)
	Prikaz aktuelnog načina rada

3.4 Serijski broj

Nakon što ste skinuli haubu, na poledini proizvoda naći ćeće serijski broj.

3.5 Podaci na tipskoj pločici

Podaci na tipskoj pločici	Značenje
	Pročitati uputstvo za rad i instalaciju!
	Klasa zaštite II
VAZ CP	Oznaka proizvoda
C	Verzija sa CO ₂ senzorom
W	Bežična verzija
/2	Verzija modela
1 ~ /N	1-fazno napajanje
V	Napon mreže
Hz	Mrežna frekvencija
W	Maksimalna električna snaga

3.6 CE oznaka



CE-oznakom se dokumentuje da proizvodi u skladu sa izjavom o usklađenosti, ispunjavaju osnovne zahteve važećih smerница.

Proizvođač ovim izjavljuje da je tip radio sistema opisan u uputstvu u skladu sa regulativom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usaglašenosti EU dostupan je na sledećoj Internet adresi.
<http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive>

3.7 Provera obima isporuke

- ▶ Proverite obim isporuke u pogledu potpunosti.

Broj	Sadržaj
1	Konzola za rukovanje
1	Uputstva za rad i instalaciju

4 -- Montirati komandnu tablu

- ▶ Pridržavajte se uputstava za montažu u prilogu .

5 Funkcija

5.1 Deblokirati proizvod



Napomena

Komandna tabla se blokira nakon 10 sekundi neaktivnosti.

- ▶ Pritisnite da biste deblokirali komandnu tablu.

6 -- Instalacija

6.1 Električna instalacija

Električnu instalaciju sme da vrši isključivo elektroinstalater.



Opasnost!

Opasnost po život zbog priključaka pod naponom!

Prilikom radova na priključcima koji provode napon, postoji opasnost po život od strujnog udara.

- ▶ Pre svakog poduhvata, prekinite dovod struje ka proizvodu.
- ▶ Osigurajte dovod struje od ponovnog uključivanja.
- ▶ Proverite da li su priključci isključeni sa napona.

6.2 Vodite računa o zahtevima za mesto postavke proizvoda

- ▶ Uverite se, da je mesto postavke suvo i konstantno bezbedno od zamrzavanja.
- ▶ Pobrinite se da je regulator na svom mjestu postavljanja uvek pristupačan.
- ▶ Pobrinite se da ima dovoljno prostora za instalaciju i korišćenje regulatora.

6.3 Uspostavljanje priključka za napajanje komandne table

Oblast važenja: Instalacija povezana kablom

- ▶ Koristite mrežni kabl (stezaljka 1 i stezaljka 2) sa poprečnim presekom između 0,5 mm² i 1 mm².
- ▶ Koristite komunikacioni kabl (stezaljka 3, stezaljka 4 i stezaljka 5) sa poprečnim presekom između 0,35 mm² i 1 mm².



Napomena

Ukupna dužina komunikacionih kablova (uključujući komandnu tablu) mora biti manja od 500 m.

1. Priključite komandnu tablu po šemi priključivanja u prilogu (→ strana 137).

6.4 Parametriranje DIP-prekidača

Oblast važenja: Bežična instalacija

- ▶ Parametrirajte DIP-prekidač prema instrukcijama u uputstvima za instalaciju uređaja za provetranje stambenog objekta .

7 Nega i održavanje

7.1 Održavanje

Redovno održavanje proizvoda nije potrebno.

7.2 Nega proizvoda

- ▶ Čistite oplatu vlažnom krpom i sa nešto sapuna bez razređivača.
- ▶ Nemojte da koristite sprejeve, abrazivna sredstva, sredstva za ispiranje, sredstva za čišćenje koja sadrže razređivače ili hlor.

8 Otklanjanje smetnji

Vidi poglavljie o otklanjanju smetnji u uputstvu za rad uređaja za provetranje objekta.

9 Reciklaža i odlaganje otpada

Odlaganje pakovanja

- ▶ Prepustite odlaganje pakovanja instalatoru koji je instalirao proizvod.

Oblast važenja: osim Francuske

Odložite proizvod



— Ako je proizvod obeležen ovim znakom:

- ▶ U tom slučaju proizvod nemojte da odložite na kućni otpad.
- ▶ Umesto toga proizvod predajte na sabirno mesto za električne i elektronske stare uređaje.

Oblast važenja: Hrvatska

Napomene o zakonu o održivom upravljanju otpadom i uredbi o stariim električnim i elektronskim uređajima možete pogledati na veb-stranici kompanije Vaillant www.vaillant.hr.

Oblast važenja: Francuska

Odložite proizvod



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Priviliez la réparation ou le don de votre appareil !

- ▶ Pravilno odložite proizvod i pribor u otpad.
- ▶ Vodite računa o svim relevantnim propisima.

Brisanje ličnih podataka

Neovlašćena treća lica mogu da zloupotrebe lične podatke.

Ako proizvod sadrži lične podatke:

- ▶ Pre odlaganja proizvoda u otpad, uverite se da na i u proizvodu ne nalaze

lični podaci (npr. podaci za online prijavu i slično).


10 -- Reciklaža i odlaganje otpada

10.1 Odlaganje pakovanja

- ▶ Propisno odložite pakovanje.
- ▶ Vodite računa o svim relevantnim propisima.

Dodatak

A -- Spojna uklopnja šema

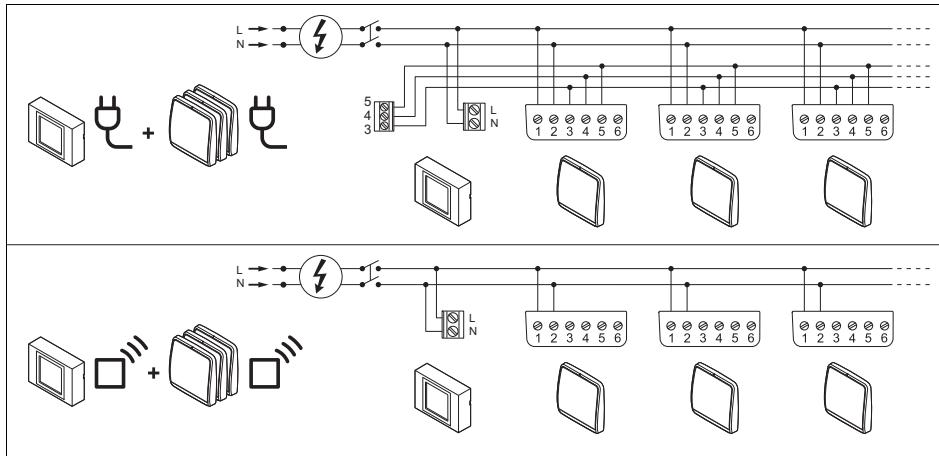

- ▶ Instalirajte elemente sistema u skladu sa uputima šeme.

B Tehnički podaci





Tehnički podaci







	VAZ CP/2	VAZ CPC/2
Napon napajanja	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Maksimalna električna snaga	1,5 W	1,5 W
Klasa zaštite	II	II
Dozvoljeni radni opseg	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radiofrekvencija	—	—
Maksimalna jačina emitovanja	—	—
Maksimalni domet na otvorenom	—	—
Prag raspoznavanja CO ₂	—	1.200 ppm

	VAZ CPW/2	VAZ CPCW/2
Napon napajanja	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Maksimalna električna snaga	1,5 W	1,5 W
Klasa zaštite	II	II
Dozvoljeni radni opseg	0 ... 50 °C	0 ... 50 °C
Radiofrekvencija	868,0 ... 868,6 MHz	868,0 ... 868,6 MHz
Maksimalna jačina emitovanja	< 25 mW	< 25 mW
Maksimalni domet na otvorenom	20 m	20 m
Prag raspoznavanja CO ₂	—	1.200 ppm

Figures

1 ⚒ -- Installing the control panel

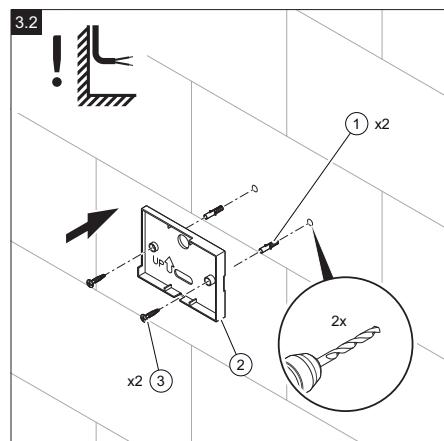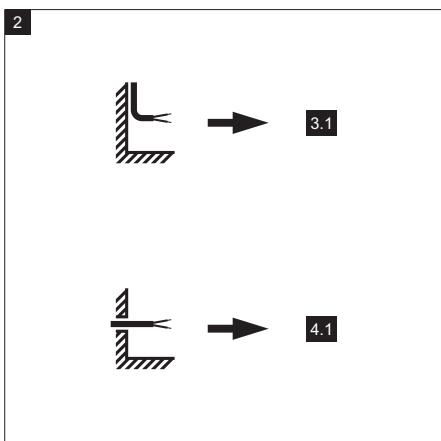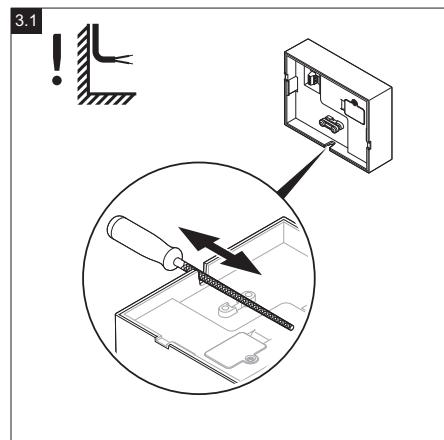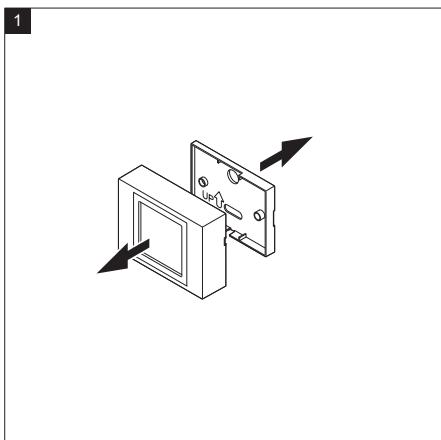

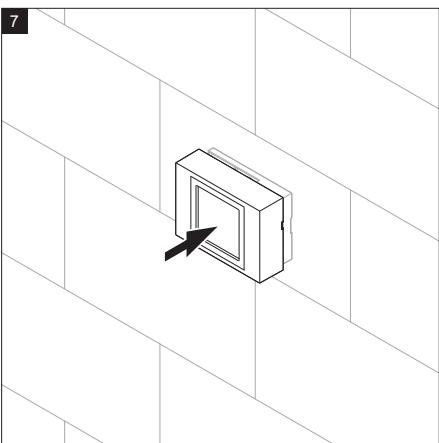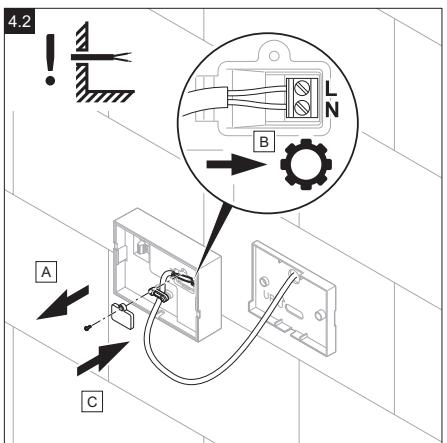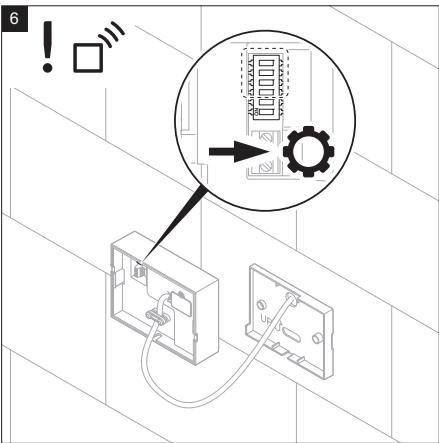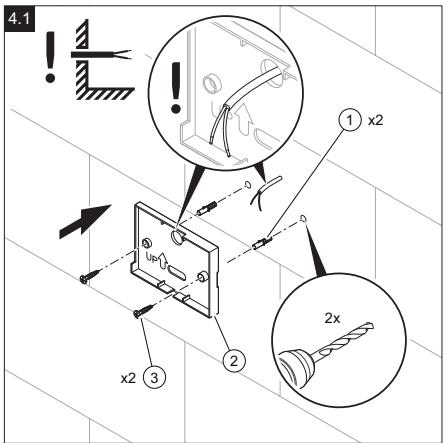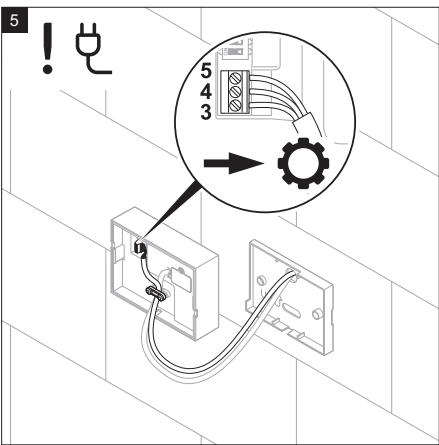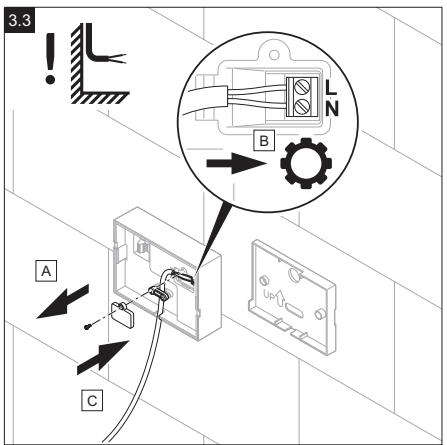

Country specifics

1 AL, Albania

1.1 Garancia

Për informacione lidhur me garancinë e prodhimit, mund të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme.

1.2 Shërbimi i klientit

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në faqen e internetit www.vaillant.com.

1.3 Address

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
Fax 01 6188 669
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

2 BA, Bosnia

2.1 Jamstvo

Informacije o jamstvu proizvođača zatražite na adresi za kontakt navedenoj na stražnjoj strani.

2.2 Servisna služba za korisnike

Podaci za kontakt naše servisne službe za korisnike možete naći u adresi navedenoj na stražnjoj strani ili na www.vaillant.ba.

2.3 Address

Vaillant d.o.o.

Bulevar Meše Selimovića 81A
BiH Sarajevo
Tel. 033 6106 35
Fax 033 6106 42
vaillant@bih.net.ba
www.vaillant.ba

2.4 Garancija

Informacije o garanciji proizvođača možete da dobijete na adresi za kontakt navedenoj na poleđini.

2.5 Služba za korisnike

Podaci za kontakt naše službe za korisnike možete pronaći na adresi datoj na poleđini ili na www.vaillant.ba.

2.6 Address

Vaillant d.o.o.

Bulevar Meše Selimovića 81A
BiH Sarajevo
Tel. 033 6106 35
Fax 033 6106 42
vaillant@bih.net.ba
www.vaillant.ba

3 CZ, Czech Republic

3.1 Záruka

Informace o záruce výrobce obdržíte na kontaktní adrese na zadní straně.

3.2 Zákaznické služby

Kontaktní údaje pro naše zákaznické služby obdržíte na adrese na zadní straně nebo na www.vaillant.cz.

3.3 Address

Vaillant Group Czech s. r. o.

Plzeňská 188
CZ-252 19 Chrášťany
Telefon +420 281 028 011
Telefax +420 257 950 917
vaillant@vaillant.cz
www.vaillant.cz

4 DE, Germany

4.1 Garantie

Informationen zur Herstellergarantie erfragen Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

4.2 Kundendienst

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter www.vaillant.de.

4.3 Address

Vaillant Deutschland

GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid
Telefon 02191 18 0
Telefax 02191 18 2810
Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901
info@vaillant.de
www.vaillant.de

5 EE, Estonia

5.1 Garantii

Teavet tootja garantii kohta pärite tagaküle toodud kontaktaadressil.

5.2 Kienditeenindus

Meie klienditeeninduse kontaktandmed leiate tagaküljel toodud aadressi või www.vaillant.ee alt.

5.3 Address

Vaillant Group Czech s. r. o.

Plzeňská 188
CZ-252 19 Chrášťany
Telefon +420 281 028 011
Telefax +420 257 950 917
vaillant@vaillant.cz
www.vaillant.cz

6 HR, Croatia

6.1 Jamstvo

Informacije o jamstvu proizvođača zatražite na adresi za kontakt navedenoj na stražnjoj strani.

6.2 Servisna služba

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
Fax 01 6188 669
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

7 HU, Hungary

7.1 Garancia

A gyártó garanciájával kapcsolatos kérdéseire a hátoldalon megadott elérhetőségeken kaphat választ.

7.2 Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi képviseletéhez, amely saját márka szervizzel és szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márka szerviz vagy a javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát, illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!

7.3 Address

Vaillant Saunier Duval Kft.

Office Campus Irodaház

A épület, II. emelet

1097 Budapest

Gubacsi út 6.

Tel +36 1 464 7800

vaillant@vaillant.hu

www.vaillant.hu

8 IT, Italy

8.1 Garanzia

Informazioni sulla garanzia del produttore possono essere richieste all'indirizzo di contatto sul retro.

8.2 Servizio di assistenza Italia

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando il sito www.vaillant.it

8.3 Address

Vaillant Group Italia S.p.A.

Via Benigno Crespi 70

20159 Milano

Tel. +39 02 697 121

Fax +39 02 697 12500

Assistenza clienti 800 088 766

info.italia@vaillantgroup.it

www.vaillant.it

9 LT, Lithuania

9.1 Garantija

Informacijos apie gamintojo garantiją gausite galiniame puslapyje nurodytu kontaktiniu adresu.

9.2 Klientų aptarnavimas

Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktiniaus duomenis rasite galiniame puslapyje nurodytu adresu arba puslapyje www.vaillant.lt.

9.3 Address

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40

D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.com

10 PL, Poland

10.1 Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji producenta można uzyskać zwracając się pod adres kontaktowy podany na odwrocie.

10.2 Serwis

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią Vaillant.

Infolinia: 0801 804444

10.3 Address

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa

Tel. 022 3230100

Fax 022 3230113

Infolinia 0801 804444

vaillant@vaillant.pl

www.vaillant.pl

11 PT, Portugal

11.1 Garantia

Solicite as informações relativas à garantia do fabricante através do endereço de contacto indicado no verso.

11.2 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto para o nosso serviço de apoio ao cliente por baixo do endereço indicado no verso ou em www.vaillant.pt.

11.3 Address

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40

D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.com

12 RO, Romania

12.1 Garanția

Puteți solicita informații privind garanția producătorului la adresa de contact indicată pe partea posterioară.

12.2 Firma de service

Vaillant Group România S. R. L.

Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter și etaj 1

077190 Voluntari jud. Ilfov

Tel. +40 (0) 21 209 8888

Fax +40 (0) 21 232 2 275

office@vaillant.com.ro

www.vaillant.com.ro

13 RS, Serbia

13.1 National test symbol, Serbia



The test symbol shows that the products comply with the basic requirements of all relevant national regulations in Serbia as stated on the data plate.

13.2 Garancija

Informacije o garanciji proizvođača možete da dobijete na adresi za kontakt navedenoj na poleđini.

13.3 Servisna služba

Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista. U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve eventualne popravke na uređaju sme obavljati isključivo ovlašćeni servis.

Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mestima ili u Predstavništvu firme Vaillant GmbH, Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici: www.vaillant.rs

13.4 Address

Vaillant d.o.o.

Radnička 59
11030 Beograd
Tel. 011 3540 050
Tel. 011 3540 250
Tel. 011 3540 466
Fax 011 2544 390
info@vaillant.rs
www.vaillant.rs

14 SI, Slovenia

14.1 Garancija

Informacije o garanciji proizvajalca lahko dobite na kontaktнем naslovu, ki je naveden na zadnji strani.

14.2 Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.

Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Tel. 01 28093 40
Tel. 01 28093 42
Tel. 01 28093 46
Tehnični oddelok 01 28093 45
Fax 01 28093 44
info@vaillant.si
www.vaillant.si

15 SK, Slovakia

15.1 Záruka

Na informácie týkajúce sa záruk výrobcu sa spýtajte na kontaktnej adrese uvedenej na zadnej strane.

15.2 Servisná služba zákazníkom

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.vaillant.sk.

Zákaznícka linka: +42134 6966 128

15.3 Address

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Plušťa 45
Skalica
909 01
Tel +42134 6966 101
Fax +42134 6966 111
Zákaznícka linka +42134 6966 128
www.vaillant.sk



0020332936_01

Publisher/manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.